





Leistungskurven / Einsatzgrenzen / Heizung

LAV 8.2R1/3



Qh min/max [kW]

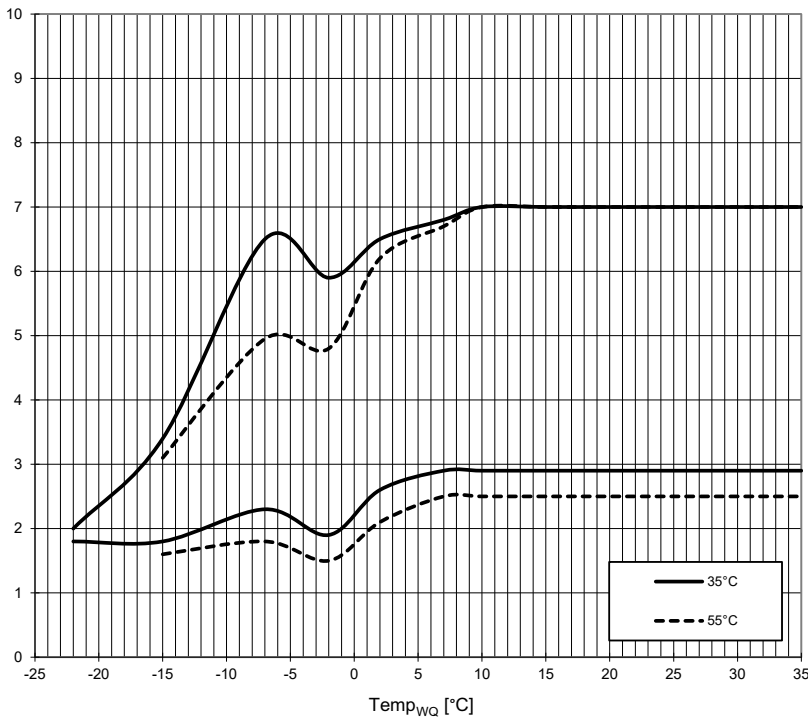

Pel min/max [kW]

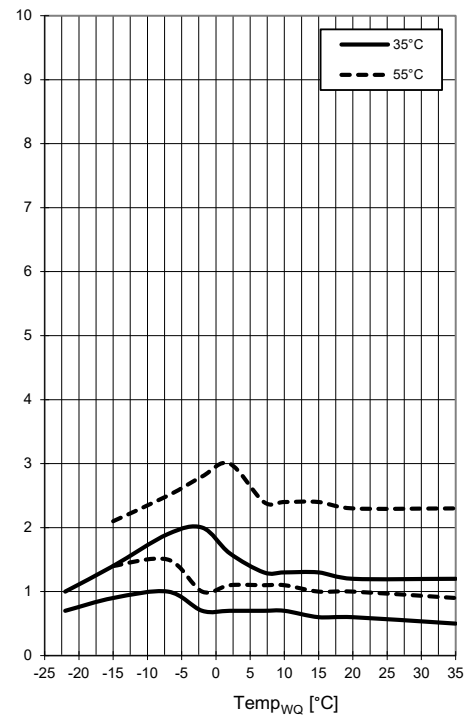

Δp_{max} [bar]

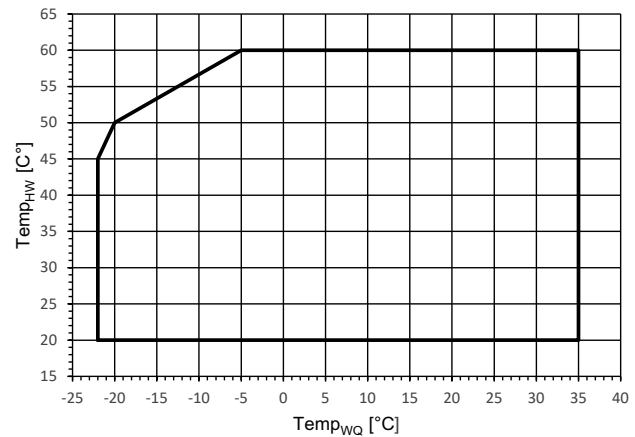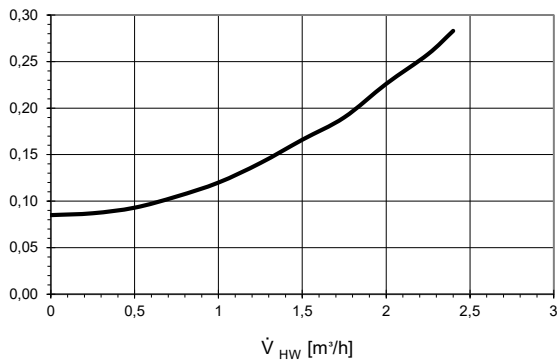

823290b

Legende:

\dot{V}_{HW}	Volumenstrom Heizwasser
Temp _{WQ}	Temperatur Wärmequelle
Temp _{HW}	Temperatur Heizwasser
Δp_{max}	maximaler Druckverlust
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel	Leistungsaufnahme





Leistungskurven / Kühlung



LAV 8.2R1/3

Q₀ min/max [kW]

Pel min/max [kW]

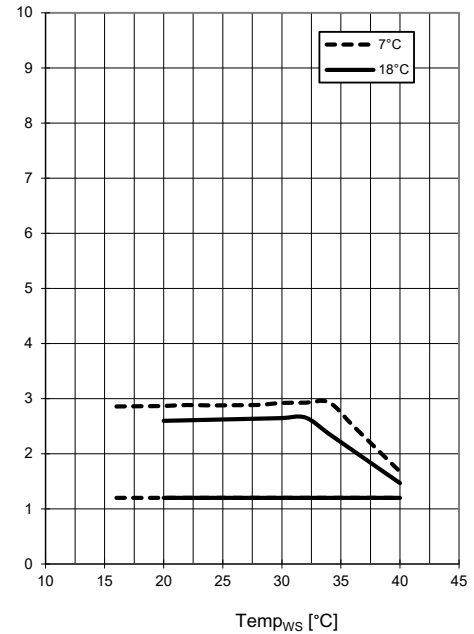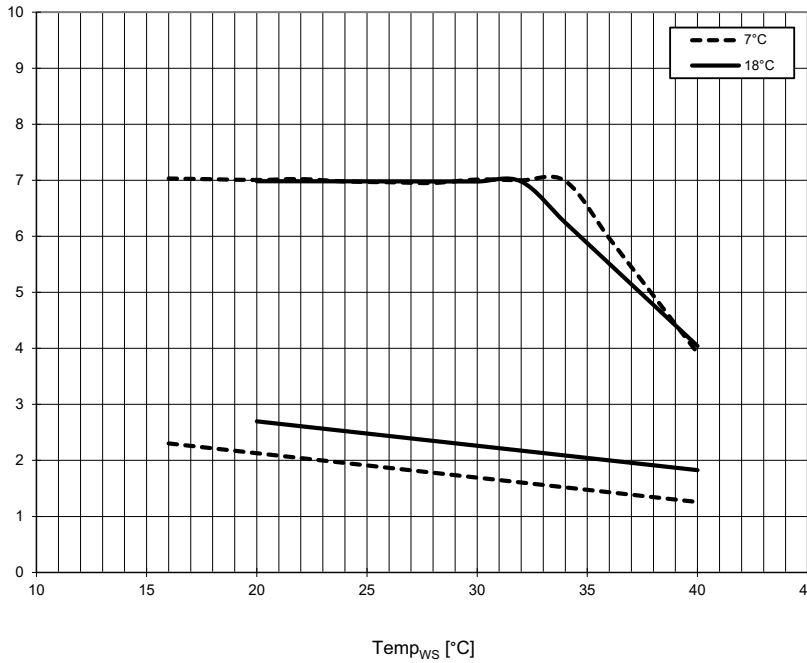

Δpmax [bar]

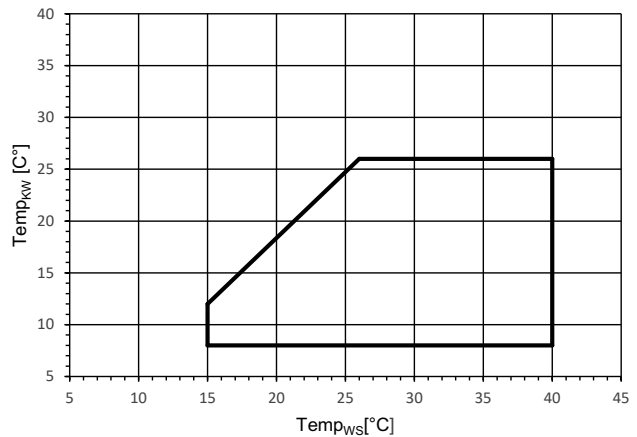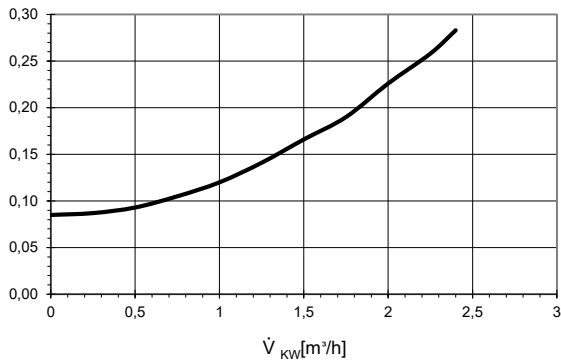

823290





Legende:

V _{kw}	Volumenstrom Kühlwasser
Temp _{ws}	Temperatur Wärmesenke
Temp _{kw}	Temperatur Kühlwasser
Δpmax	maximaler Druckverlust
Q ₀ min/max	minimale/maximale Kühlleistung
Pel	Leistungsaufnahme



Leistungskurven / Einsatzgrenzen / Heizung

LAV 12.2R3

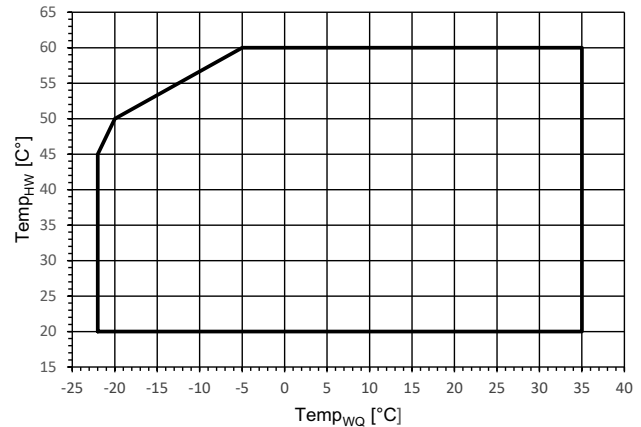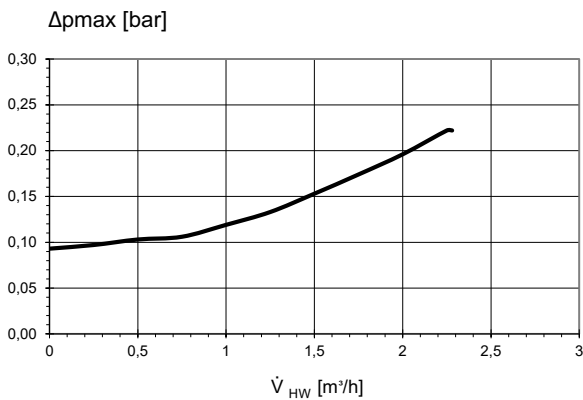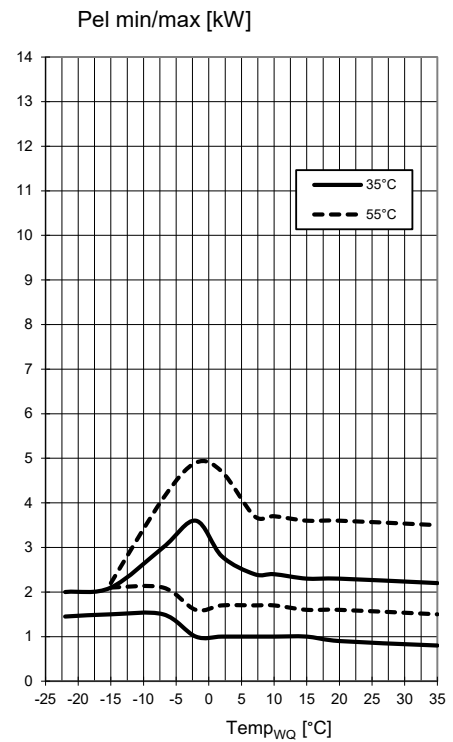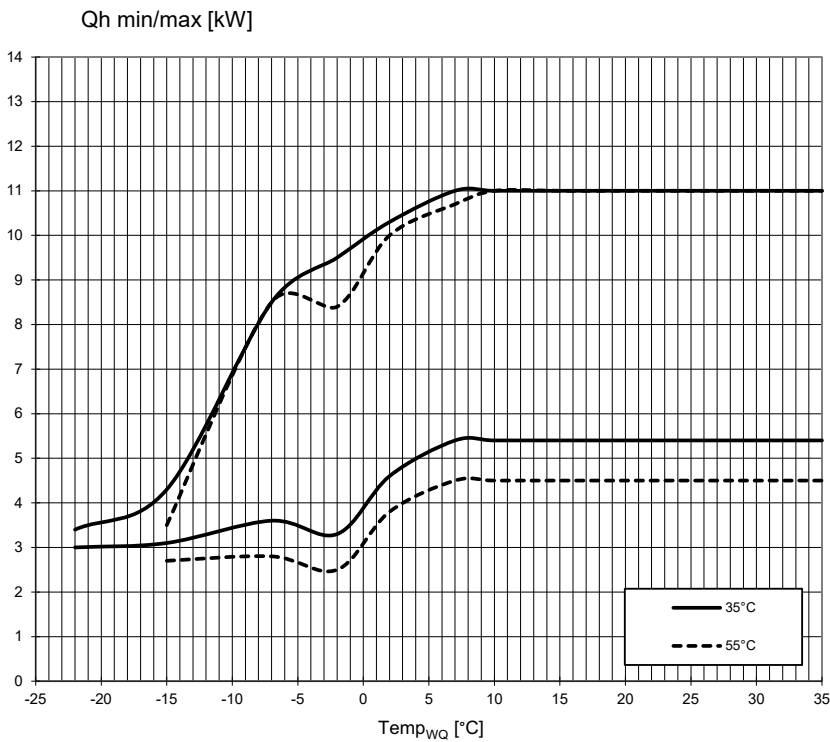

823291b

Legende:


\dot{V}_{HW}	Volumenstrom Heizwasser
Temp _{wq}	Temperatur Wärmequelle
Temp _{HW}	Temperatur Heizwasser
Δp_{max}	maximaler Druckverlust
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel	Leistungsaufnahme



Leistungskurven / Kühlung

LAV 12.2R3



Q0 min/max [kW]

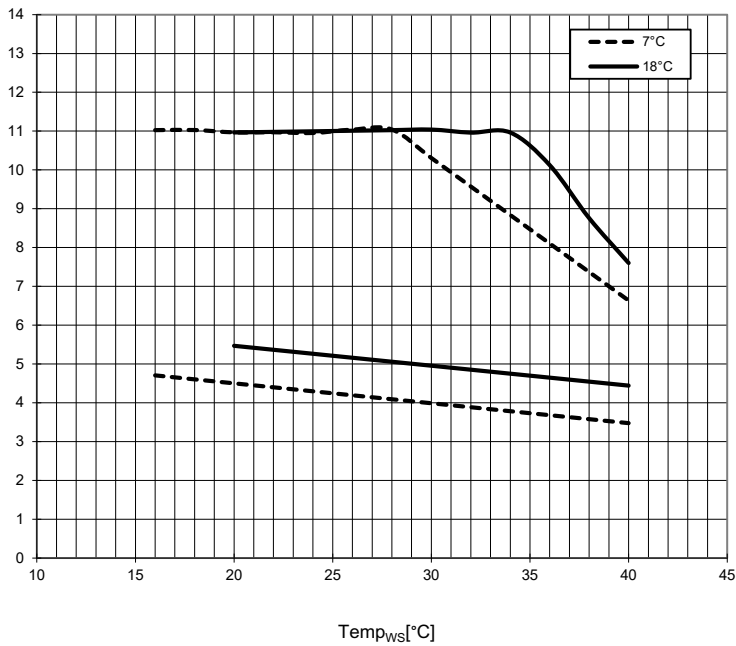

Pel min/max [kW]



Δp_{max} [bar]

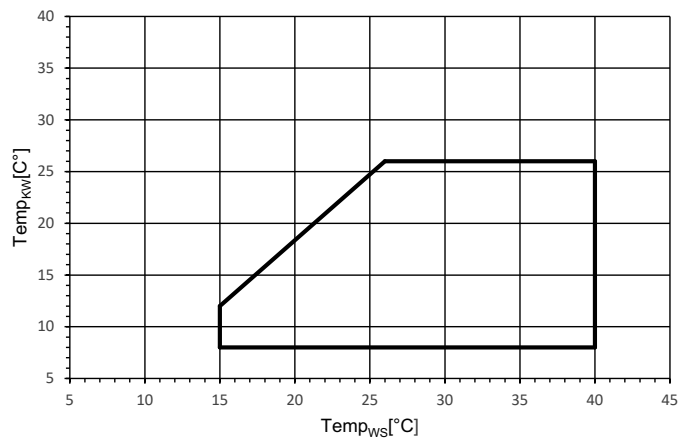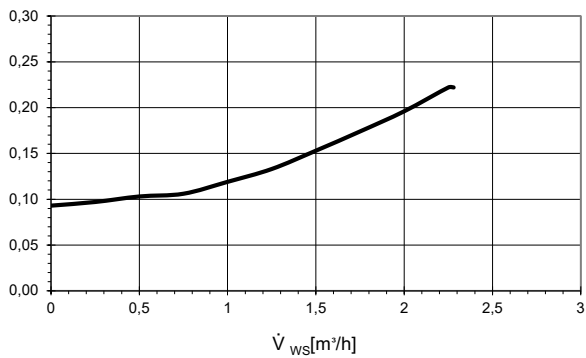

823291h

Legende:

- \dot{V}_{KW} Volumenstrom Kühlwasser
- $Temp_{WS}$ Temperatur Wärmesenke
- $Temp_{KW}$ Temperatur Kühlwasser
- Δp_{max} maximaler Druckverlust
- $Q_0 \text{ min/max}$ minimale/maximale Kühlleistung
- P_{el} Leistungsaufnahme