

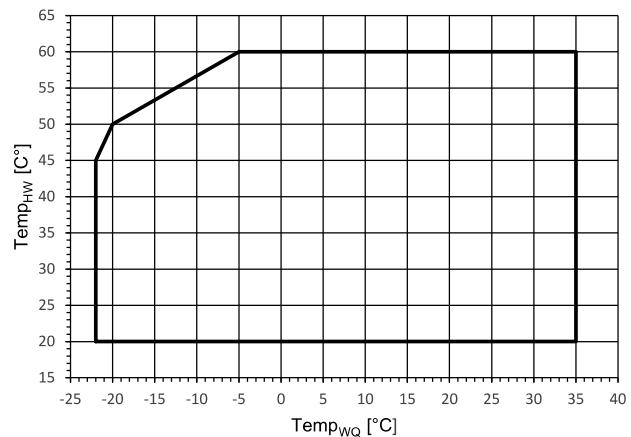
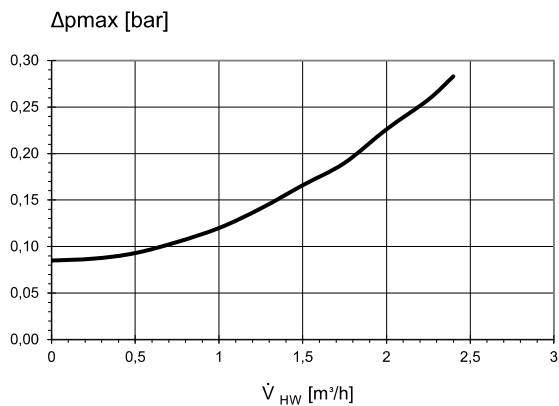


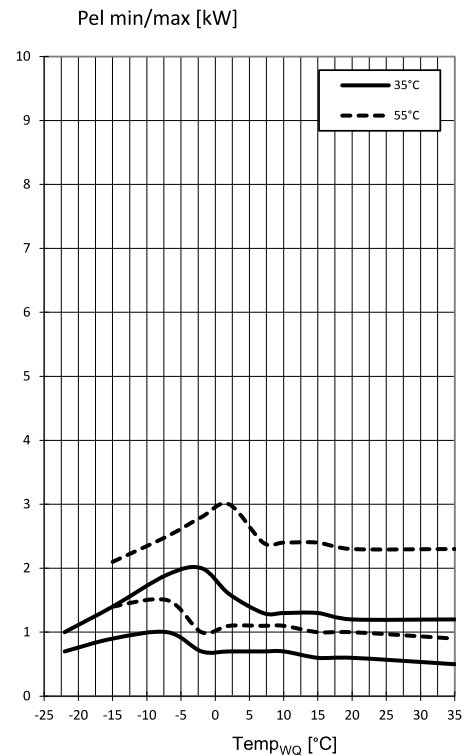

Leistungskurven / Einsatzgrenzen / Heizung

LAVS 8.2R1/3

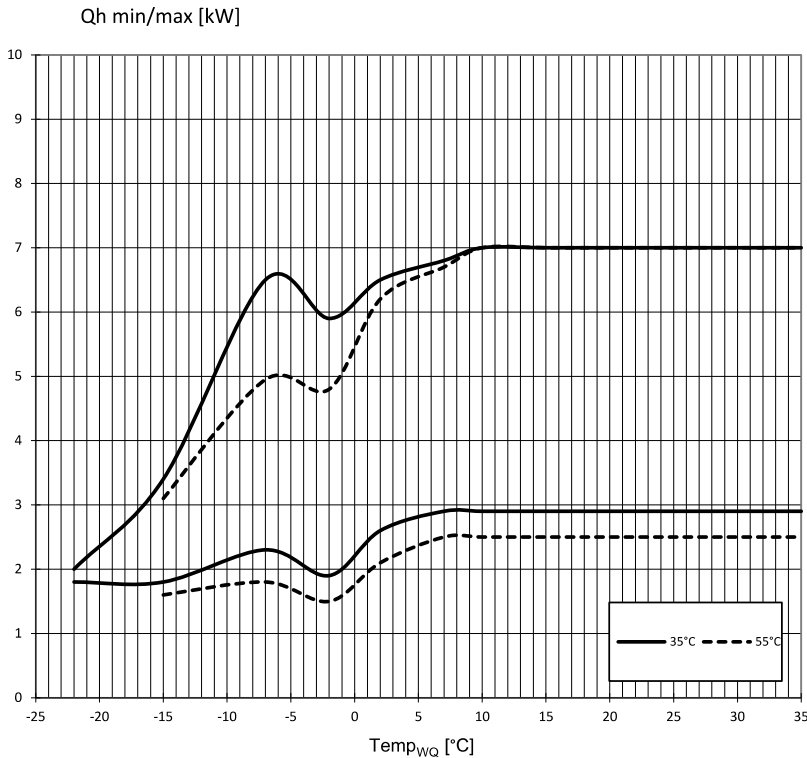

823290b

Legende:


\dot{V}_{HW}	Volumenstrom Heizwasser
Temp _{WQ}	Temperatur Wärmequelle
Temp _{HW}	Temperatur Heizwasser
Δpmax	maximaler Druckverlust
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel min/max	minimale/maximale Leistungsaufnahme




Leistungskurven / Kühlung

LAVS 8.2R1/3



Q0 min/max [kW]

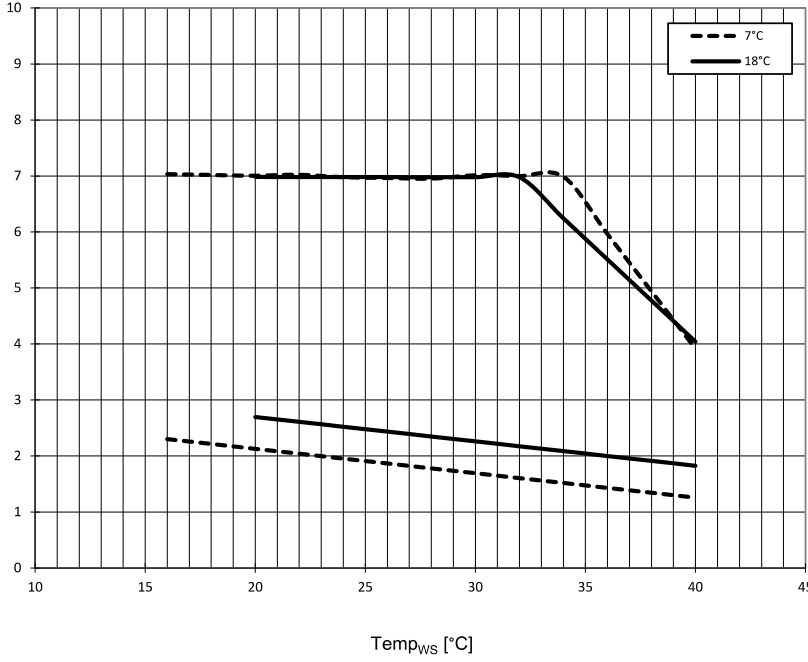

Pel min/max [kW]

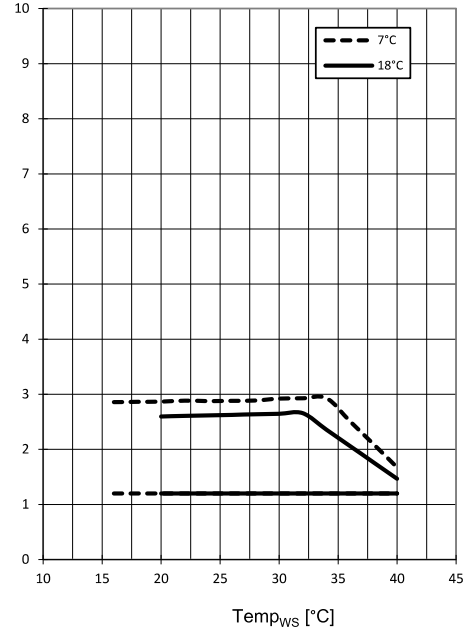

Δp_{max} [bar]

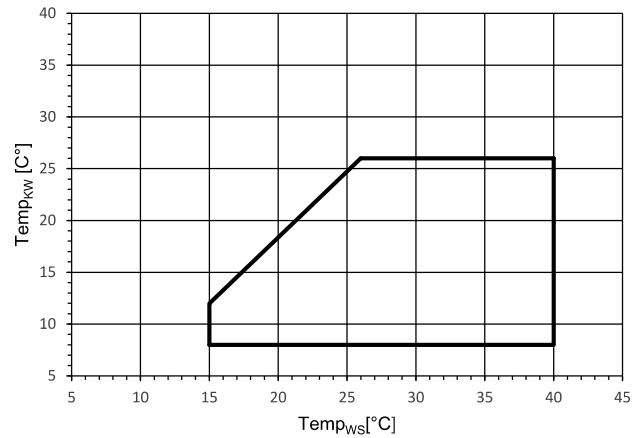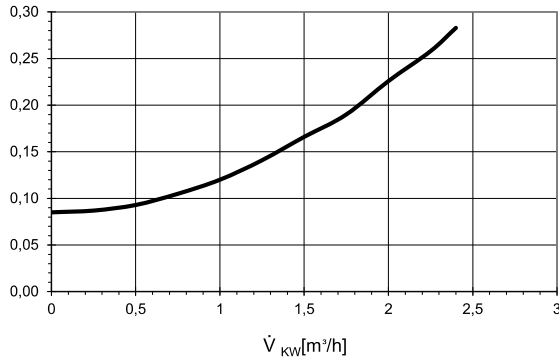


823290b

Legende:


\dot{V}_{KW}	Volumenstrom Kühlwasser
Temp _{ws}	Temperatur Wärmesenke
Temp _{kw}	Temperatur Kühlwasser
Δp_{max}	maximaler Druckverlust
Q0 min/max	minimale/maximale Kühlleistung
Pel min/max	minimale/maximale Leistungsaufnahme





Qh min/max [kW]

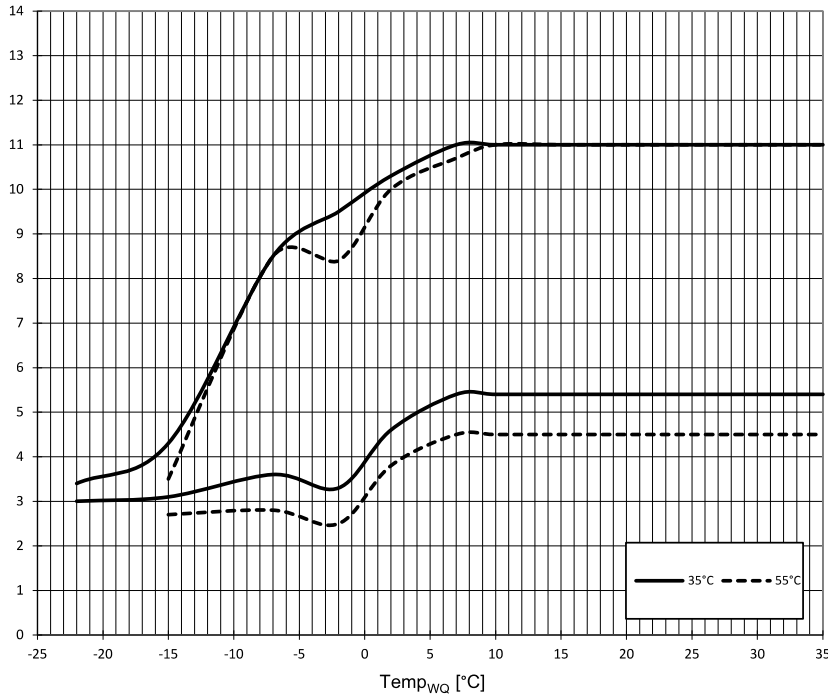

Pel min/max [kW]

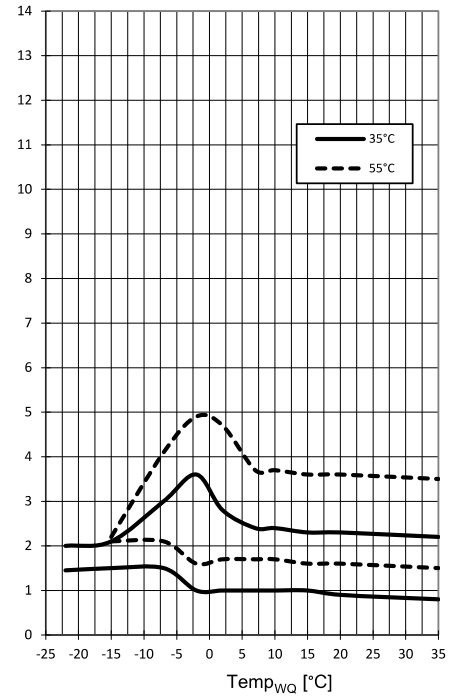

Δp_{max} [bar]

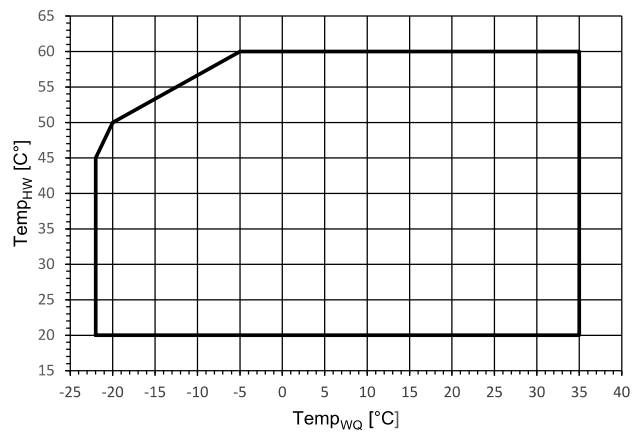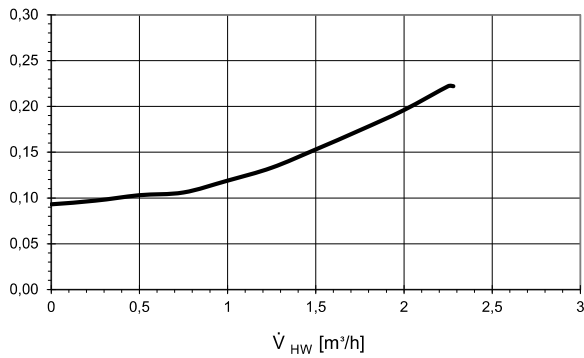

823291b

Legende:


\dot{V}_{HW}	Volumenstrom Heizwasser
Temp _{wq}	Temperatur Wärmequelle
Temp _{HW}	Temperatur Heizwasser
Δp_{max}	maximaler Druckverlust
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel min/max	minimale/maximale Leistungsaufnahme




Leistungskurven / Kühlung

LAVS 12.2R3



Q0 min/max [kW]

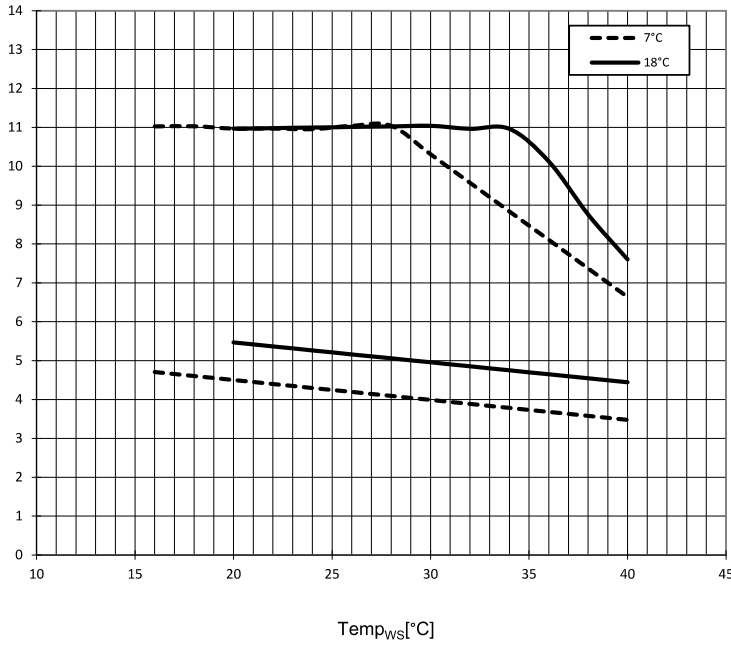

Pel min/max [kW]

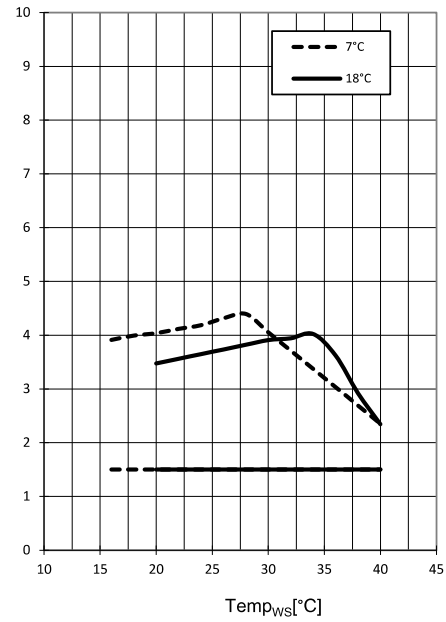

Δp_{max} [bar]

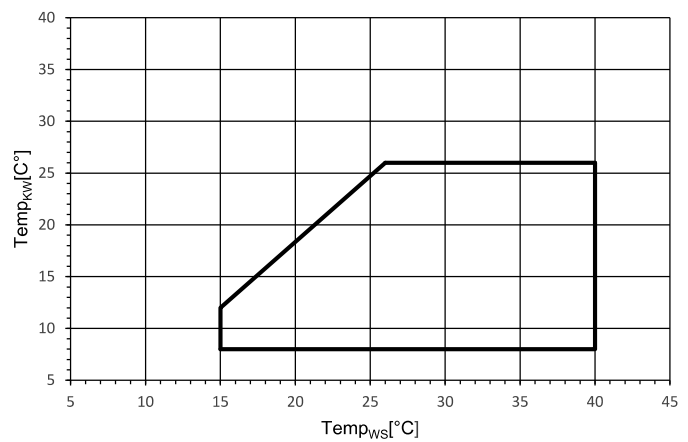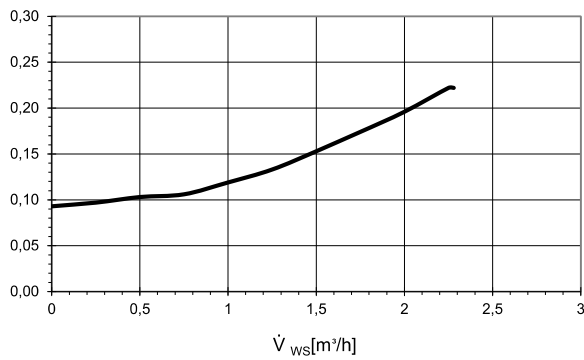

823291b

Legende:

\dot{V}_{KW}	Volumenstrom Kühlwasser
Temp_ws	Temperatur Wärmesenke
Temp_kw	Temperatur Kühlwasser
Δp_{max}	maximaler Druckverlust
Q0 min/max	minimale/maximale Kühlleistung
Pel min/max	minimale/maximale Leistungsaufnahme