







# Stromlaufplan 1/3

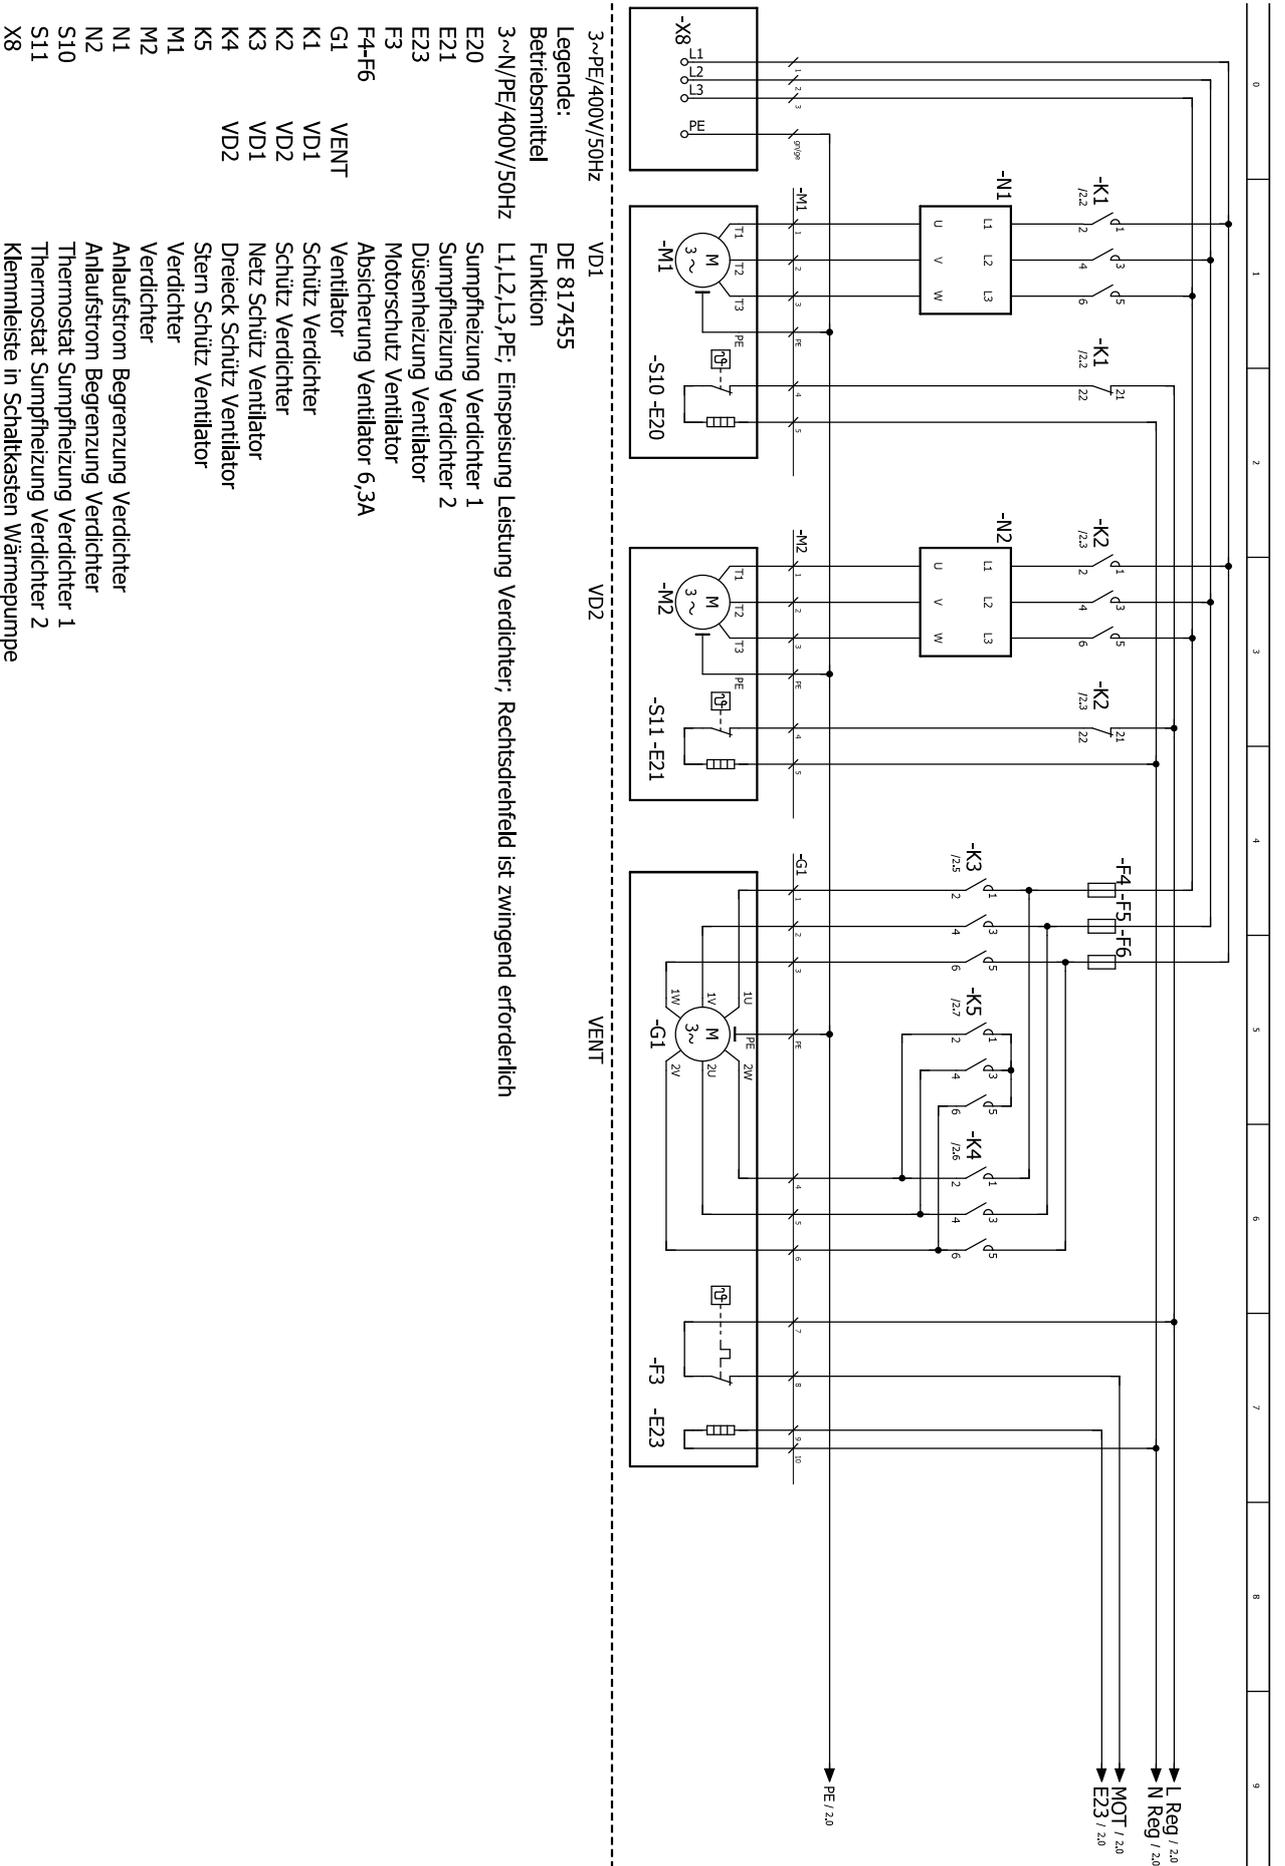

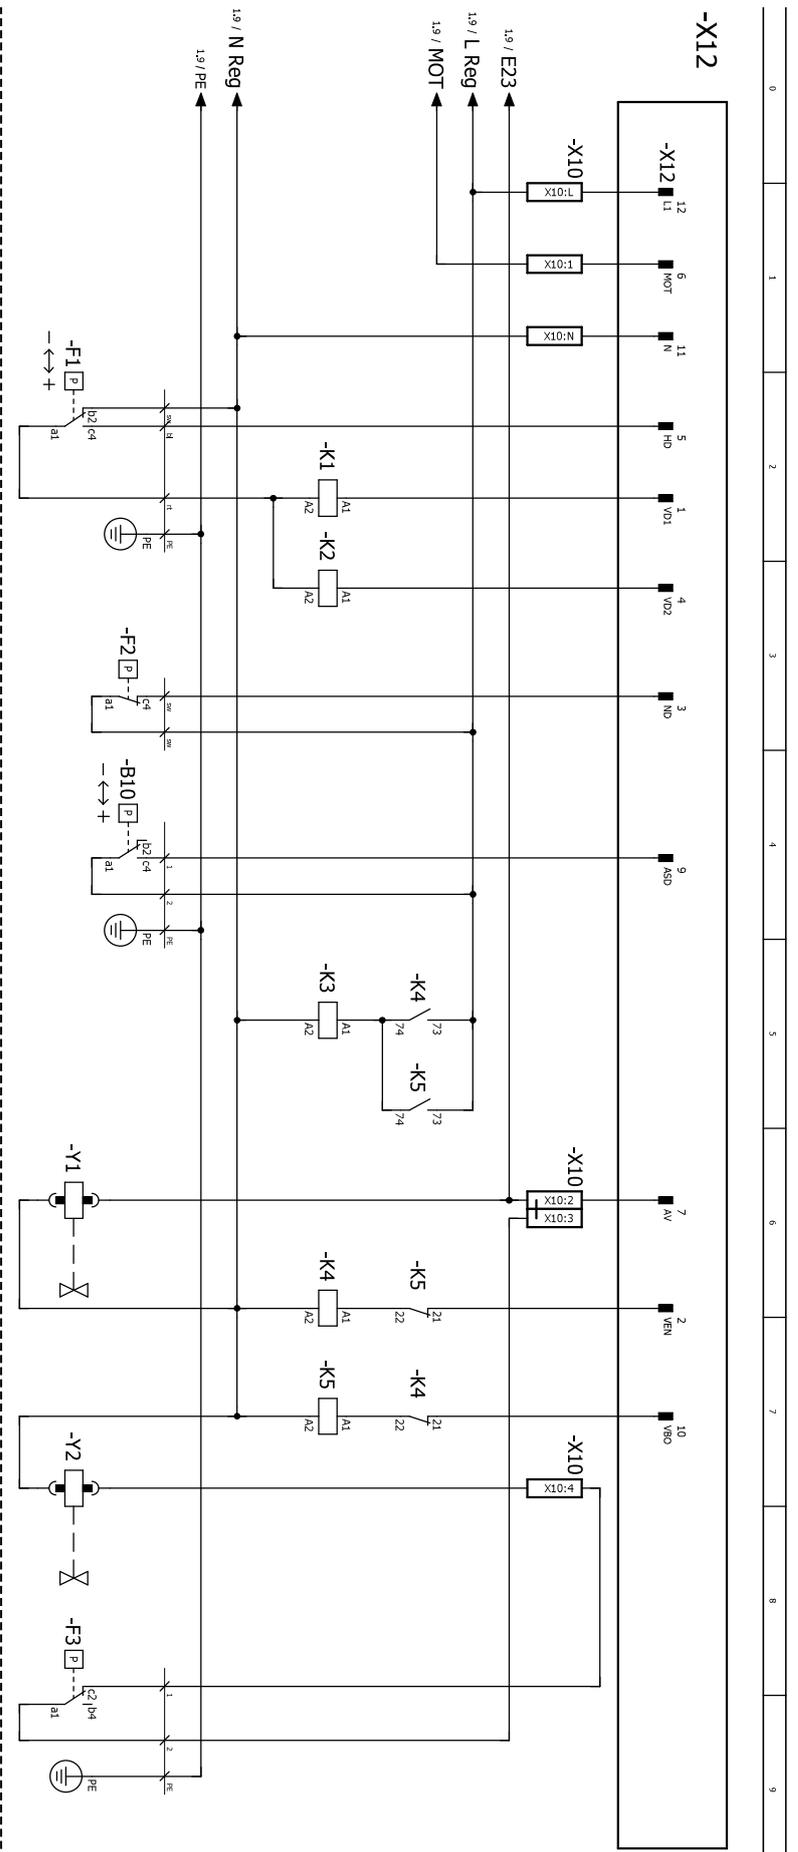


- Legende:**  
**Betriebsmittel**  
 B10 AEP  
 F1 HDP  
 F2 NDP  
 F3 Pressostat  
 K1 Schutz Verdichter  
 K2 VD1  
 K3 Netz Schutz Ventilator  
 K4 Dreieck Schutz Ventilator  
 K5 Stern Schutz Ventilator  
 X10 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe  
 X12 Stecker am Schaltkasten Wärmepumpe (Steuerleitung)  
 Y1 Abtauentill  
 Y2 Bypass Verdichter
- DE 817455**  
**Funktion**  
 Abtauende Pressostat  
 Hochdruckpressostat  
 Niederdruckpressostat  
 Bypass Pressostat  
 Schutz Verdichter  
 Schutz Verdichter  
 Netz Schutz Ventilator  
 Dreieck Schutz Ventilator  
 Stern Schutz Ventilator  
 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe  
 Stecker am Schaltkasten Wärmepumpe (Steuerleitung)  
 Abtauentill  
 Bypass Verdichter



# Stromlaufplan 3/3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

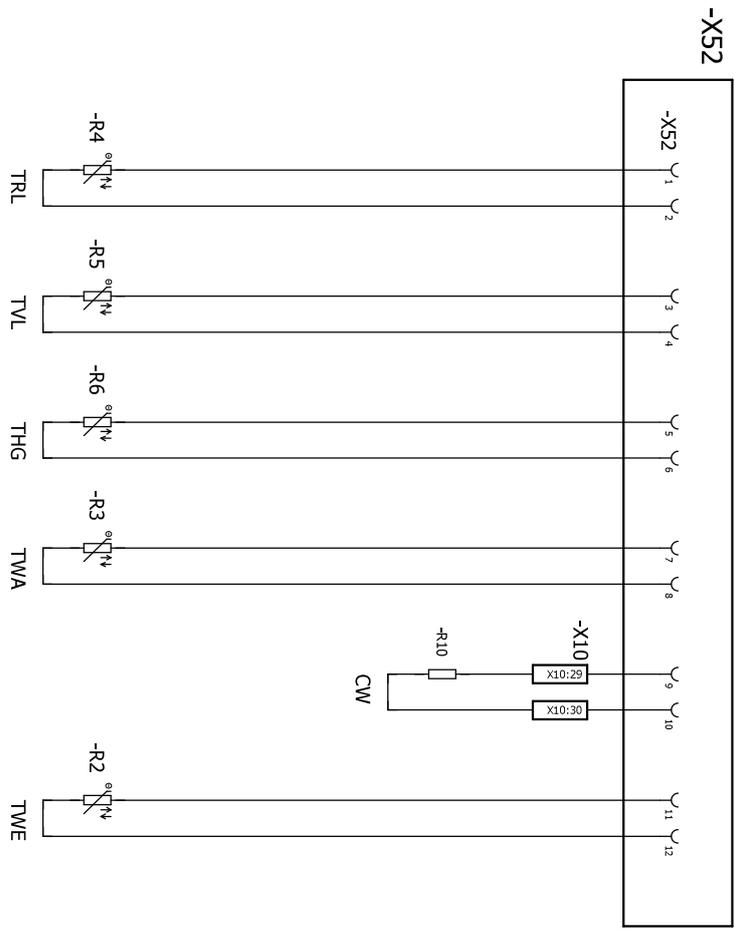

- Legende:**  
 Betriebsmittel DE 817455  
 Funktion  
 Falls eingebaut: Wärmequelle Eintrittsfühler  
 Falls eingebaut: Wärmequelle Austrittsfühler  
 Rücklauffühler  
 Vorlauffühler  
 Heissgasfühler  
 Codier Widerstand 2550 Ohm  
 Stecker am Schaltkasten Wärmepumpe (Fühlerleitung)
- R2 TWE
  - R3 TWA
  - R4 TRL
  - R5 TVL
  - R6 THG
  - R10 CW
  - X52