

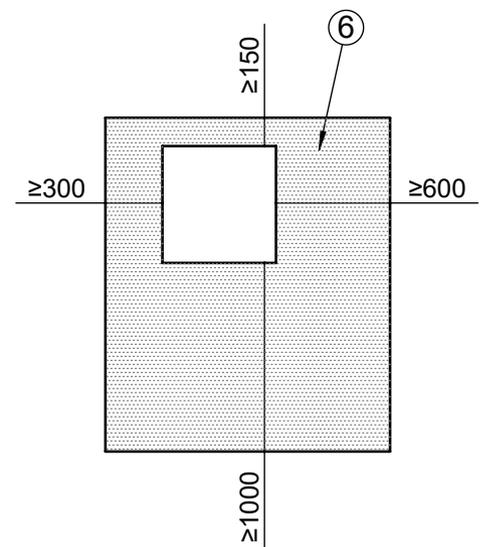
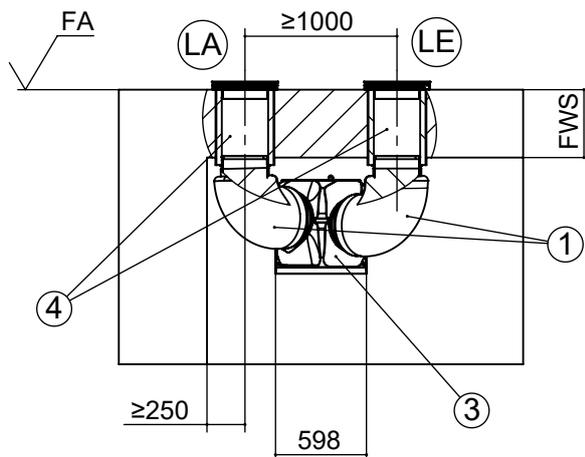


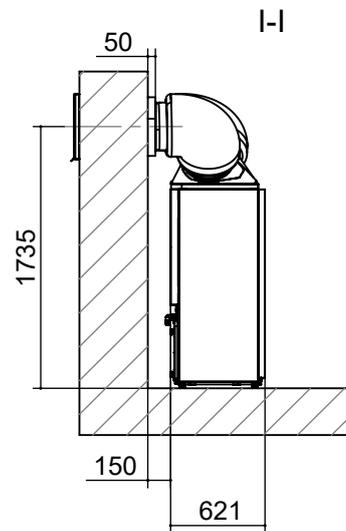

Aufstellungsplan V1

Paros 4

V1

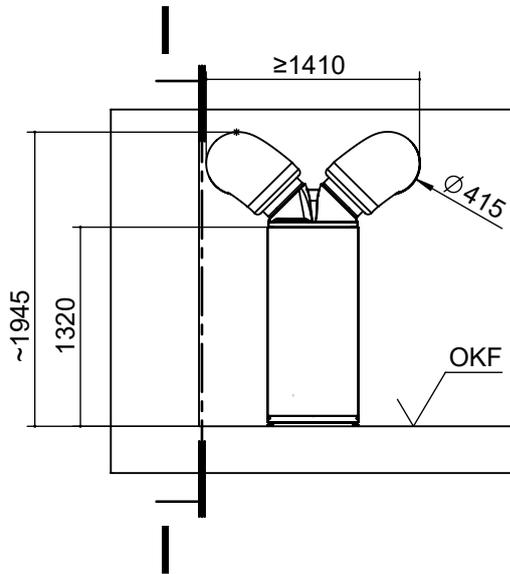

HINWEIS

Die Aufstellungspläne V1 – V5 stellen nur eine Auswahl möglicher Aufstellungen dar. Je nach Aufstellungssituation müssen beispielsweise andere Längen der Luftkanalschläuche eingesetzt werden.

- Montageanleitung Flexibles Luftkanalsystem ADH
- ▶ Mindestabstände der Wärmepumpe immer einhalten.

Legende: DE819532b-1

Alle Maße in mm.

V1 | Version 1

Pos. | Bezeichnung

FWS | Fertigwandstärke ≤ 450 mm

OKF | Oberkante Fertigfußboden

LA | Luftaustritt

LE | Lufteintritt

Pos. | Bezeichnung

1 | Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000

3 | Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT

4 | Zubehör: Wanddurchführung WD

6 | Mindestabstände für Servicezwecke

Menge

2

1



2




Paros 4

Aufstellungsplan V1.1


V1.1

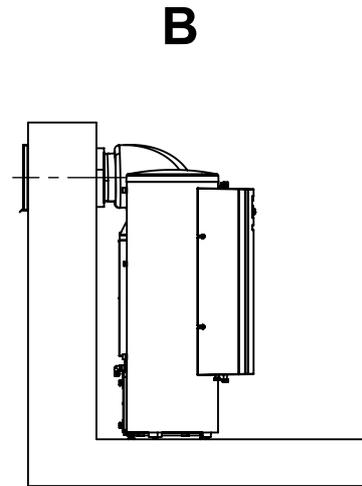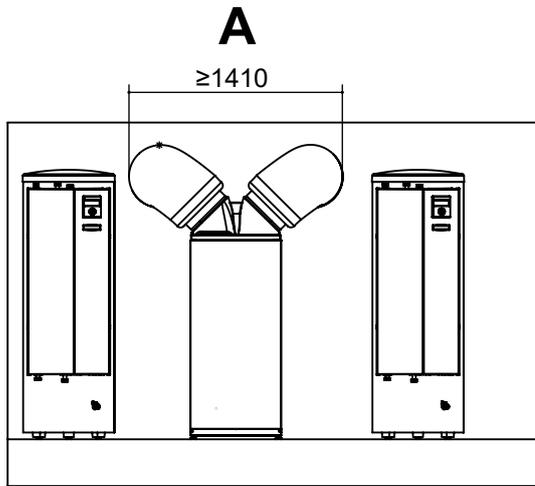

C1

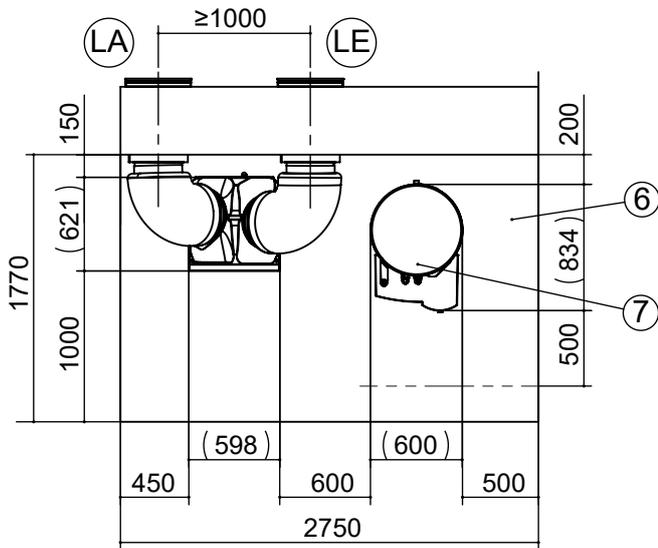

C2

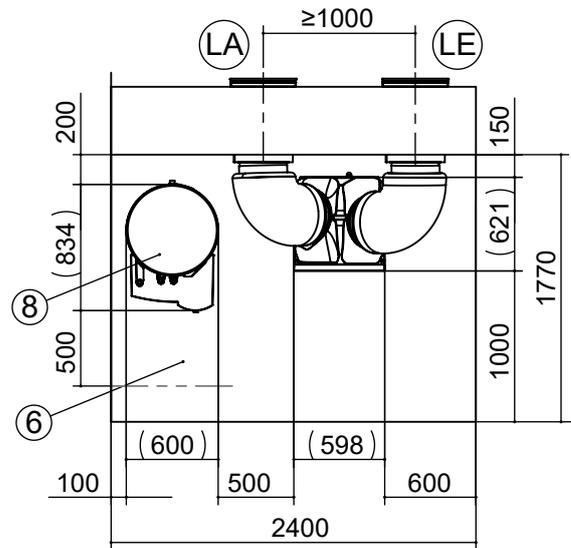





Legende: DE819532b-1.1
Alle Maße in mm.

V1.1	Version 1.1
Pos.	Bezeichnung
A	Vorderansicht
B	Seitenansicht von links
C1	Draufsicht, HSV 4 rechts
C2	Draufsicht, HSV 4 links
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
7	Hydraulikstation HSV 4 rechts vom Gerät	1
8	Hydraulikstation HSV 4 links vom Gerät	1



V1.2

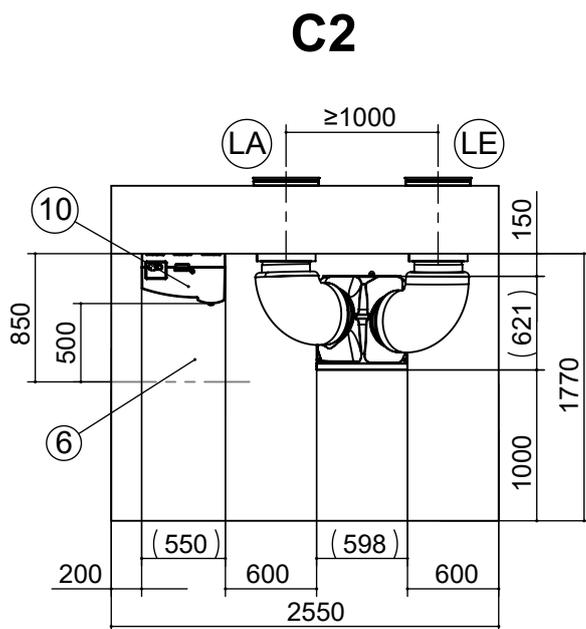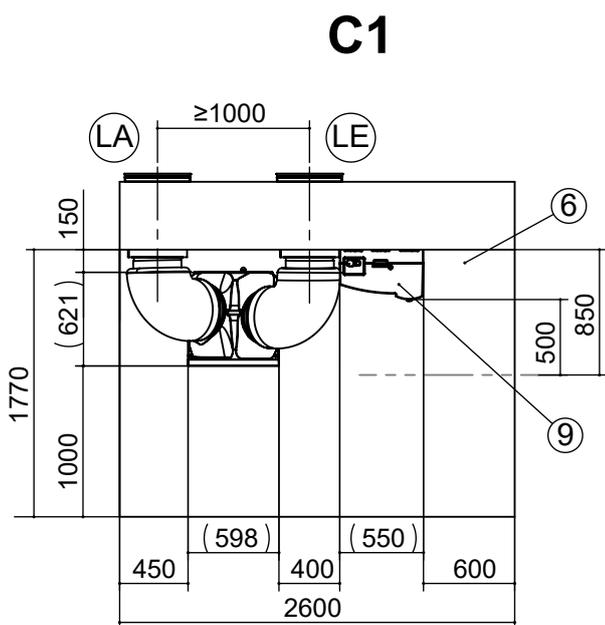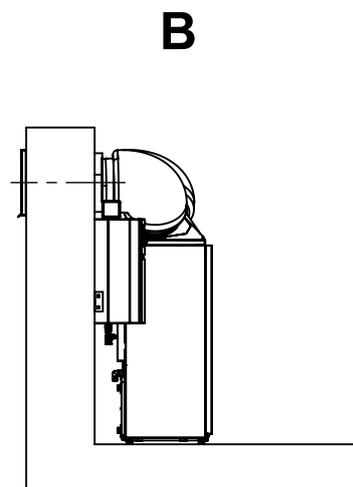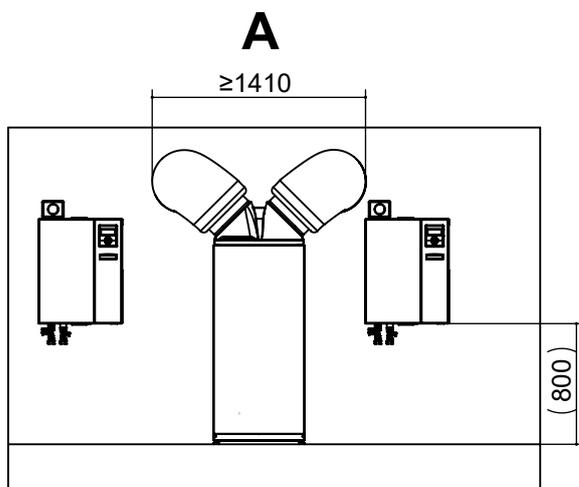

Legende: DE819532b-1.2
Alle Maße in mm.

V1.2	Version 1.2
Pos.	Bezeichnung
A	Vorderansicht
B	Seitenansicht von links
C1	Draufsicht, HV 4 rechts
C2	Draufsicht, HV 4 links
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt





Pos.	Bezeichnung	Menge
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
9	Hydraulikmodul HV 4 rechts vom Gerät	1
10	Hydraulikmodul HV 4 links vom Gerät	1



Paros 4

Aufstellungsplan V2

V2

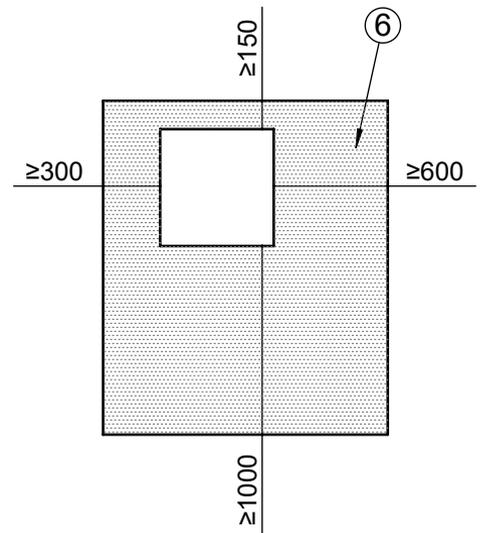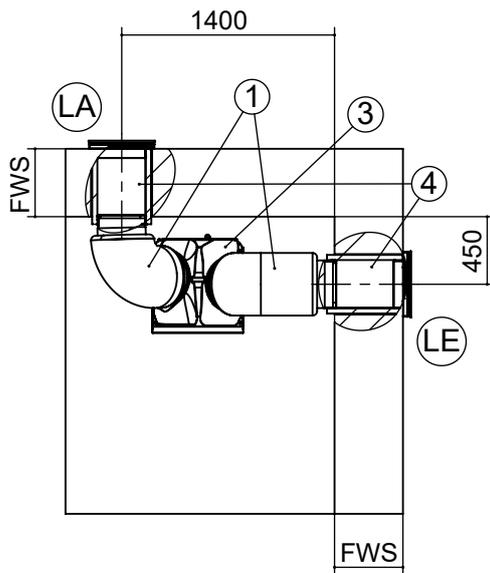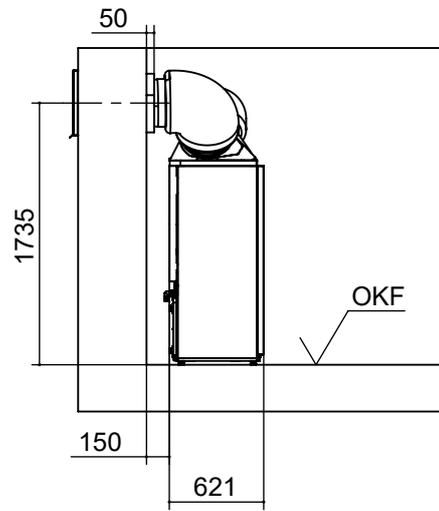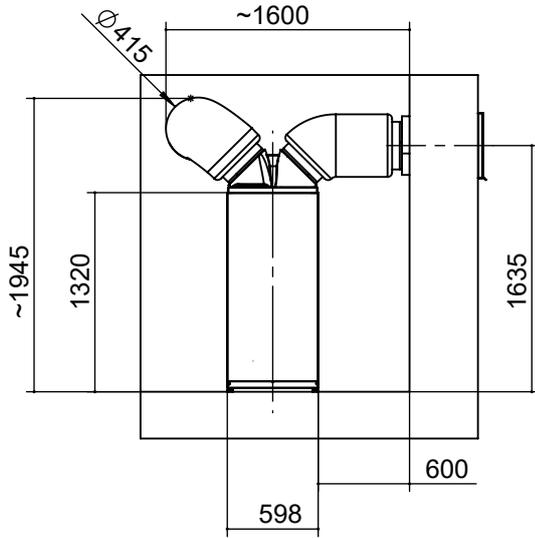

Legende: DE819532b-2


Alle Maße in mm.

V2	Version 2
Pos.	Bezeichnung
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	



V3

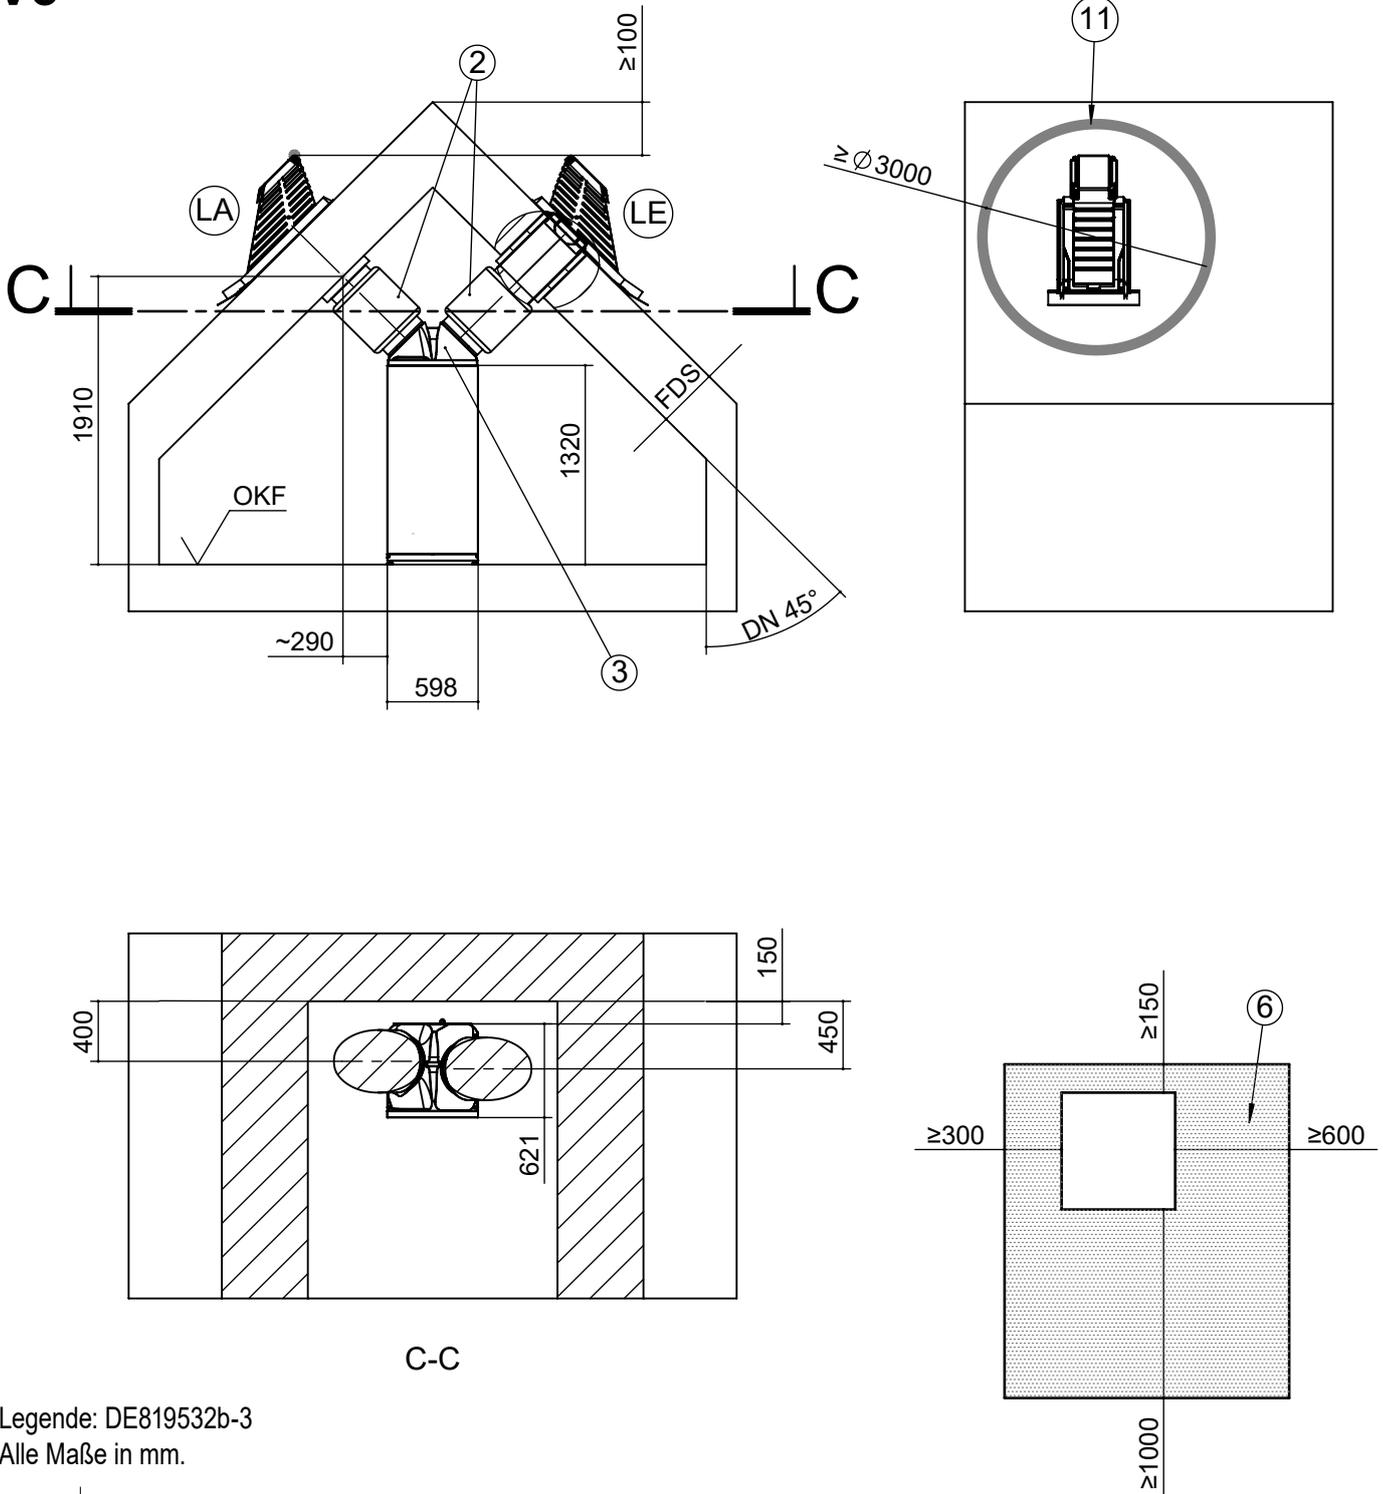

Legende: DE819532b-3
Alle Maße in mm.

V3	Version 3
Pos.	Bezeichnung
C-C	Schnitt Draufsicht
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Luft Eintritt





Pos.	Bezeichnung	Menge
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	2
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



Paros 4

Aufstellungsplan V4

V4

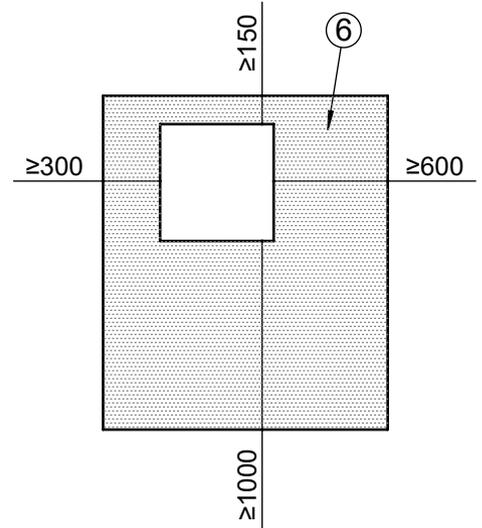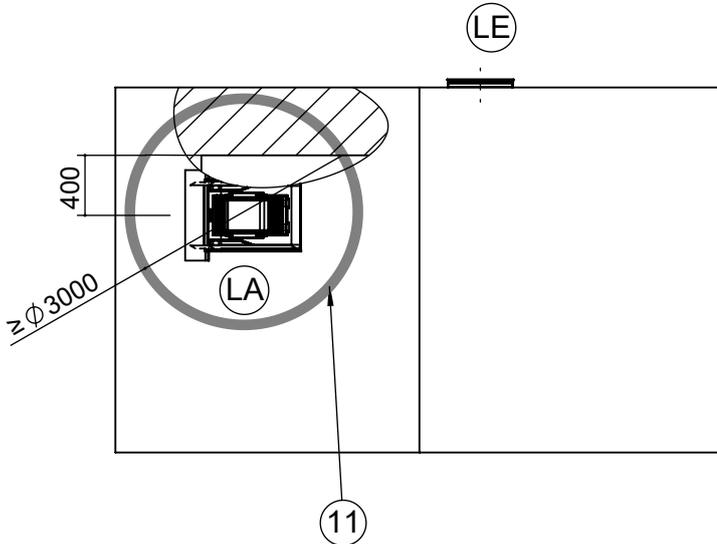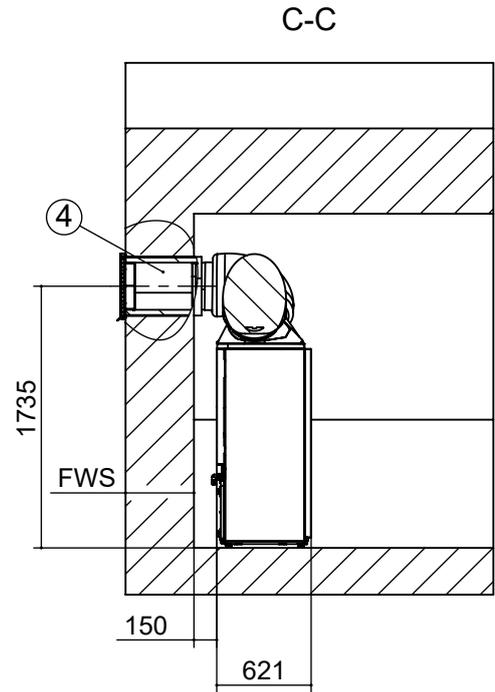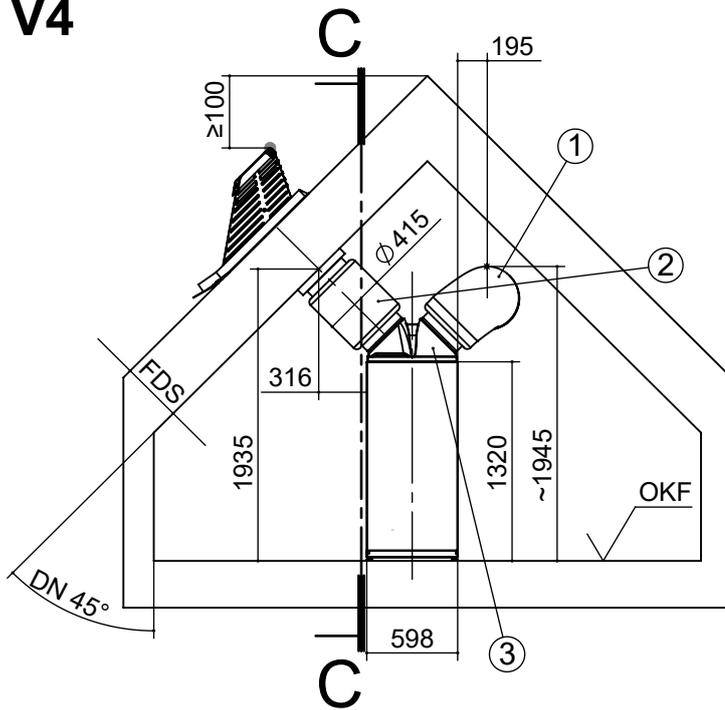

Legende: DE819532b-4
Alle Maße in mm.

V4	Version 4
Pos.	Bezeichnung
C-C	Schnitt Seitenansicht von links
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt





Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	1
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



Aufstellungsplan V5

Paros 4

V5

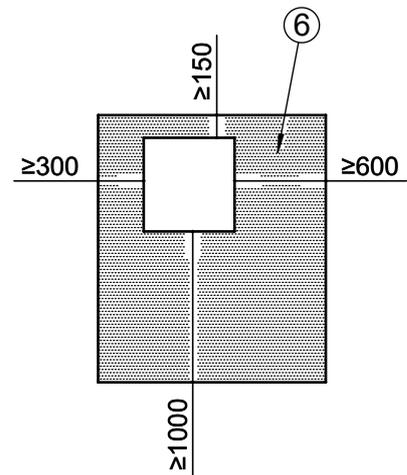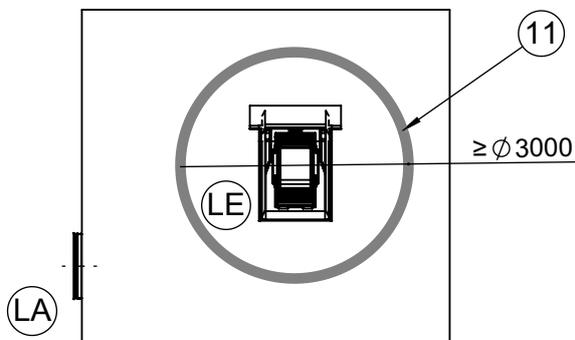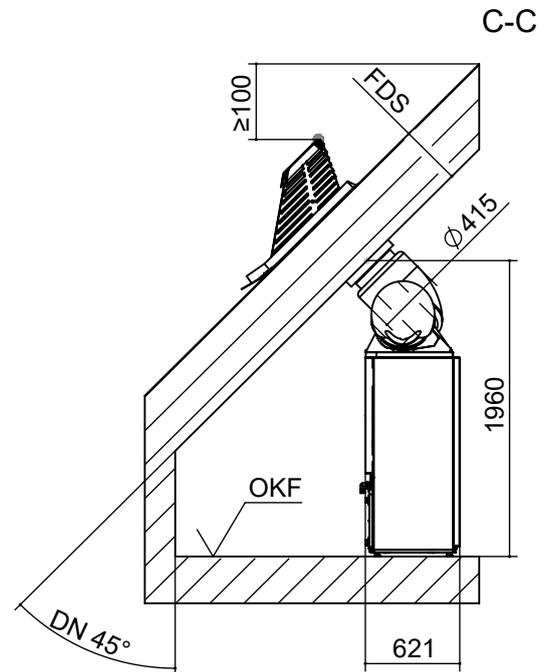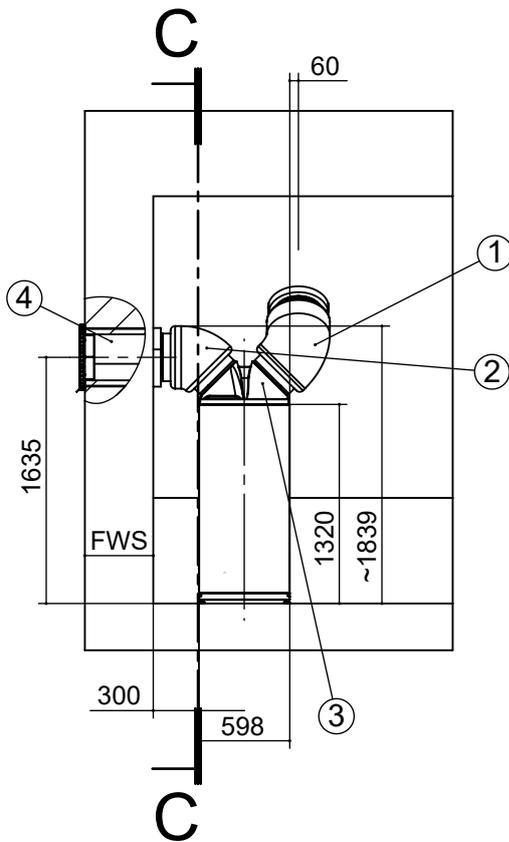

Legende: DE819532b-5





Alle Maße in mm.

V5	Version 5
Pos.	Bezeichnung
C-C	Schnitt Seitenansicht von links
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	1
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



V6

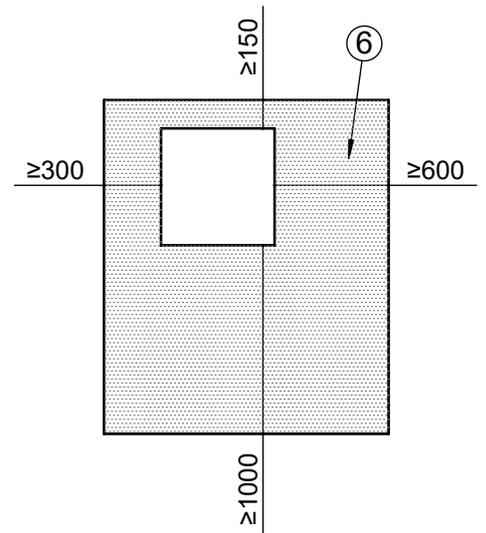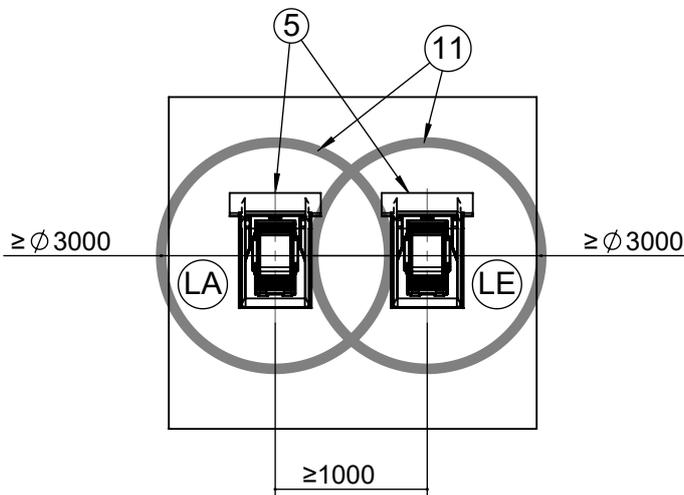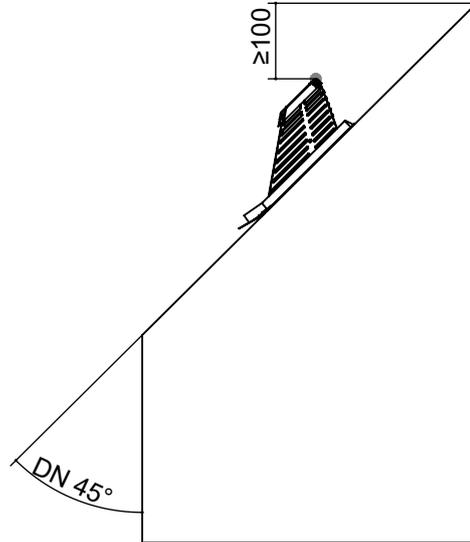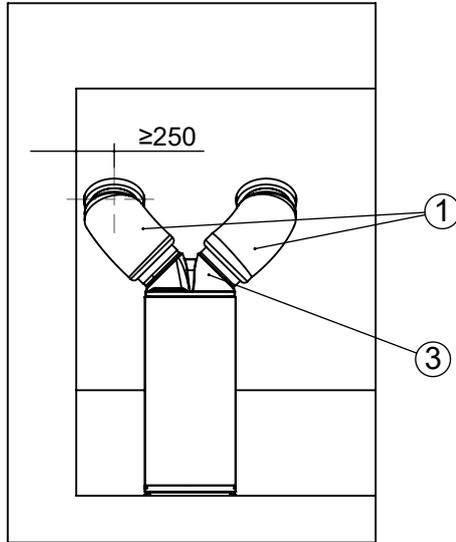

Legende: DE819532b-6
Alle Maße in mm.

V6	Version 6
Pos.	Bezeichnung
DN	Dachneigung
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	2
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	




ACHTUNG



Die funktionsnotwendigen, sicherheits- und servicebedingten Mindestabstände müssen eingehalten werden.

- ✓ Luftansaug auf der von der Küste / Hauptwindrichtung abgewandten Seite
- ✓ Luftausblas nicht auf Küstenseite / Hauptwindrichtung

Bei Luftführung mit Wanddurchführungen WD

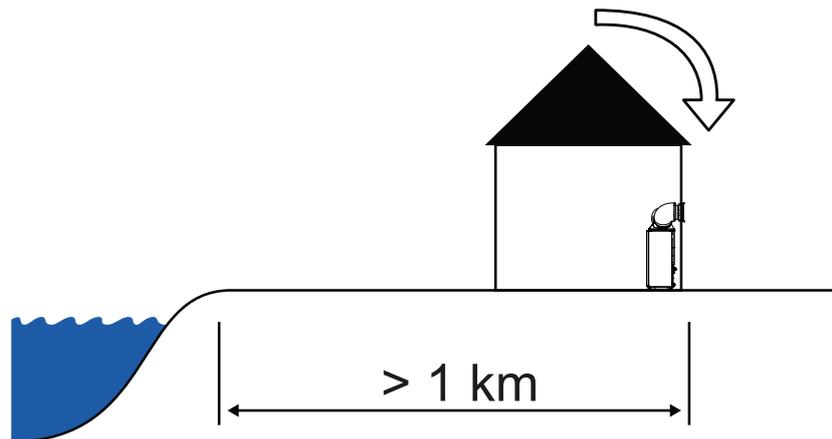

Bei Luftführung mit Dachdurchführung RD

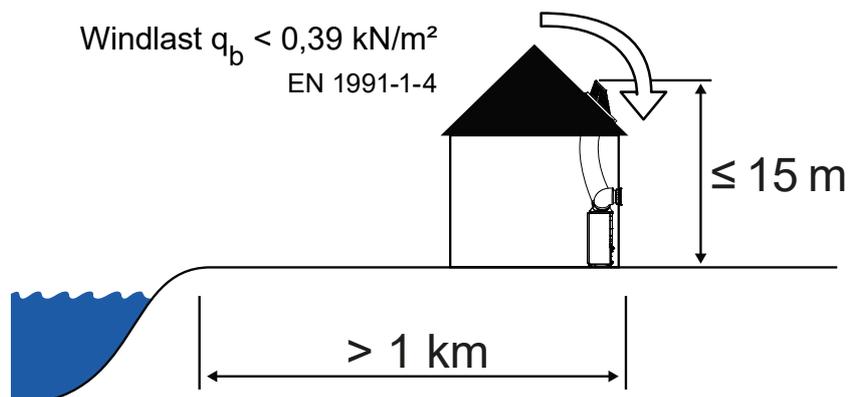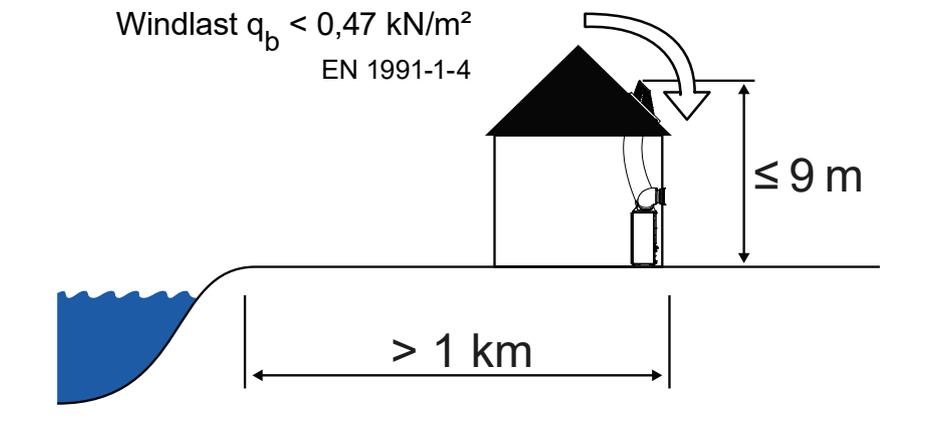

→ Montageanleitung Flexibles Luftkanalsystem ADH