





LW 251A

Aufstellungsplan

A

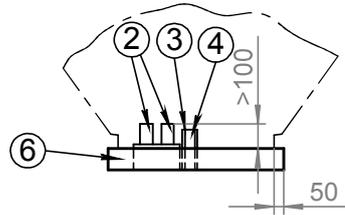

C

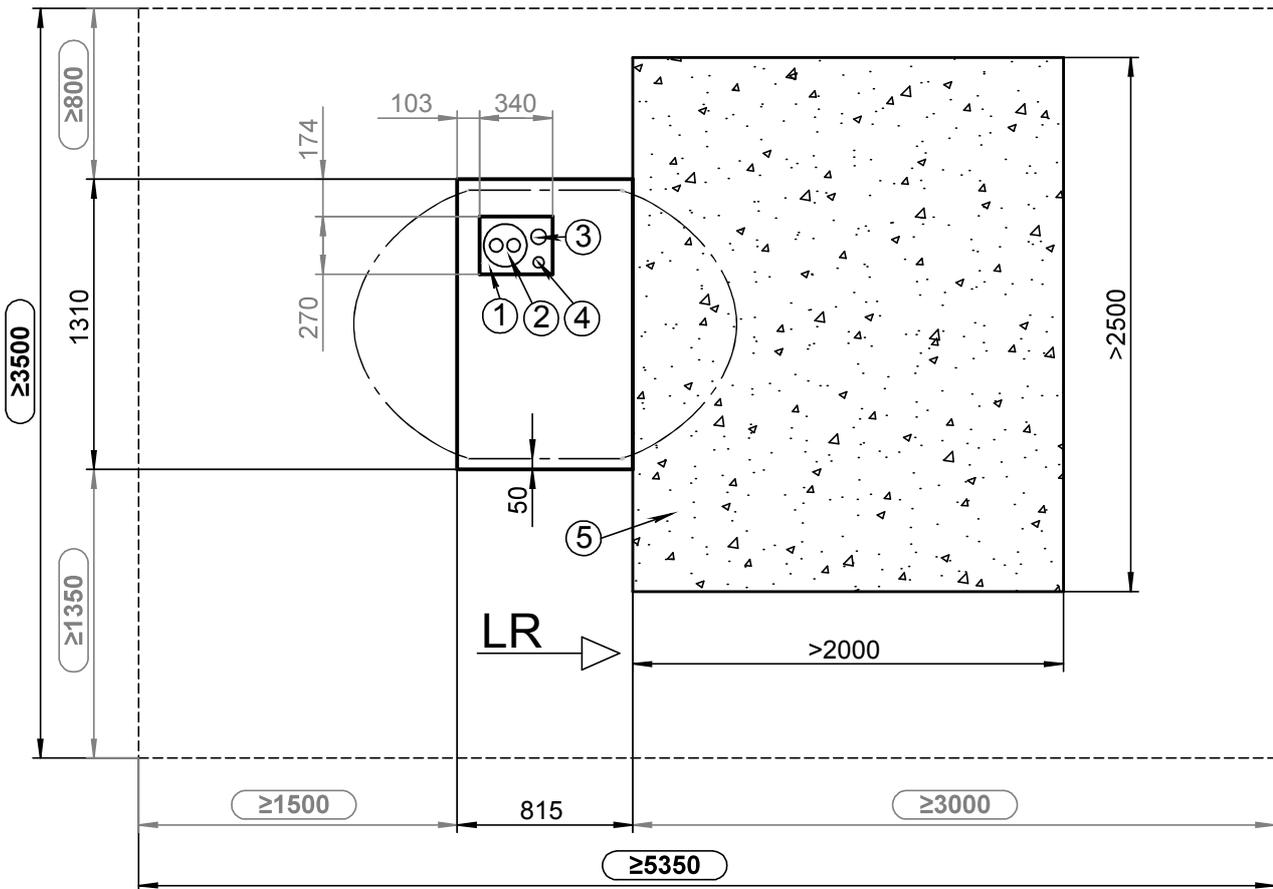

Legende: DE819378
Alle Maßangaben in mm.

- A Vorderansicht
- C Draufsicht
- ≥ ... Mindestabstände
- 1 Aussparung im Sockel
- 2 Nahwärmerohr für Heizwasser Vor-/ Rücklauf
- 3 Leerrohr für Elektrokabel Durchmesser mindestens 70mm
- 4 Kondensatwasserablauf Durchmesser mindestens 50mm
- 5 wasserdurchlässige Fläche (Kies,...) im Luftaustrittsbereich
- 6 Sockel
- LR Luftrichtung



Küstenaufstellung


LW 140A – LW 251A

ACHTUNG

Die funktionsnotwendigen, sicherheits- und servicebedingten Mindestabstände müssen eingehalten werden.


- von der Küste/Hauptwindrichtung abgewandt

- ✓ im windgeschützten, wandnahen Bereich
- ✓ nicht im Freifeld
- ✓ nicht in sandiger Umgebung (Sandeintrag wird vermieden)

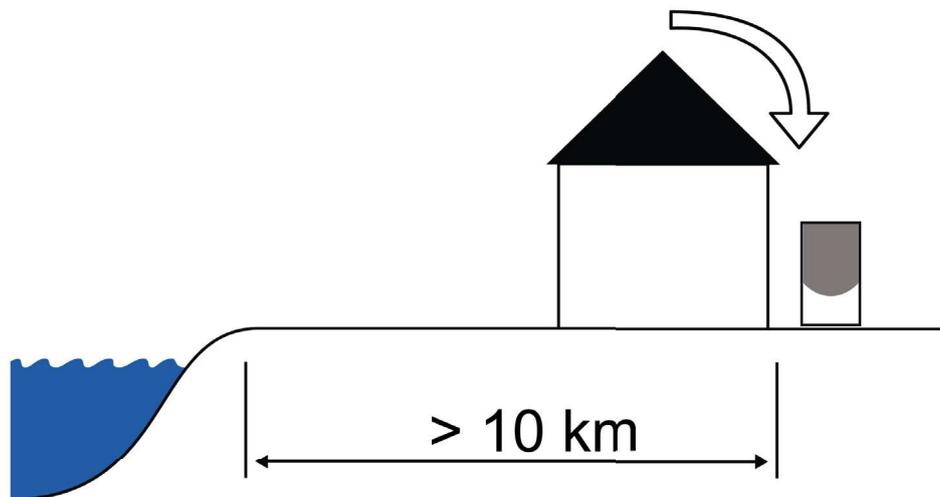

- auf der Seeseite


- ✓ im wandnahen Bereich
- ✓ ein gegen Seewind beständiger, dichter Windschutz ist aufgestellt
- ✓ Höhe und Breite dieses Windschutzes $\geq 150\%$ der Geräteabmessungen
- ✓ nicht in sandiger Umgebung (Sandeintrag wird vermieden)

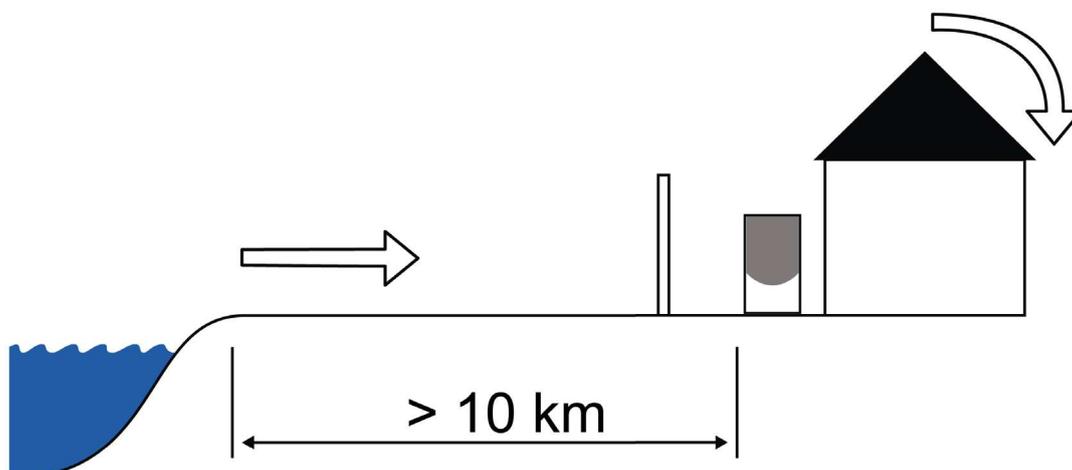



LW 140A – LW 251A

Reihenspeicher

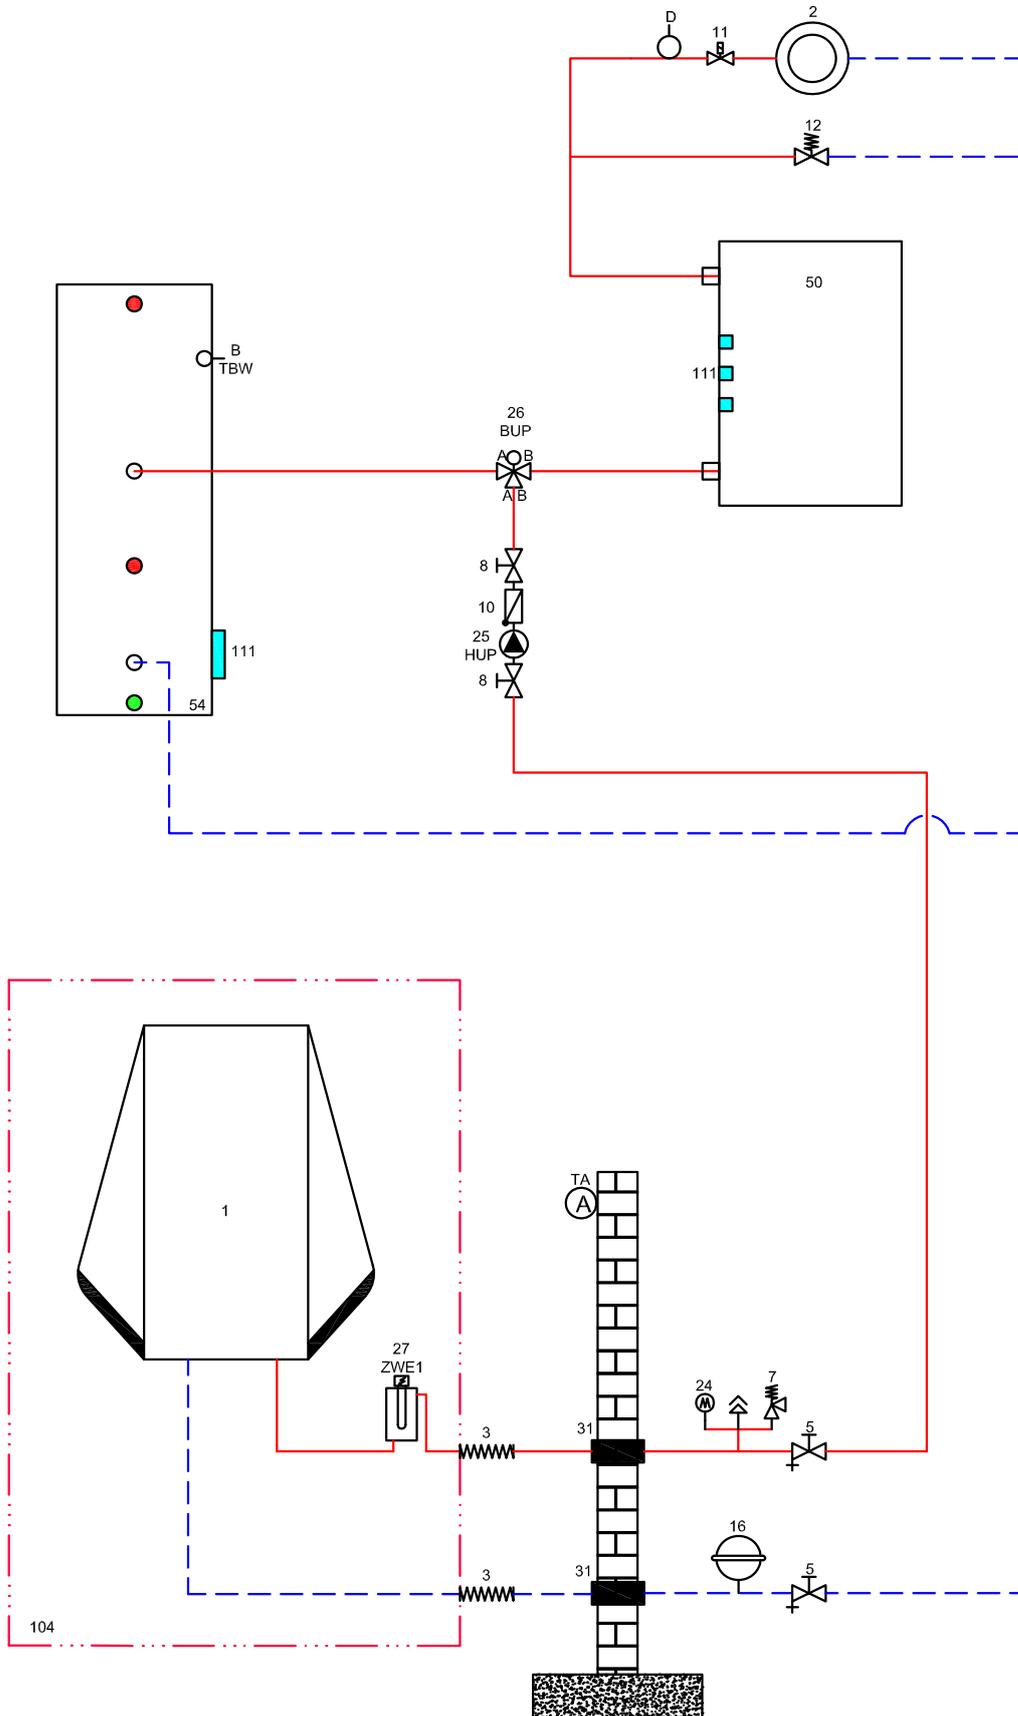



Trennspeicher

LW 140A – LW 251A

