




Klemmenplan

CSD

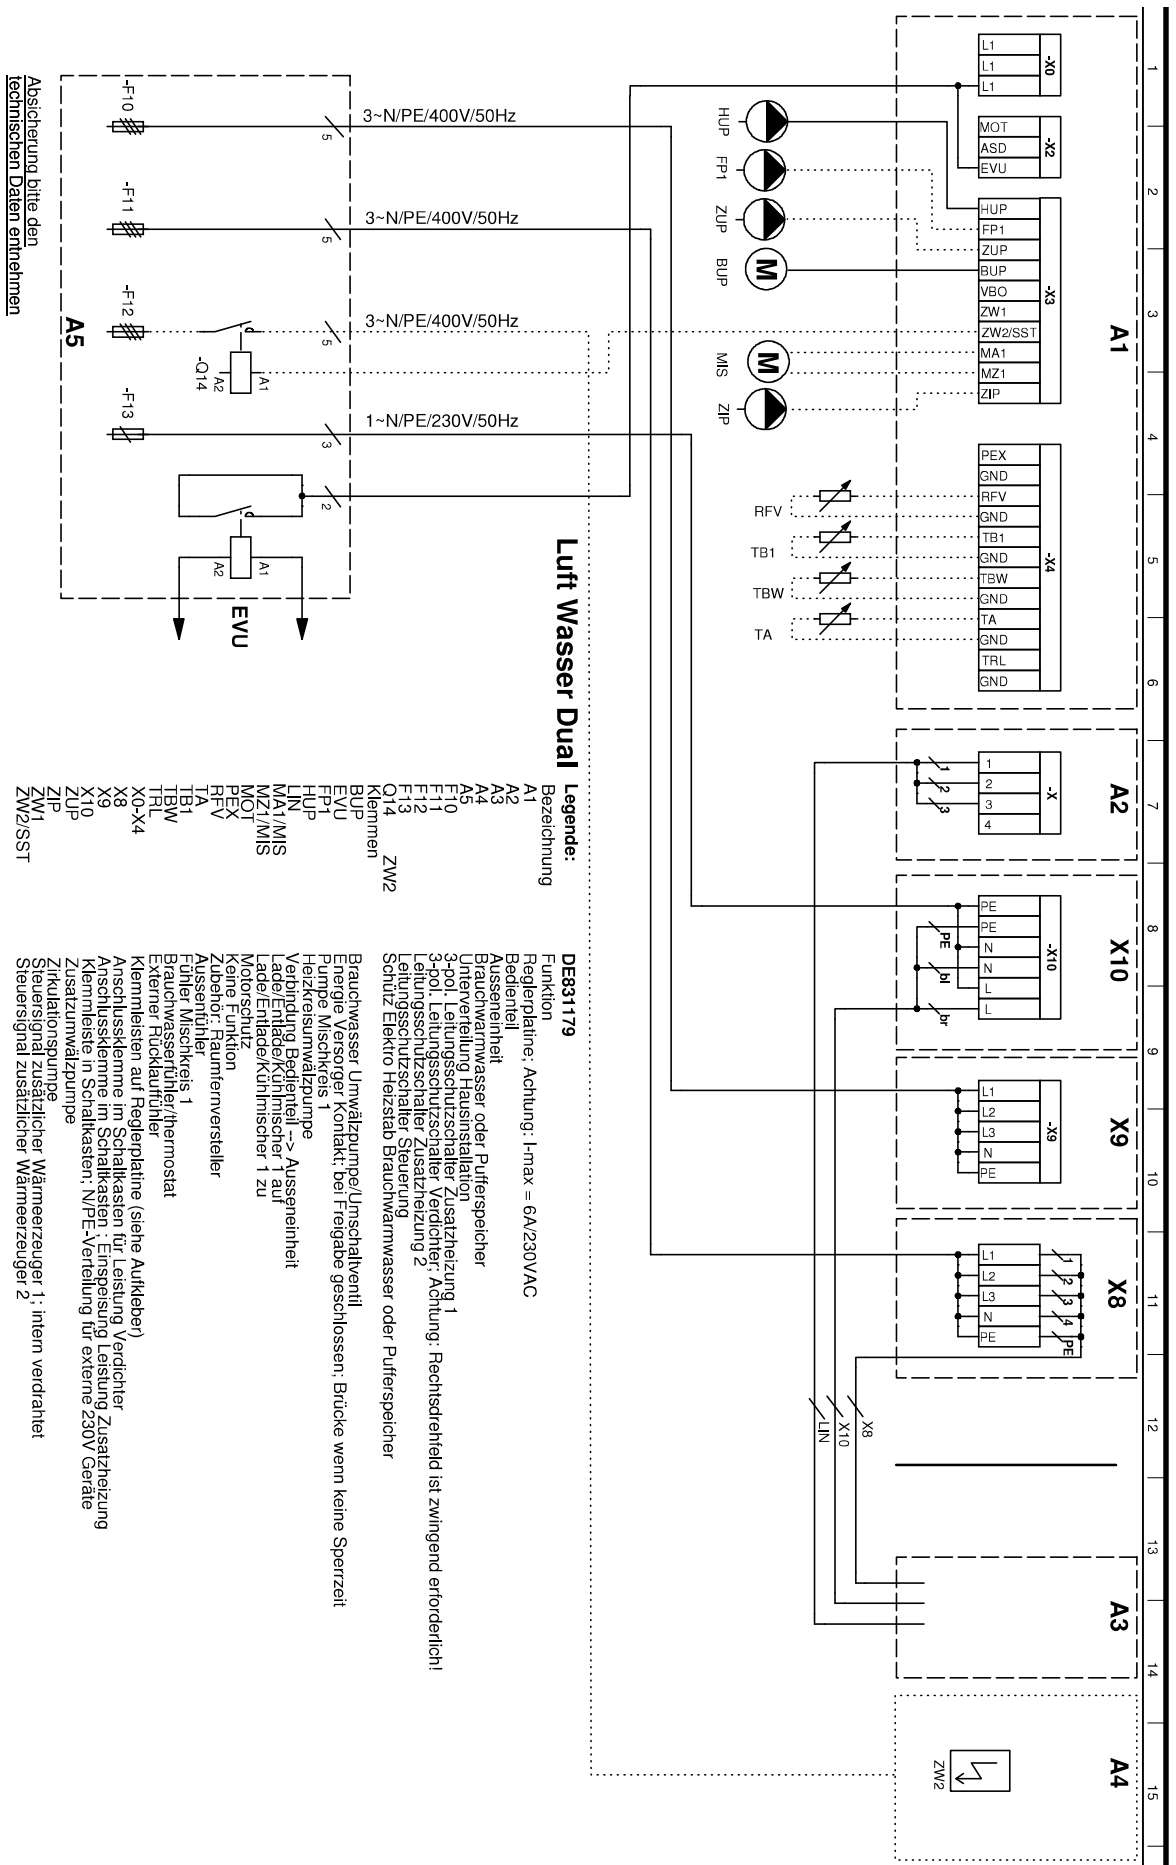

Luft Wasser Dual

- Legende:**
- | Bezeichnung | DE831179 |
|-------------|--|
| A1 | Funktion |
| A2 | Reglerplatine; Achtung: I-max = 6A/230VAC |
| A3 | Bedienteil |
| A4 | Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher |
| A5 | Aussereinheit |
| F10 | Unterverteilung, Hausinstallation |
| F11 | 3-pol. Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 1 |
| F12 | Leitungsschutzschalter Zusatzheizung 2 |
| F13 | Leitungsschutzschalter Steuerung |
| Q14 | Schutz Elektro Heizstab Brauchwarmwasser oder Pufferspeicher |
| Klemmen | |
| BUP | Brauchwasser Umwälzpumpe/Umerschaltventil |
| EVU | Energie Versorger Kontakt; bei Freigabe geschlossen; Brücke wenn keine Sperrzeit |
| FP1 | Pumpe Mischkreis 1 |
| HUP | Heizkreisumwälzpumpe |
| LIN | Verbindung Bedienteil -> Aussereinheit |
| MA1/MIS | Lader/Entlader/Kühlmischer 1 zu |
| MZ1/MIS | Lader/Entlader/Kühlmischer 1 zu |
| PEX | Volterschutz |
| RFV | Keine Nutzung |
| TB1 | Zubehör; Raumfernersteller |
| TBW | Aussenfühler |
| TRL | Fühler Mischkreis 1 |
| X0-X4 | Brauchwasserfühler/thermostat |
| X8 | Klemmleisten auf Reglerplatine (siehe Aufkleber) |
| X9 | Anschlussklemme im Schaltkasten für Leistung Verdichter |
| X10 | Anschlussklemme im Schaltkasten \, Einspeisung Leistung Zusatzheizung |
| ZUP | Klemmleiste in Schaltkasten; N/PE-Verteilung für externe 230V Geräte |
| ZW1 | Zirkulationspumpe |
| ZW2/SST | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 1; intern verdrahtet |
| | Steuersignal zusätzlicher Wärmeerzeuger 2 |

Absicherung bitte den technischen Daten entnehmen