

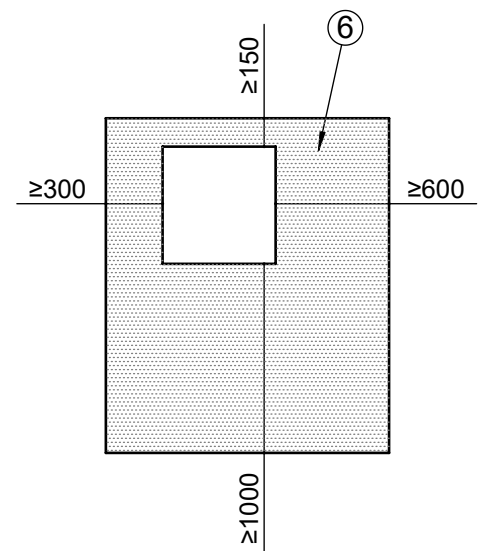
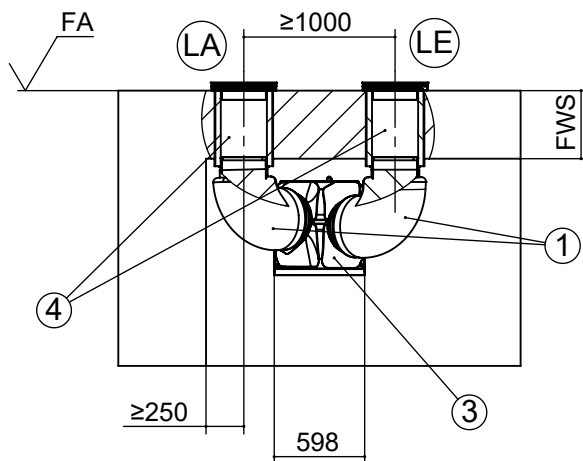


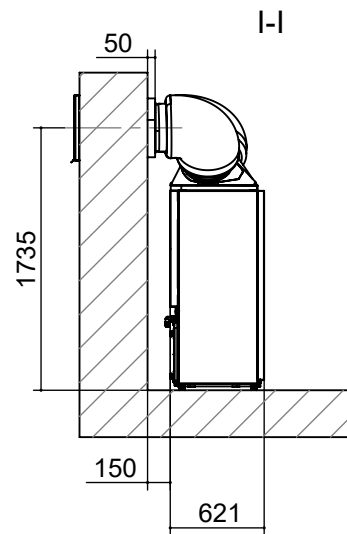

Aufstellungsplan V1

Polaris 4

V1

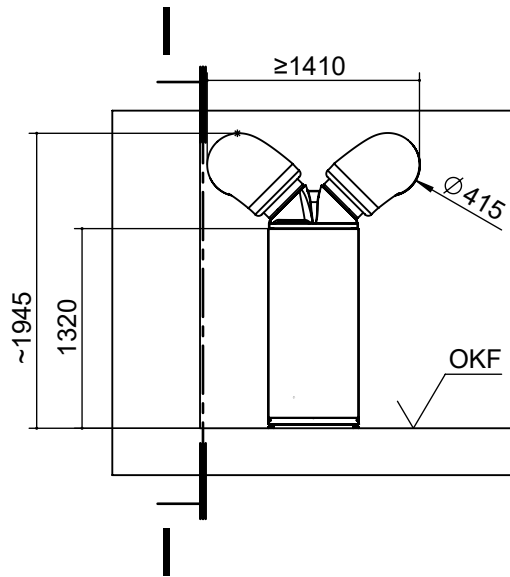

HINWEIS

Die Aufstellungspläne V1 – V5 stellen nur eine Auswahl möglicher Aufstellungen dar. Je nach Aufstellungssituation müssen beispielsweise andere Längen der Luftkanalschläuche eingesetzt werden.

- Montageanleitung Flexibles Luftkanalsystem ADH
- Mindestabstände der Wärmepumpe immer einhalten.

Legende: DE819532b-1

Alle Maße in mm.


V1	Version 1
Pos.	Bezeichnung
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	2
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	




V1.1


A

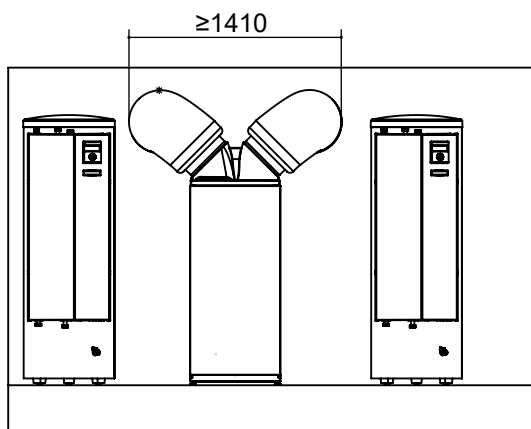


B

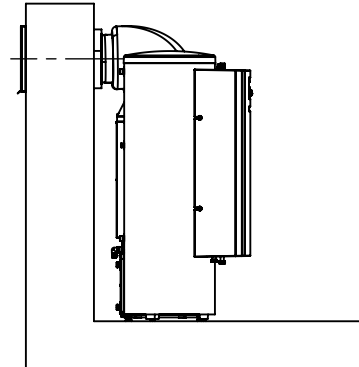

C1

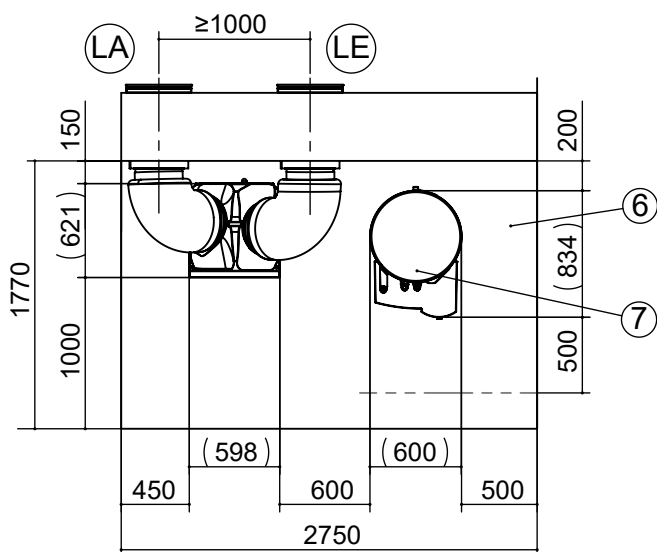

C2

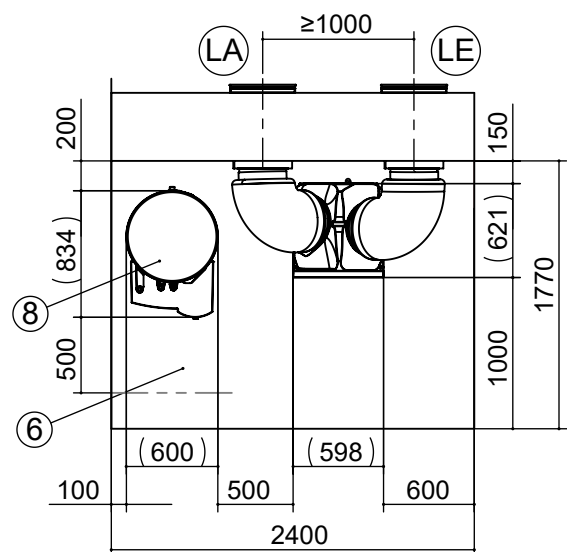

Legende: DE819532b-1.1

Alle Maße in mm.

V1.1 | Version 1.1

Pos. | Bezeichnung

A | Vorderansicht

B | Seitenansicht von links

C1 | Draufsicht, HSV 4 rechts

C2 | Draufsicht, HSV 4 links

LA | Luftaustritt

LE | Lufteintritt


Pos. | Bezeichnung

6 | Mindestabstände für Servicezwecke

		Menge
7	Hydraulikstation HSV 4 rechts vom Gerät	1
8	Hydraulikstation HSV 4 links vom Gerät	1



V1.2

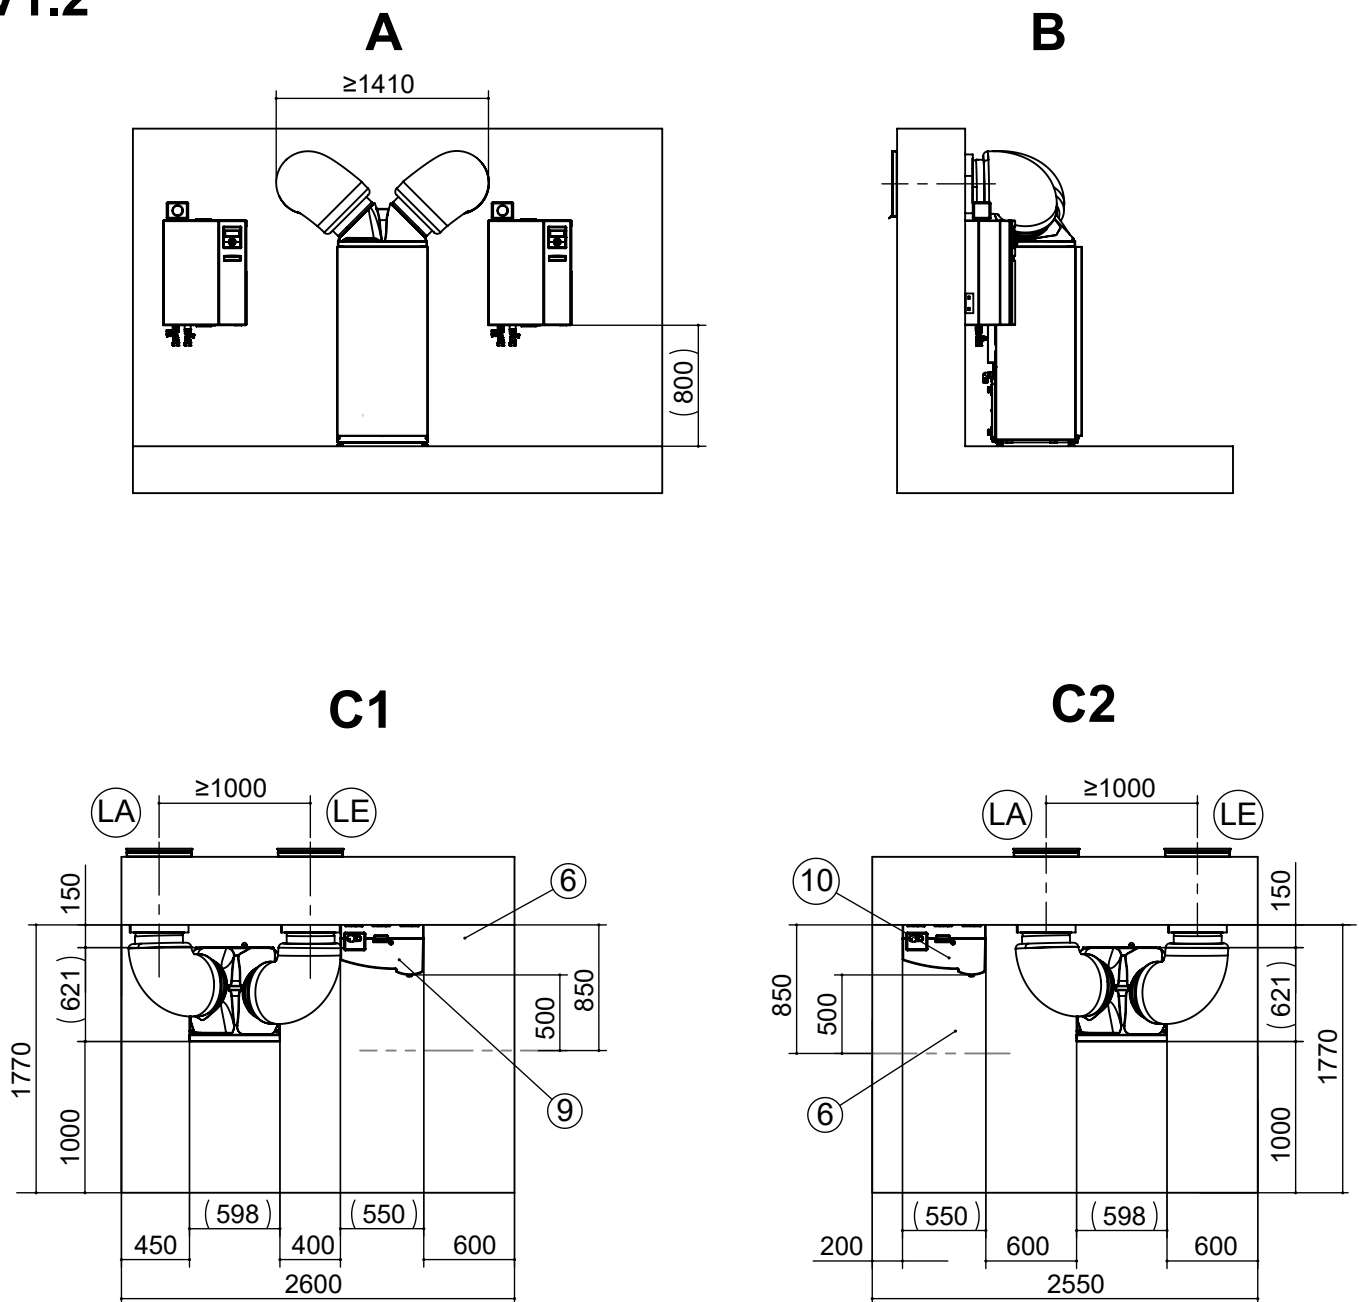

Legende: DE819532b-1.2

Alle Maße in mm.

V1.2 | Version 1.2

Pos. | Bezeichnung

A | Vorderansicht

B | Seitenansicht von links

C1 | Draufsicht, HV 4 rechts

C2 | Draufsicht, HV 4 links

LA | Luftaustritt

LE | Lufteintritt

Pos. | Bezeichnung

6 | Mindestabstände für Servicezwecke





		Menge
9	Modul für Hydraulik HV 4 rechts vom Gerät	1
10	Modul für Hydraulik HV 4 links vom Gerät	1



Polaris 4

Aufstellungsplan V2

V2

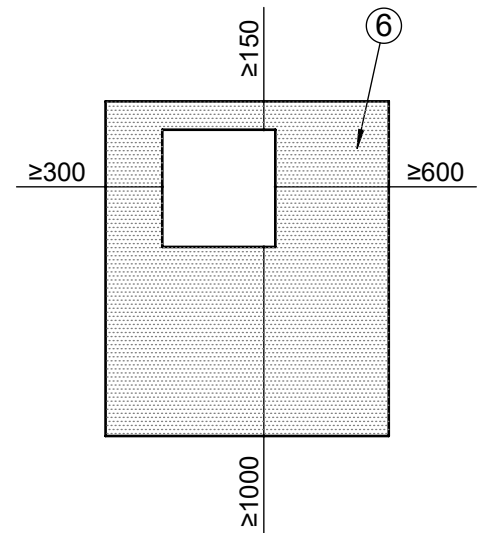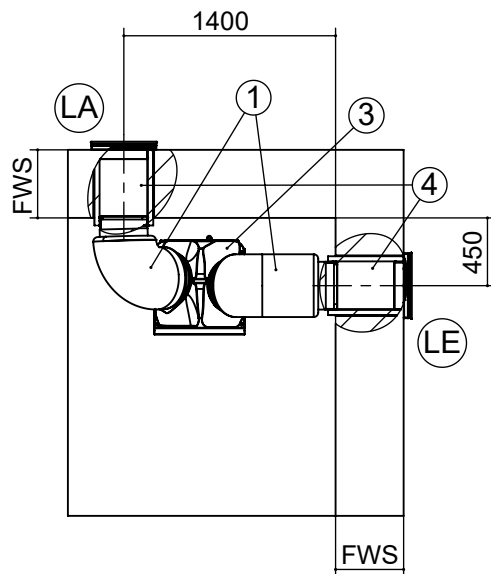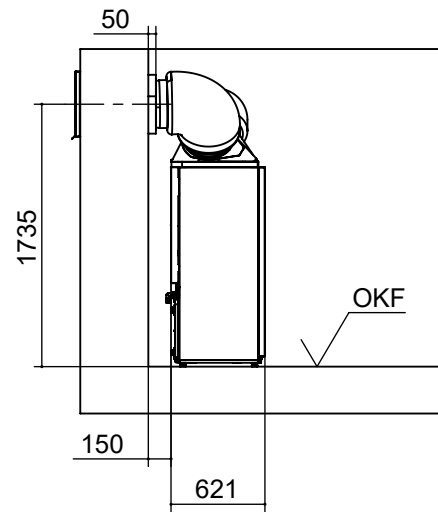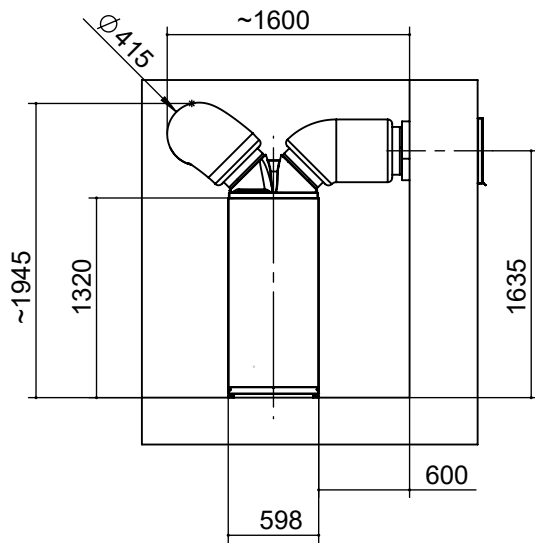

Legende: DE819532b-2

Alle Maße in mm.

V2	Version 2
Pos.	Bezeichnung
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt


Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	



Aufstellungsplan V3

Polaris 4

V3

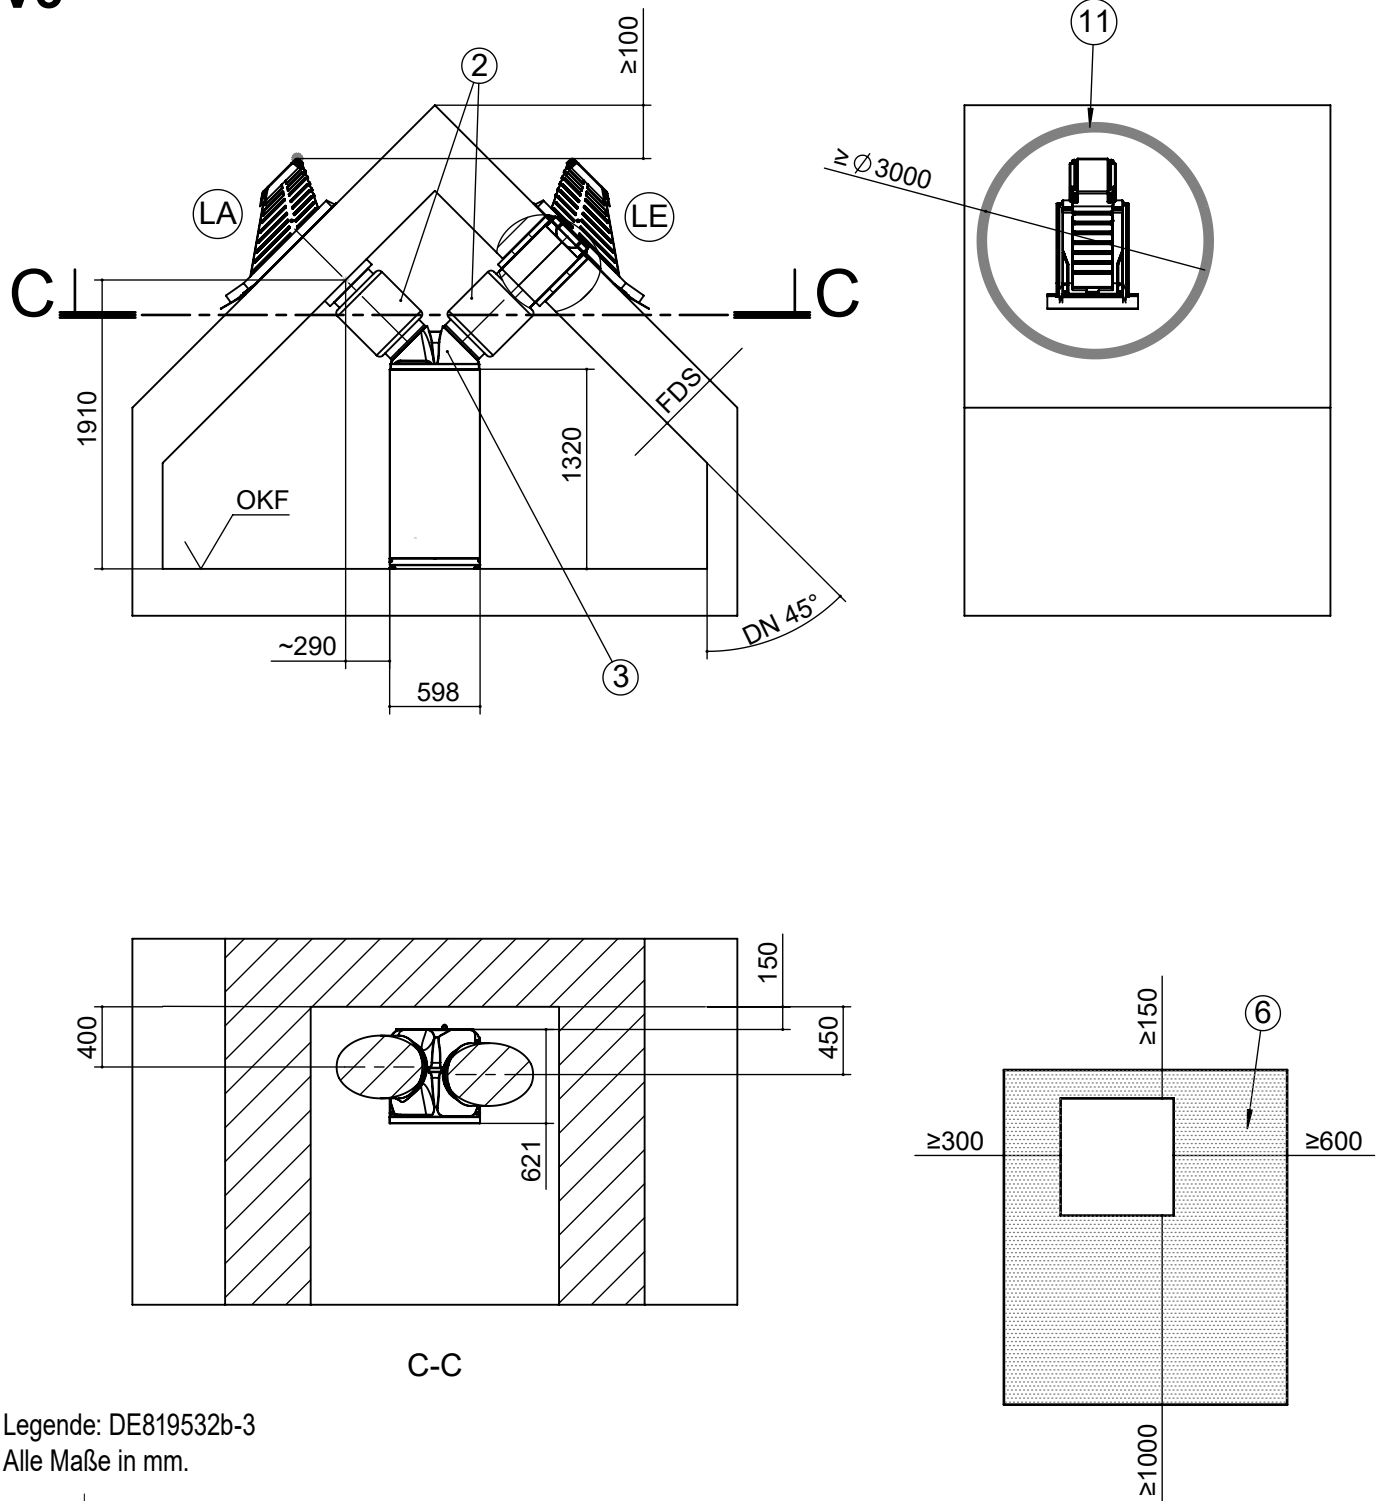

Legende: DE819532b-3
Alle Maße in mm.

V3	Version 3
Pos.	Bezeichnung
C-C	Schnitt Draufsicht
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt





Pos.	Bezeichnung	Menge
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	2
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



Polaris 4

Aufstellungsplan 4

V4

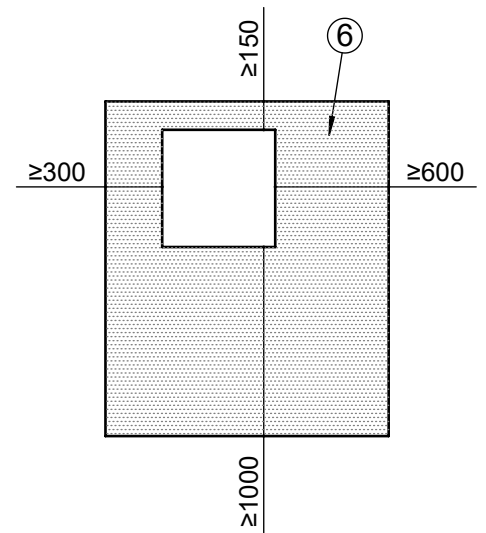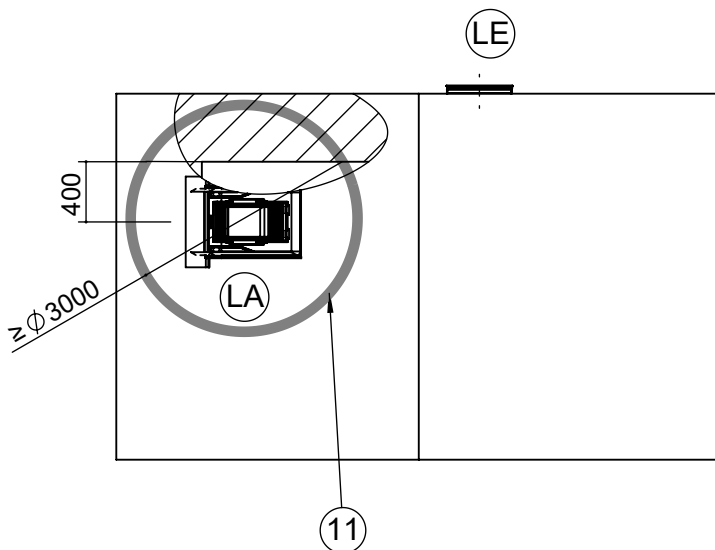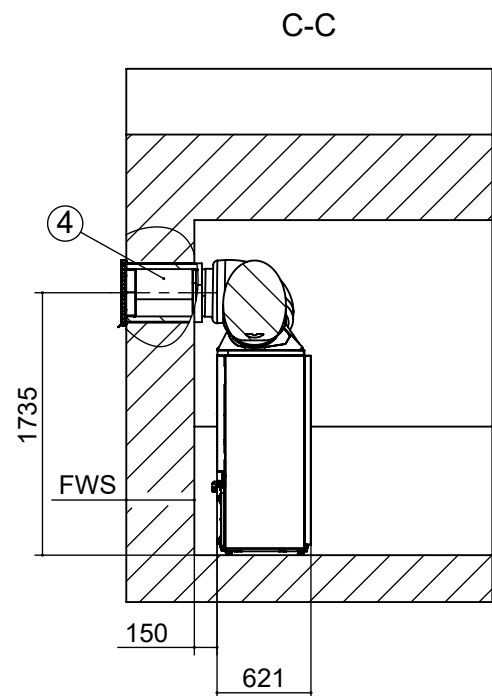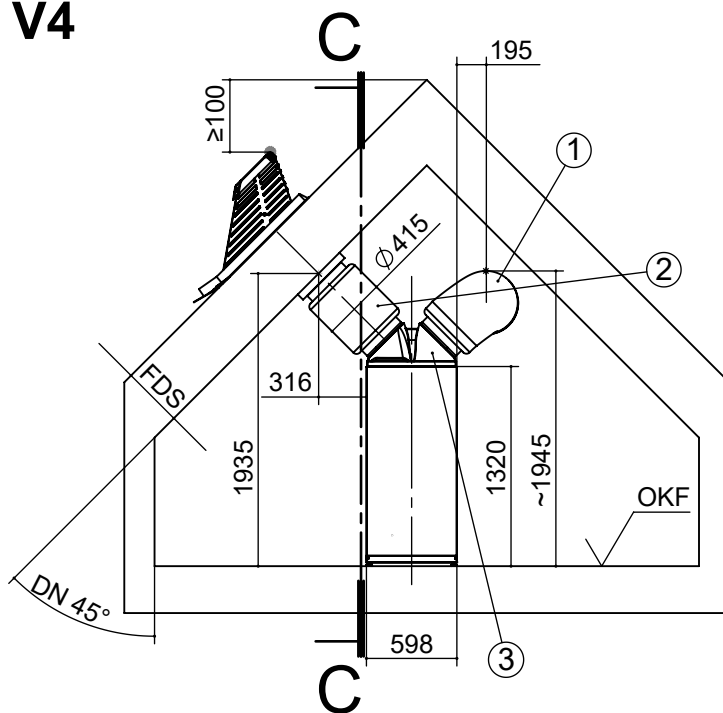

Legende: DE819532b-4
Alle Maße in mm.

Pos.	Bezeichnung
V4	Version 4
C-C	Schnitt Seitenansicht von links
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt





Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	1
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



Aufstellungsplan V5

Polaris 4

V5

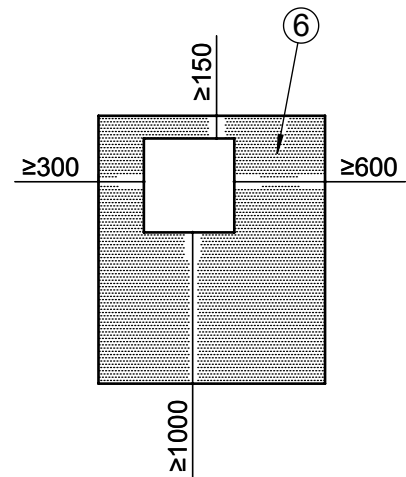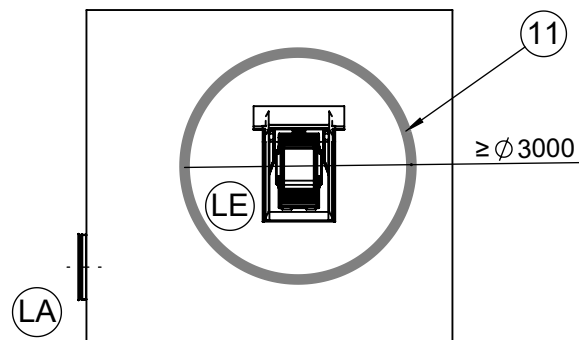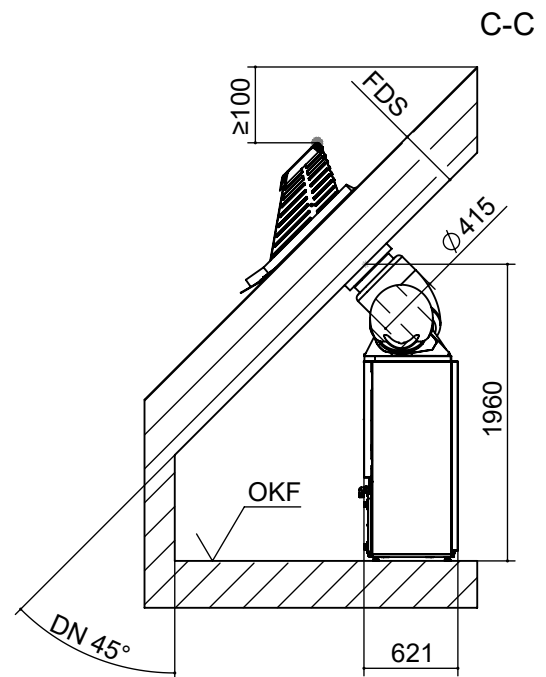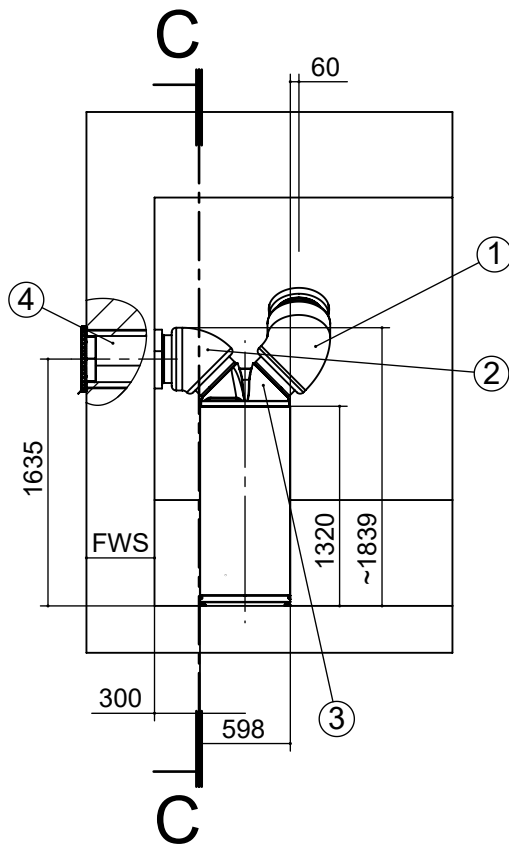

Legende: DE819532b-5


Alle Maße in mm.

V5	Version 5
Pos.	Bezeichnung
C-C	Schnitt Seitenansicht von links
DN	Dachneigung
FDS	Fertigdachstärke ≤ 450 mm
FWS	Fertigwandstärke ≤ 450 mm
OKF	Oberkante Fertigfußboden
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	1
2	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-500	1
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
4	Zubehör: Wanddurchführung WD	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	1
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



V6

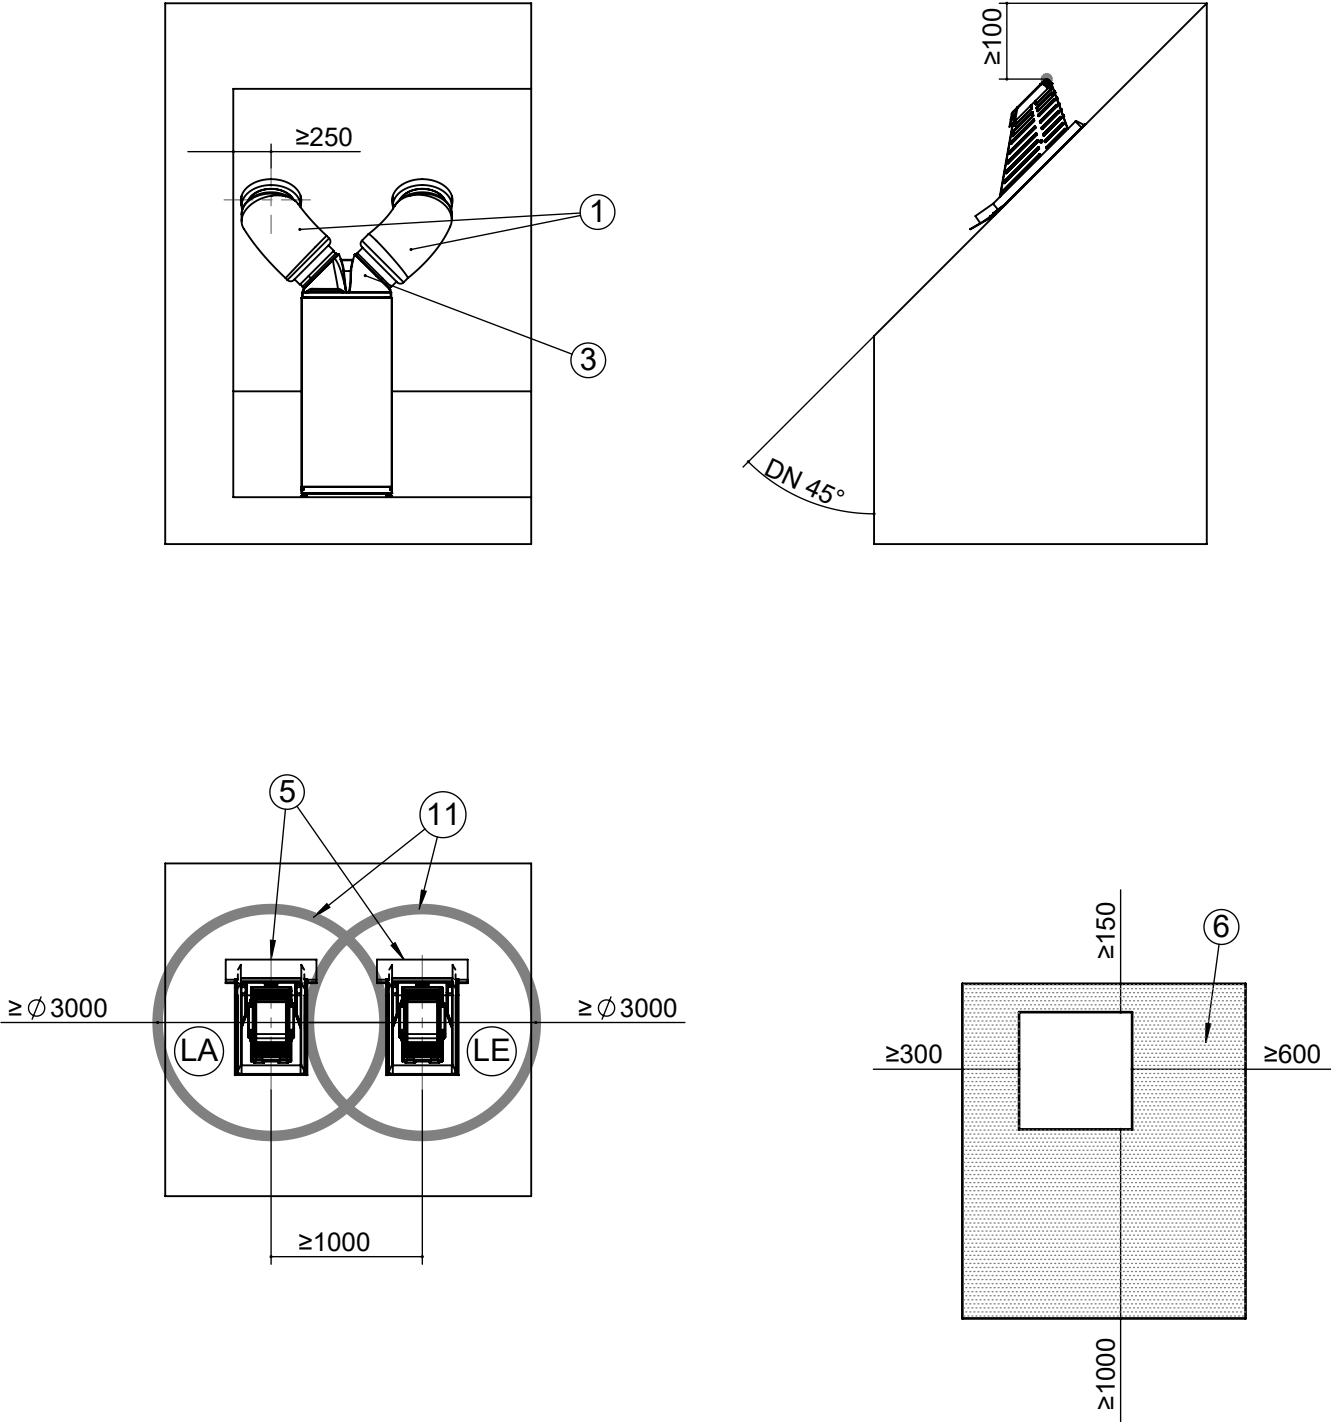

Legende: DE819532b-6
Alle Maße in mm.

V6	Version 6
Pos.	Bezeichnung
DN	Dachneigung
LA	Luftaustritt
LE	Lufteintritt

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Zubehör: Luftkanalschlauch ADH 315-1000	2
3	Zubehör: EPP-Adapter Dual-Tube ADT	1
5	Zubehör: Dachdurchführung RD	2
6	Mindestabstände für Servicezwecke	
11	Mindestabstände zu luftführenden Komponenten (beispielsweise Kamine, Entlüftungen)	



Küstenaufstellung


Polaris 4

ACHTUNG



Die funktionsnotwendigen, sicherheits- und servicebedingten Mindestabstände müssen eingehalten werden.

- ✓ Luftansaug auf der von der Küste / Hauptwindrichtung abgewandten Seite
- ✓ Luftausblas nicht auf Küstenseite / Hauptwindrichtung

Bei Luftführung mit Wanddurchführungen WD

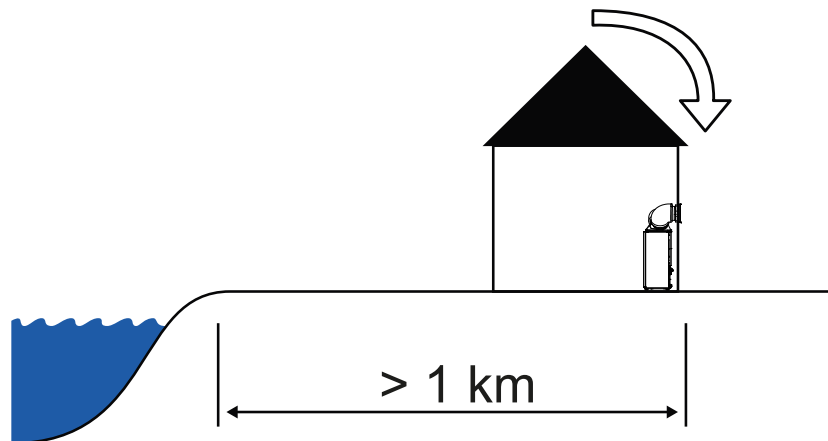


Bei Luftführung mit Dachdurchführung RD

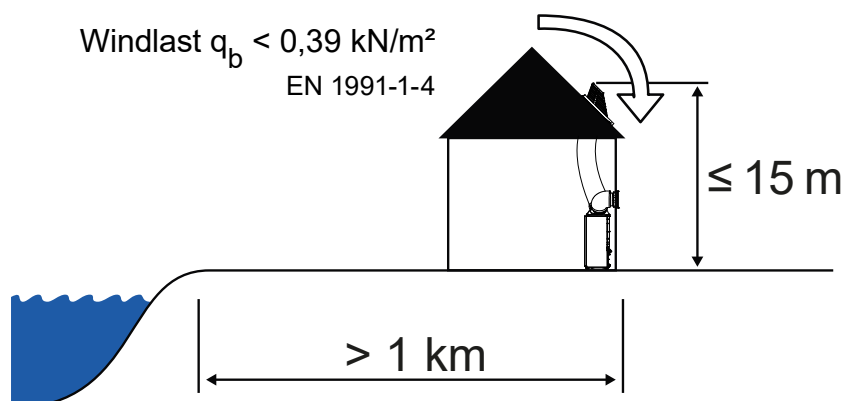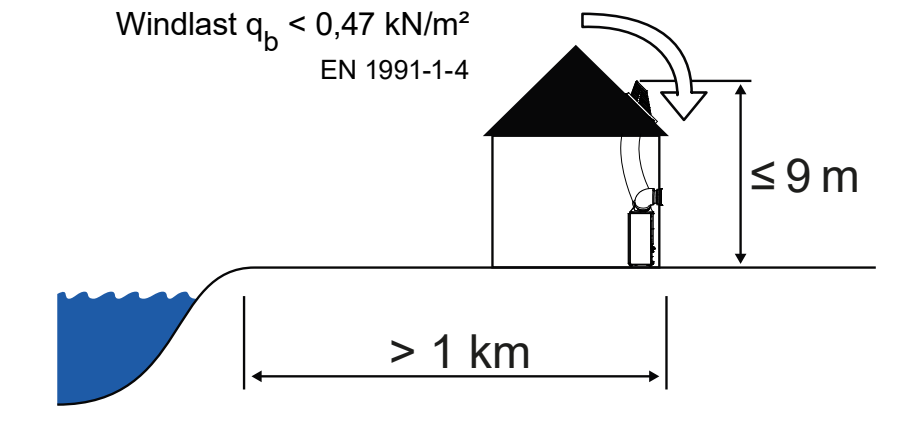

→ Montageanleitung Flexibles Luftkanalsystem ADH



Polaris 4 mit Hydraulikstation HSV 4

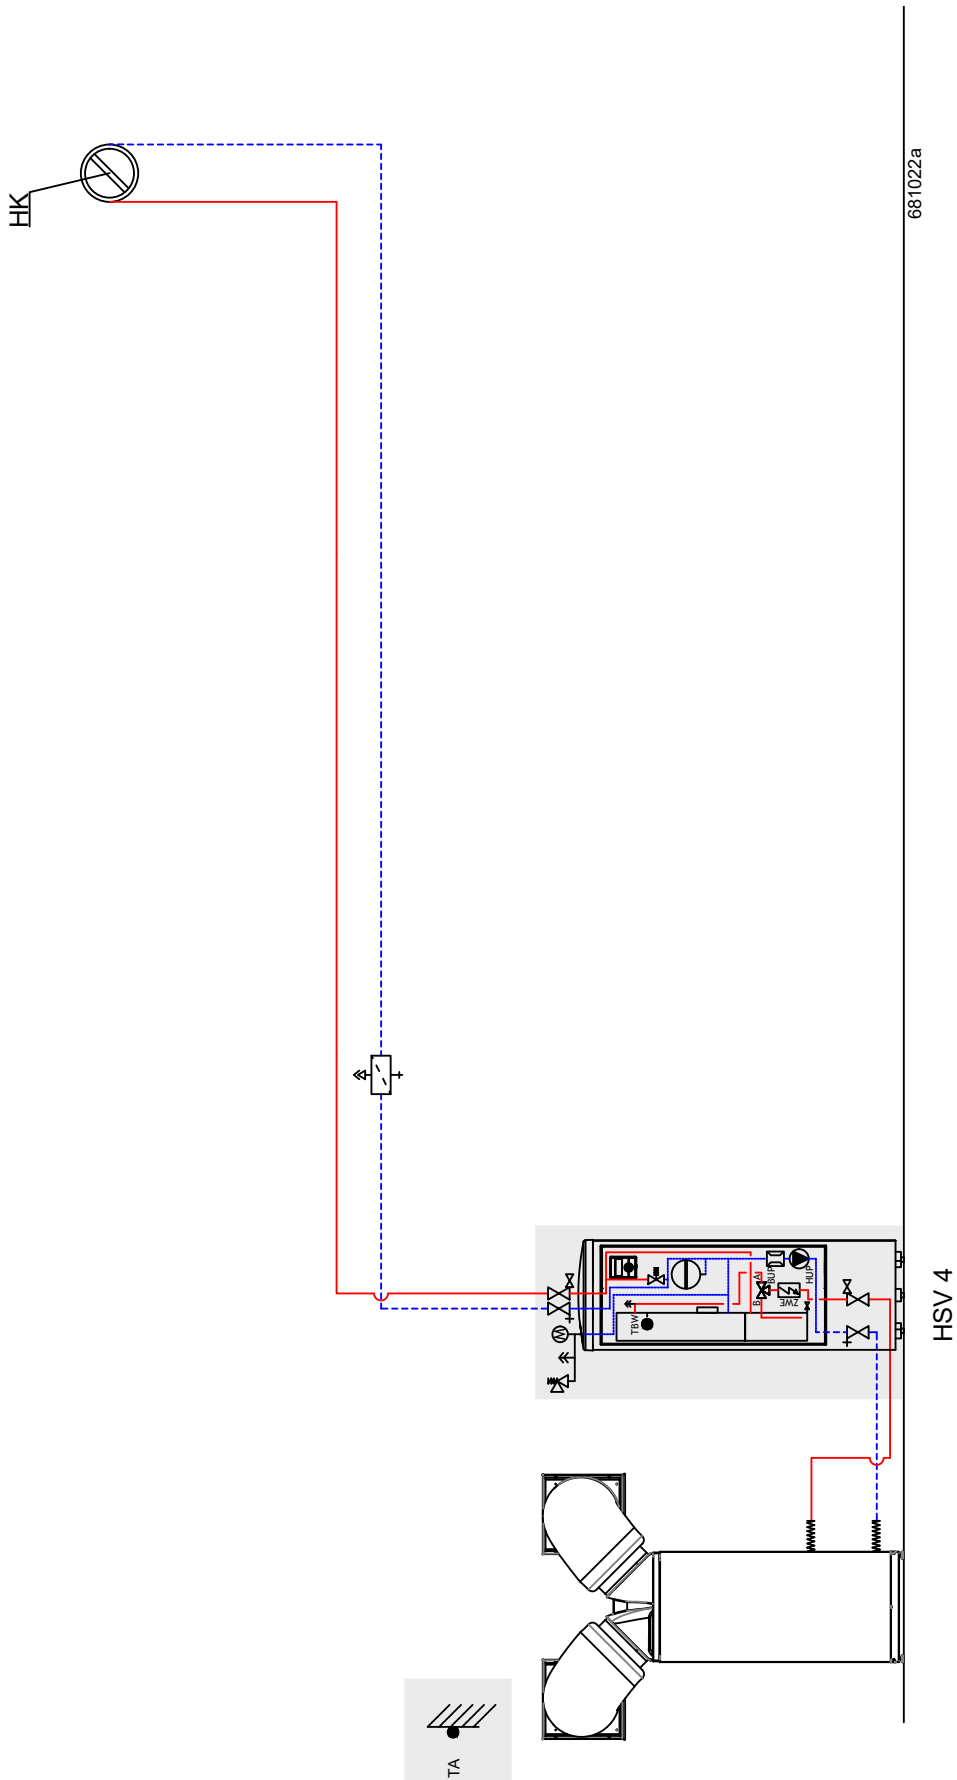

HINWEIS

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.







HINWEIS

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.