




Stromlaufplan 1/2

LAD ...

- Legende:**
- | | |
|------------------|--|
| Betriebsmittel | Funktion |
| 3~N/PE/400V/50Hz | L1, L2, L3, PE: Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich! |
| B1 | Phasenfolgerelais; wenn Phasenfolge in Ordnung 11 + 14 geschlossen |
| E20 | Sumphheizung Verdichter 1 |
| M1 | VENT |
| G1 | VD1 |
| O1 | VD1 |
| O3 | VD1 |
| O11 | VENT |
| X8 | Anlaustrom Begrenzung Verdichter |
| | Einspeisung Leistung Verdichter --> Aus Hydraulikmodul |

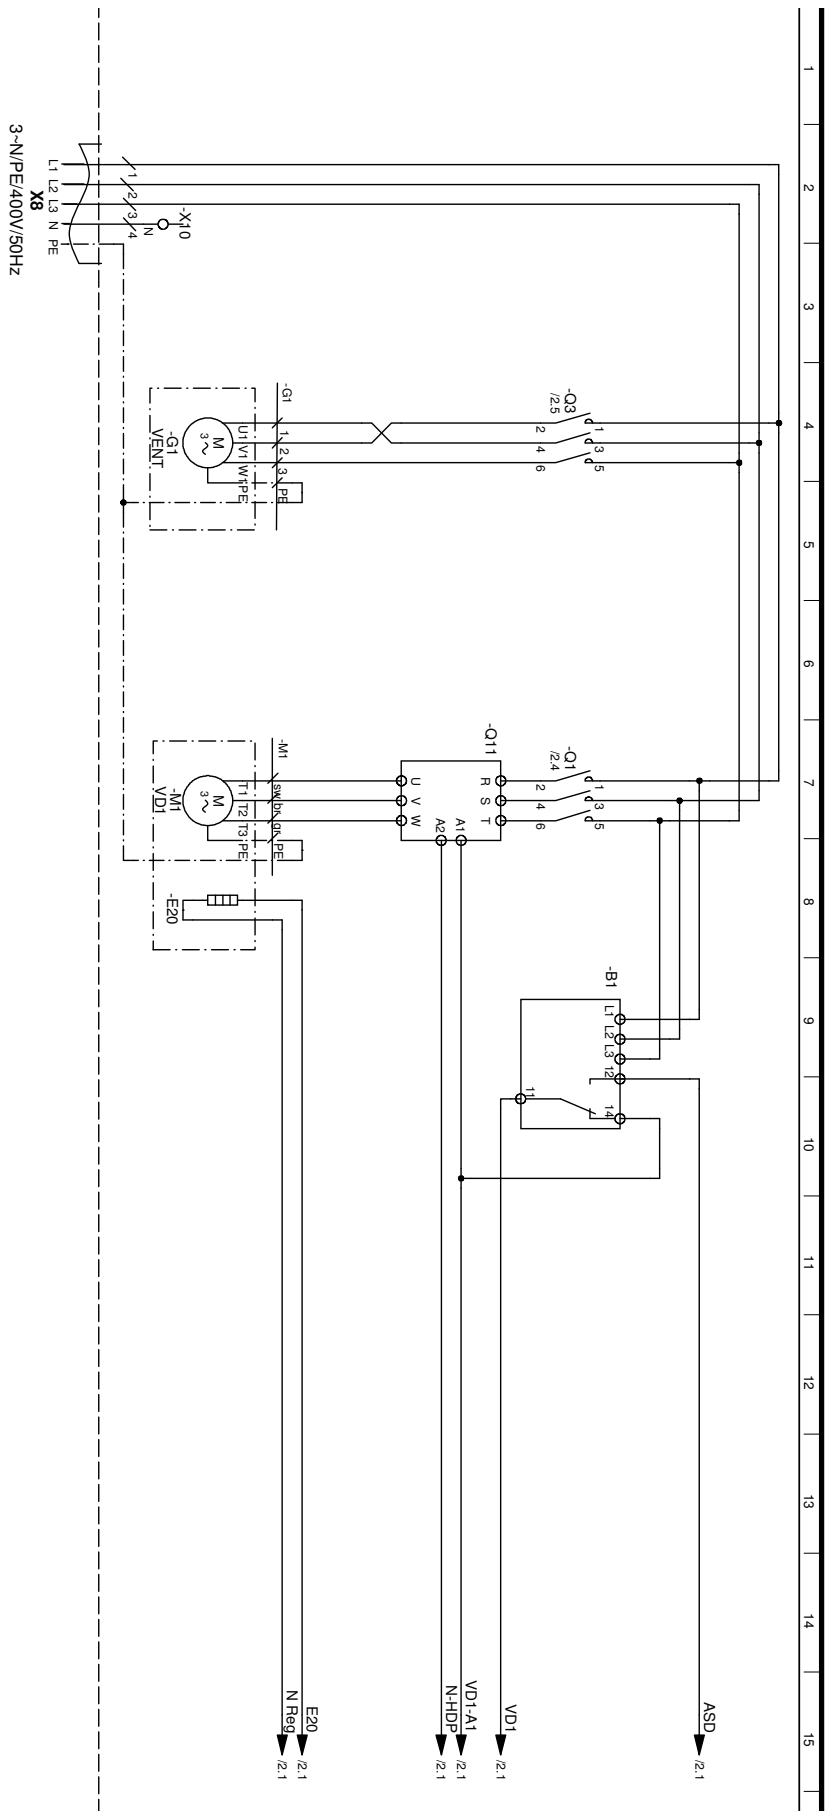



Stromlaufplan 2/2

