




# Stromlaufplan 1/2

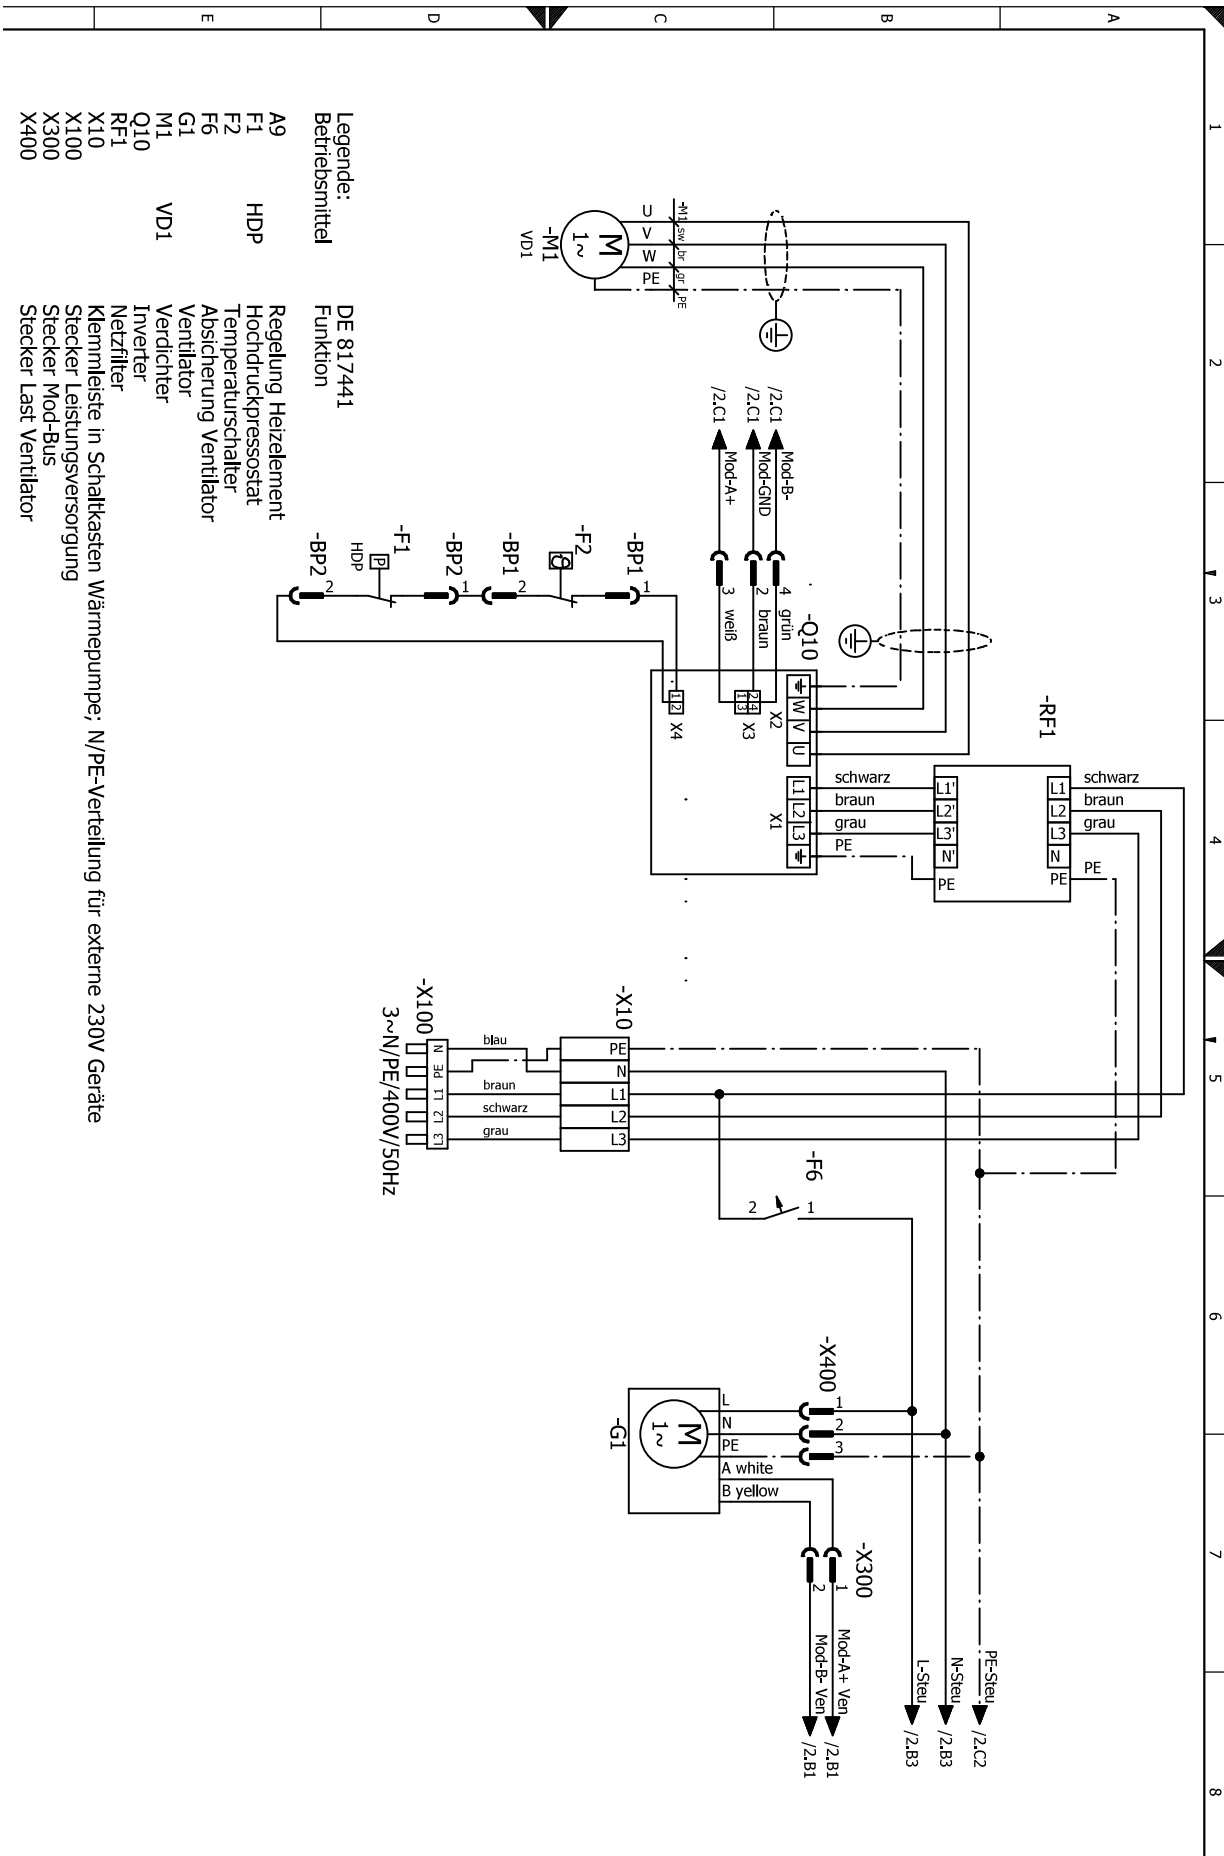

- Legende:  
 Betriebsmittel  
 A9 HDP  
 F1 Hochdruckpressostat  
 F2 Temperaturschalter  
 F6 Absicherung Ventilator  
 G1 Ventilator  
 M1 Ventilator  
 Q10 Inverter  
 RF1 Netzfilter  
 X10 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe;  
 X100 Stecker Leistungsversorgung  
 X300 Stecker Mod-Bus  
 X400 Stecker Last-Ventilator

- DE 817441  
 Funktion  
 Regelung Heizelement  
 Hochdruckpressostat  
 Temperaturschalter  
 Absicherung Ventilator  
 Ventilator  
 Ventilator  
 Inverter  
 Netzfilter  
 Klemmleiste in Schaltkasten Wärmepumpe;  
 Stecker Leistungsversorgung  
 Stecker Mod-Bus  
 Stecker Last-Ventilator

