

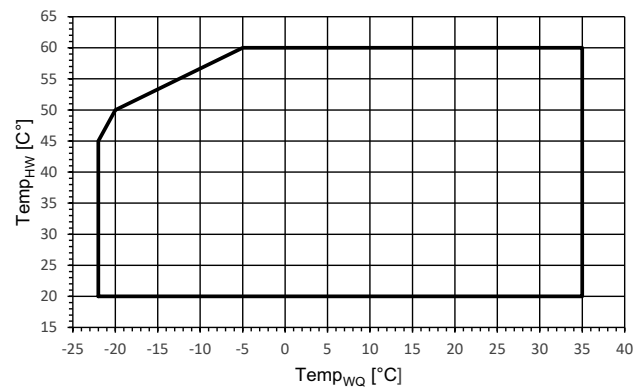
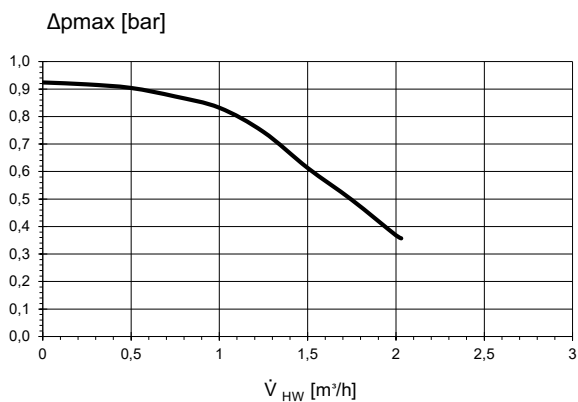


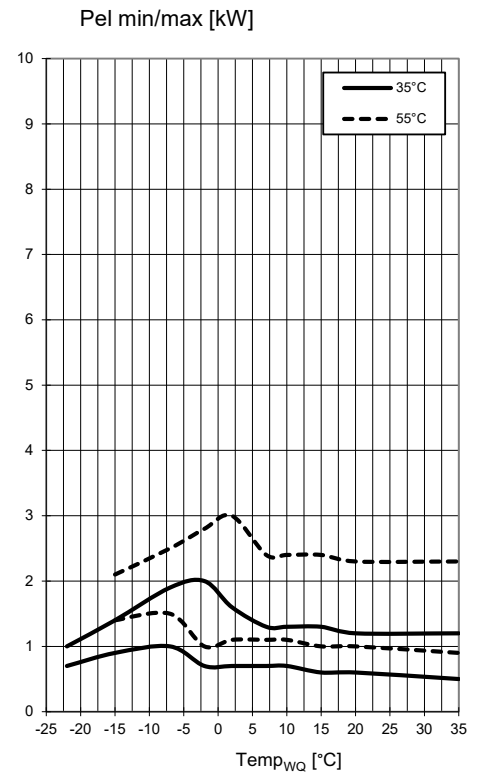

Leistungskurven / Einsatzgrenzen / Heizung

LWCV 82R1/3

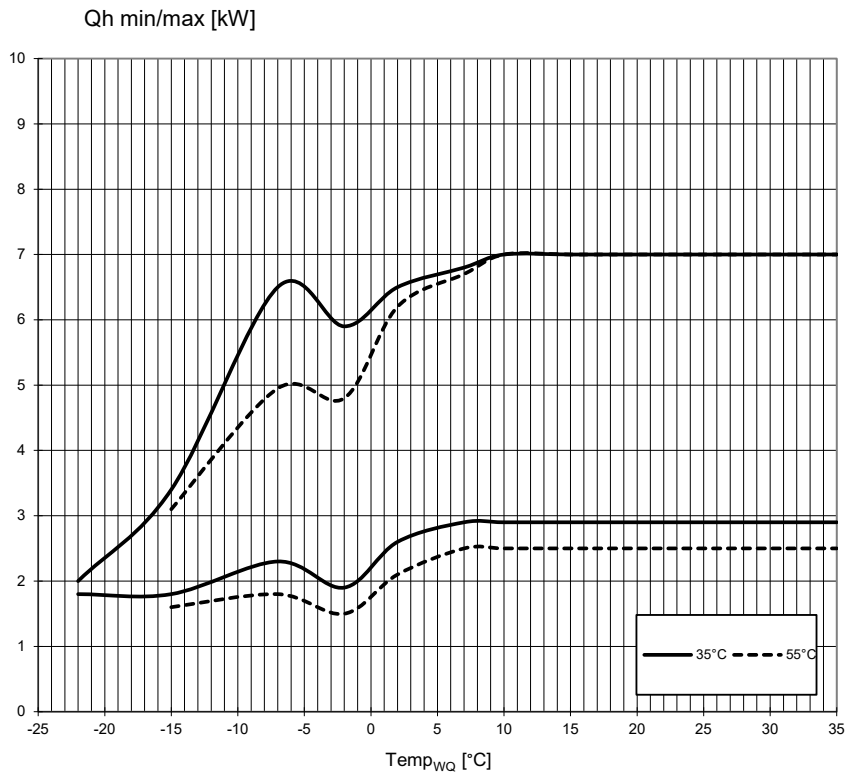

823292a


“”	Volumenstrom Heizwasser
Temp _„	Temperatur Wärmequelle
Temp _”	Temperatur Heizwasser
Δpmax	maximale freie Pressung
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel	Leistungsaufnahme




Leistungskurven / Kühlung

LWCV 82R1/3



Q₀ min/max [kW]

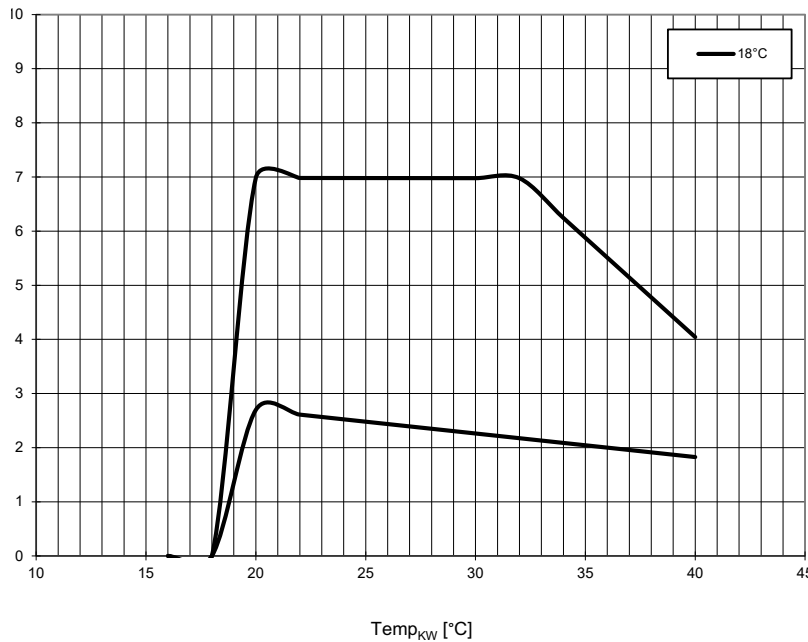

P_{el} min/max [kW]

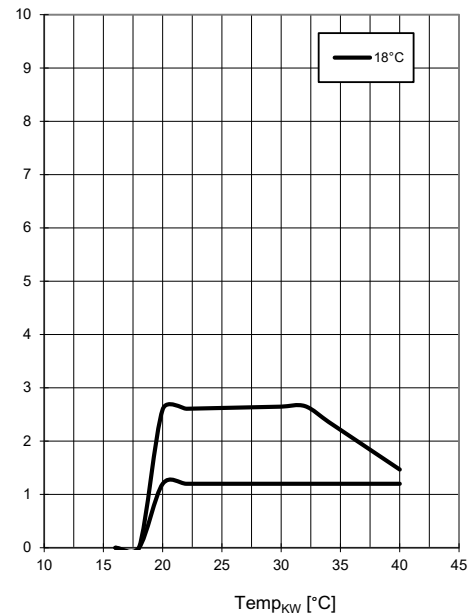

Δp_{max} [bar]

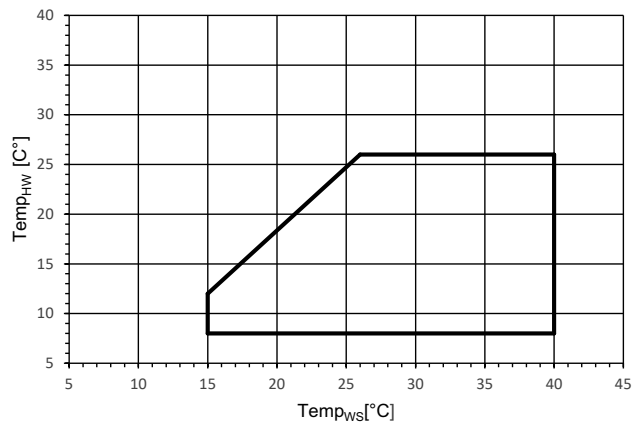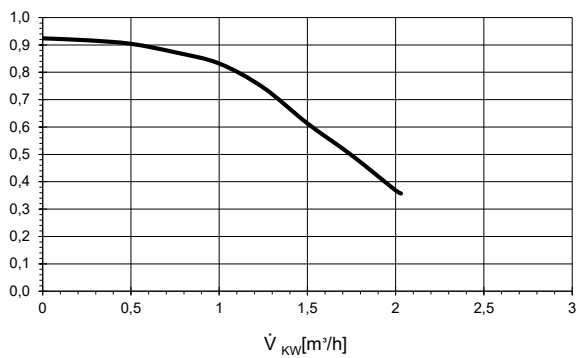


823292

V _{KW}	Volumenstrom Kühlwasser
Temp _{WS}	Temperatur Wärmesenke
Temp _{KW}	Temperatur Kühlwasser
Δp _{max}	maximale freie Pressung
Q _h min/max	minimale/maximale Kühlleistung
P _{el}	Leistungsaufnahme



Leistungskurven / Einsatzgrenzen / Heizung

LWCV 122R3

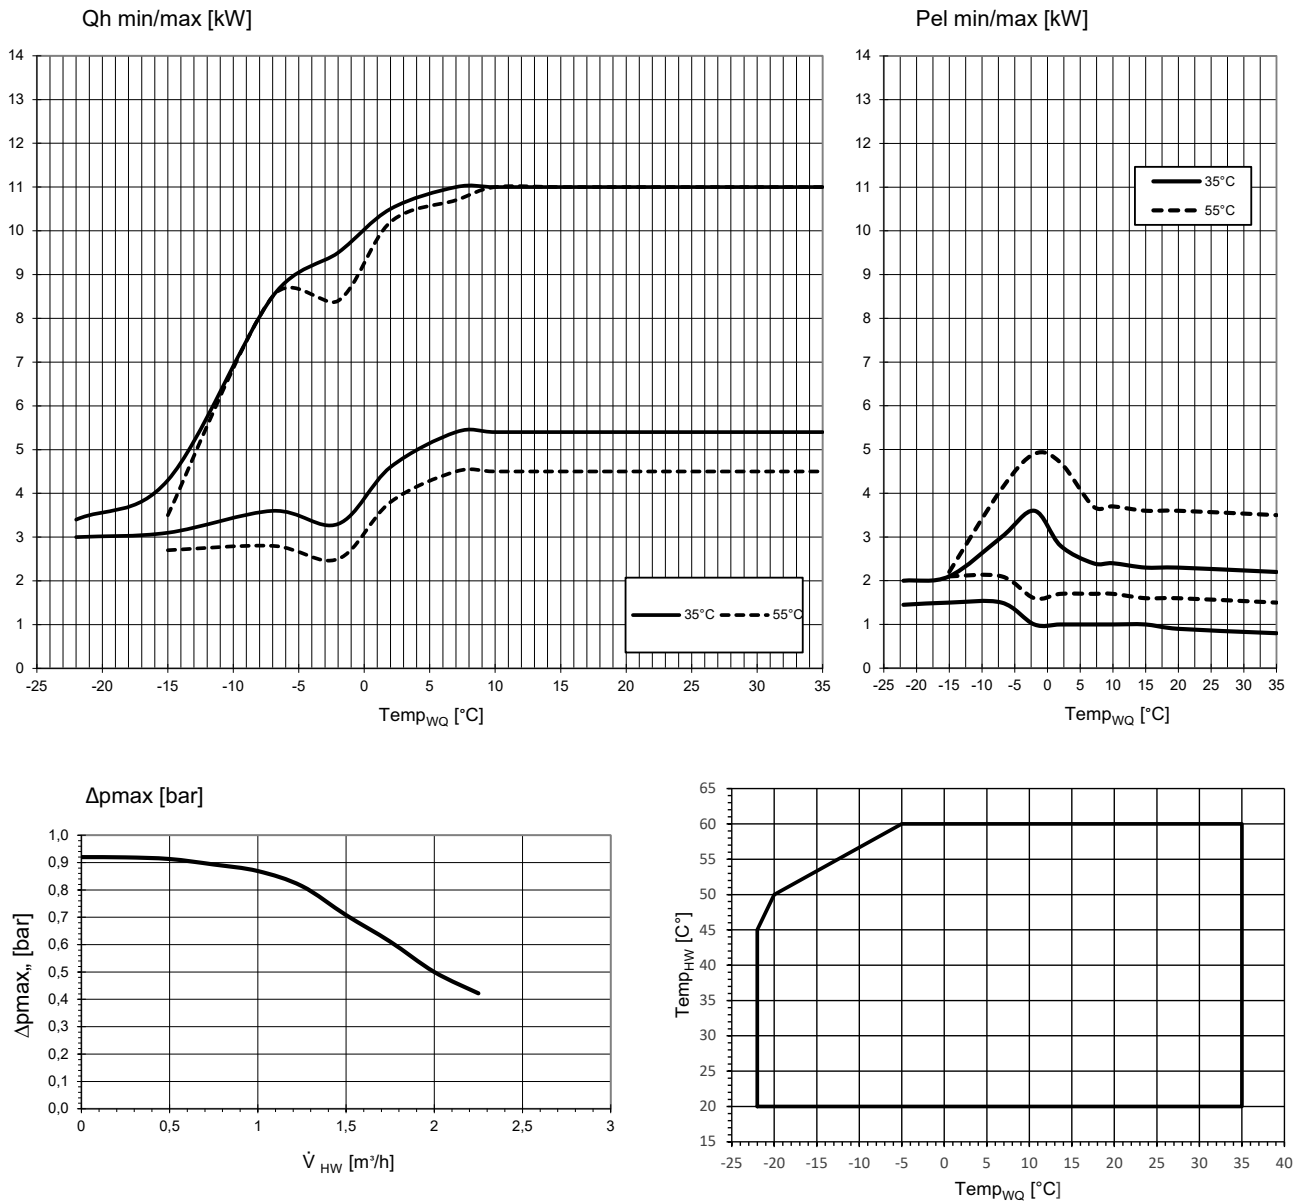

823293


“”	Volumenstrom Heizwasser
Temp _„	Temperatur Wärmequelle
Temp _”	Temperatur Heizwasser
Δpmax	maximale freie Pressung
Qh min/max	minimale/maximale Heizleistung
Pel	Leistungsaufnahme



Leistungskurven / Kühlung

LWCV 122R3



Q0 min/max [kW]

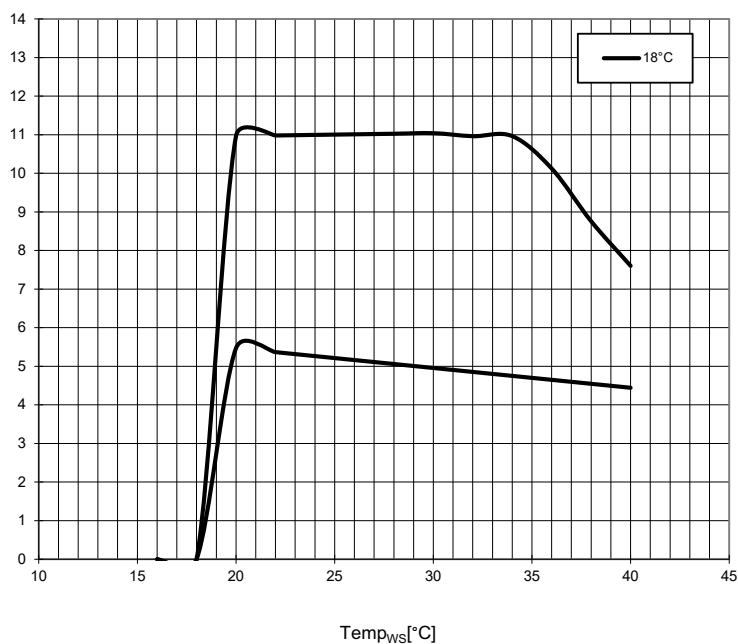

Pel min/max [kW]



Δp_{max} [bar]

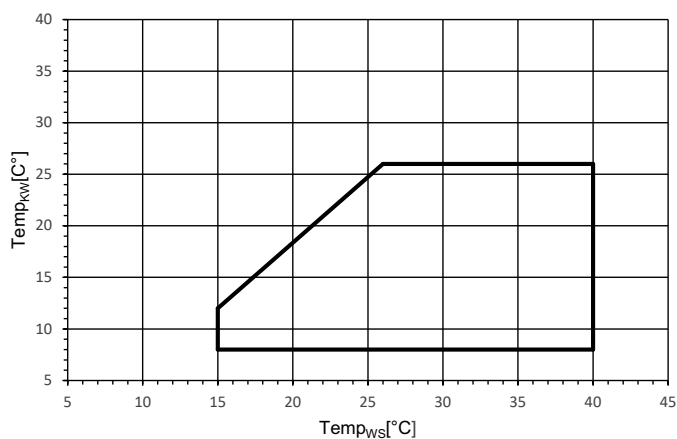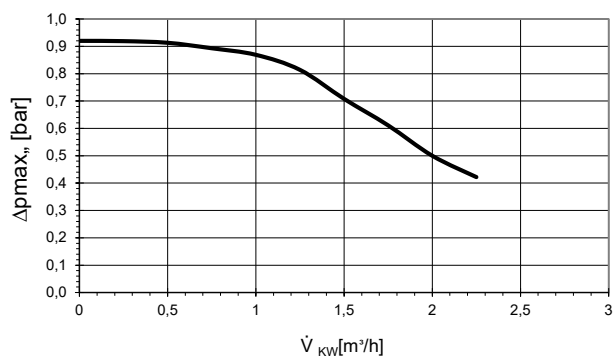

823293

$\dot{V}_{kw}$	Volumenstrom Kühlwasser
$Temp_{ws}$	Temperatur Wärmesenke
$Temp_{kw}$	Temperatur Kühlwasser
Δp_{max}	maximale freie Pressung
Q_h min/max	minimale/maximale Kühlleistung
Pel	Leistungsaufnahme