




Klemmenplan


SW 42H3 – SW 192H3



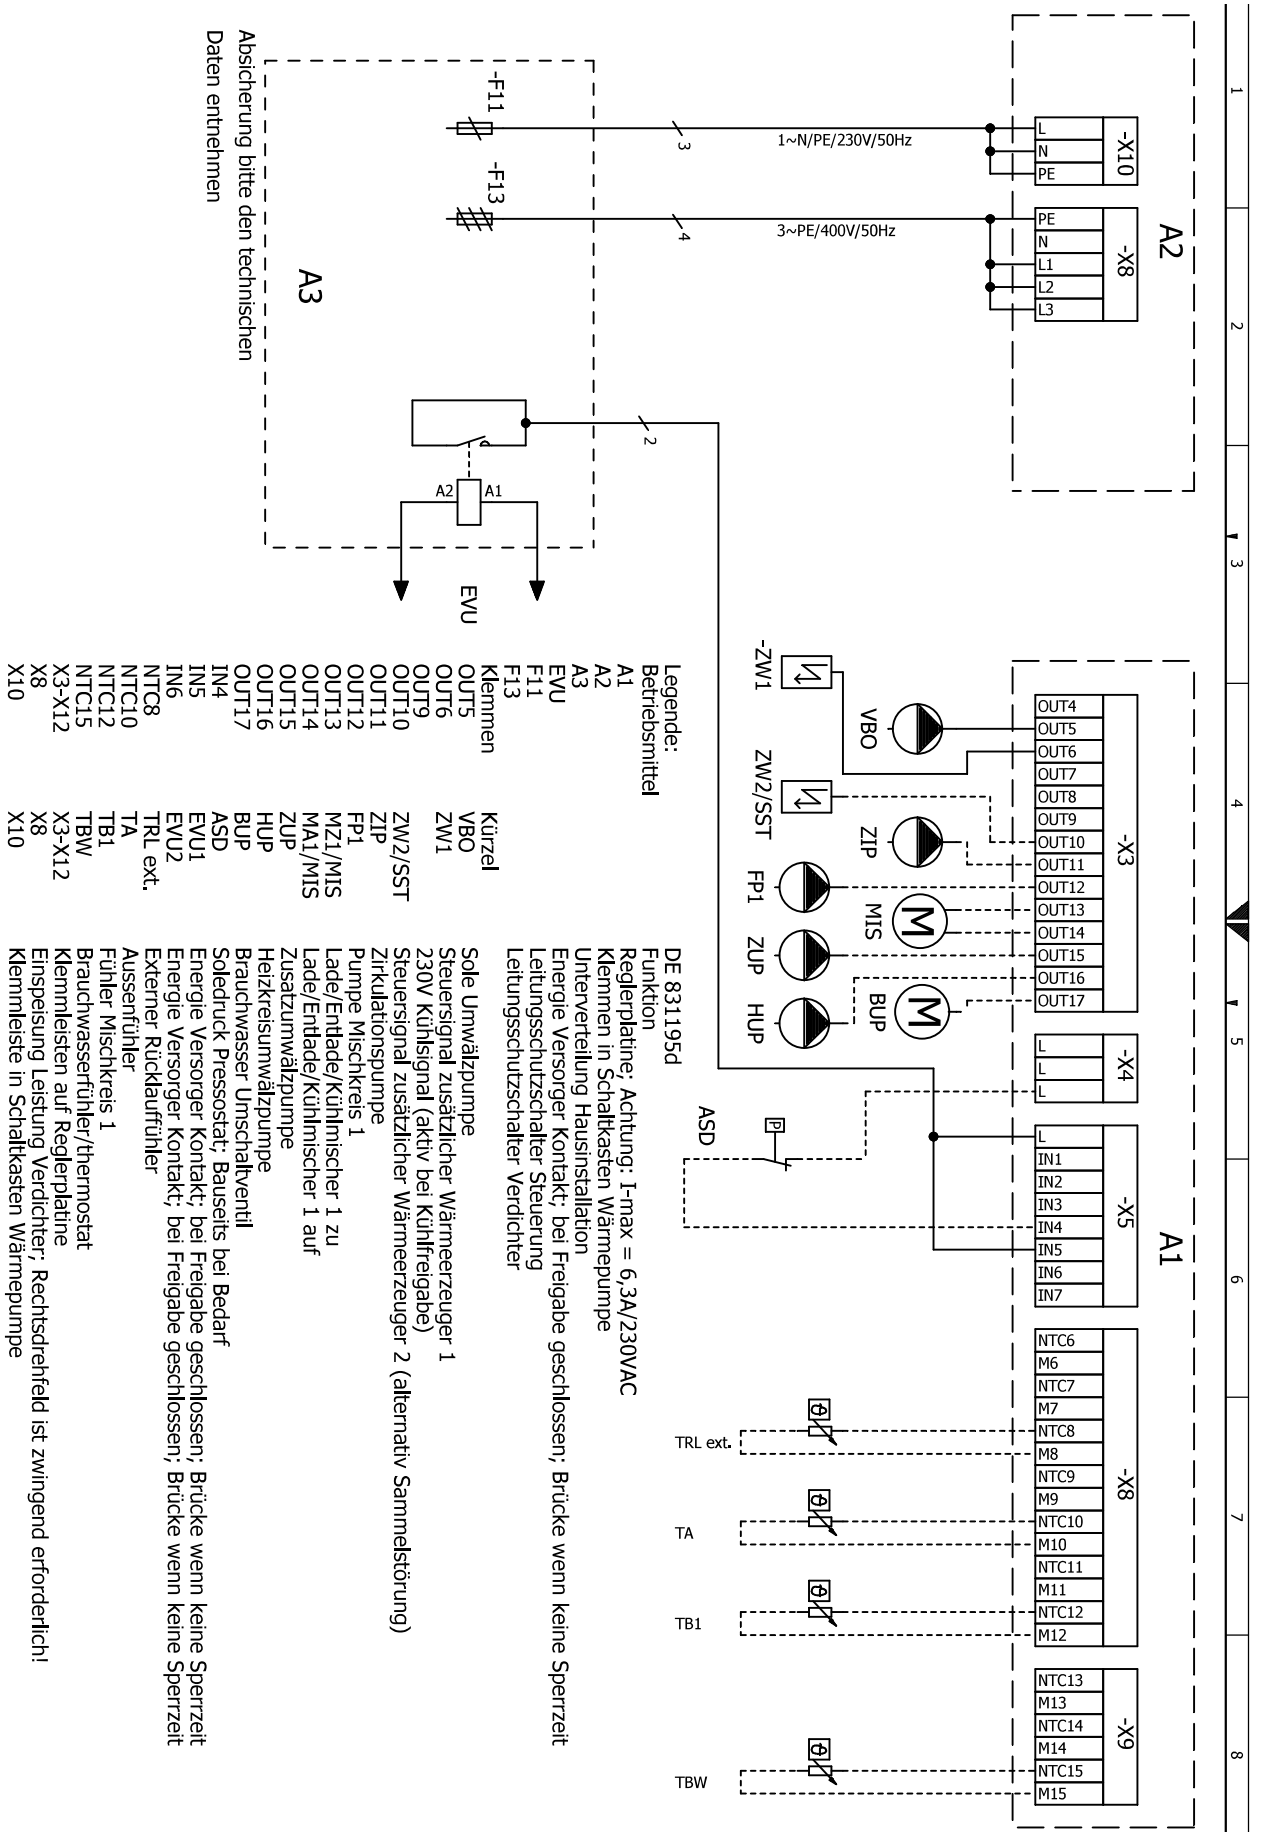

SW 142H3 – SW 192H3

Stromlaufplan 1/3

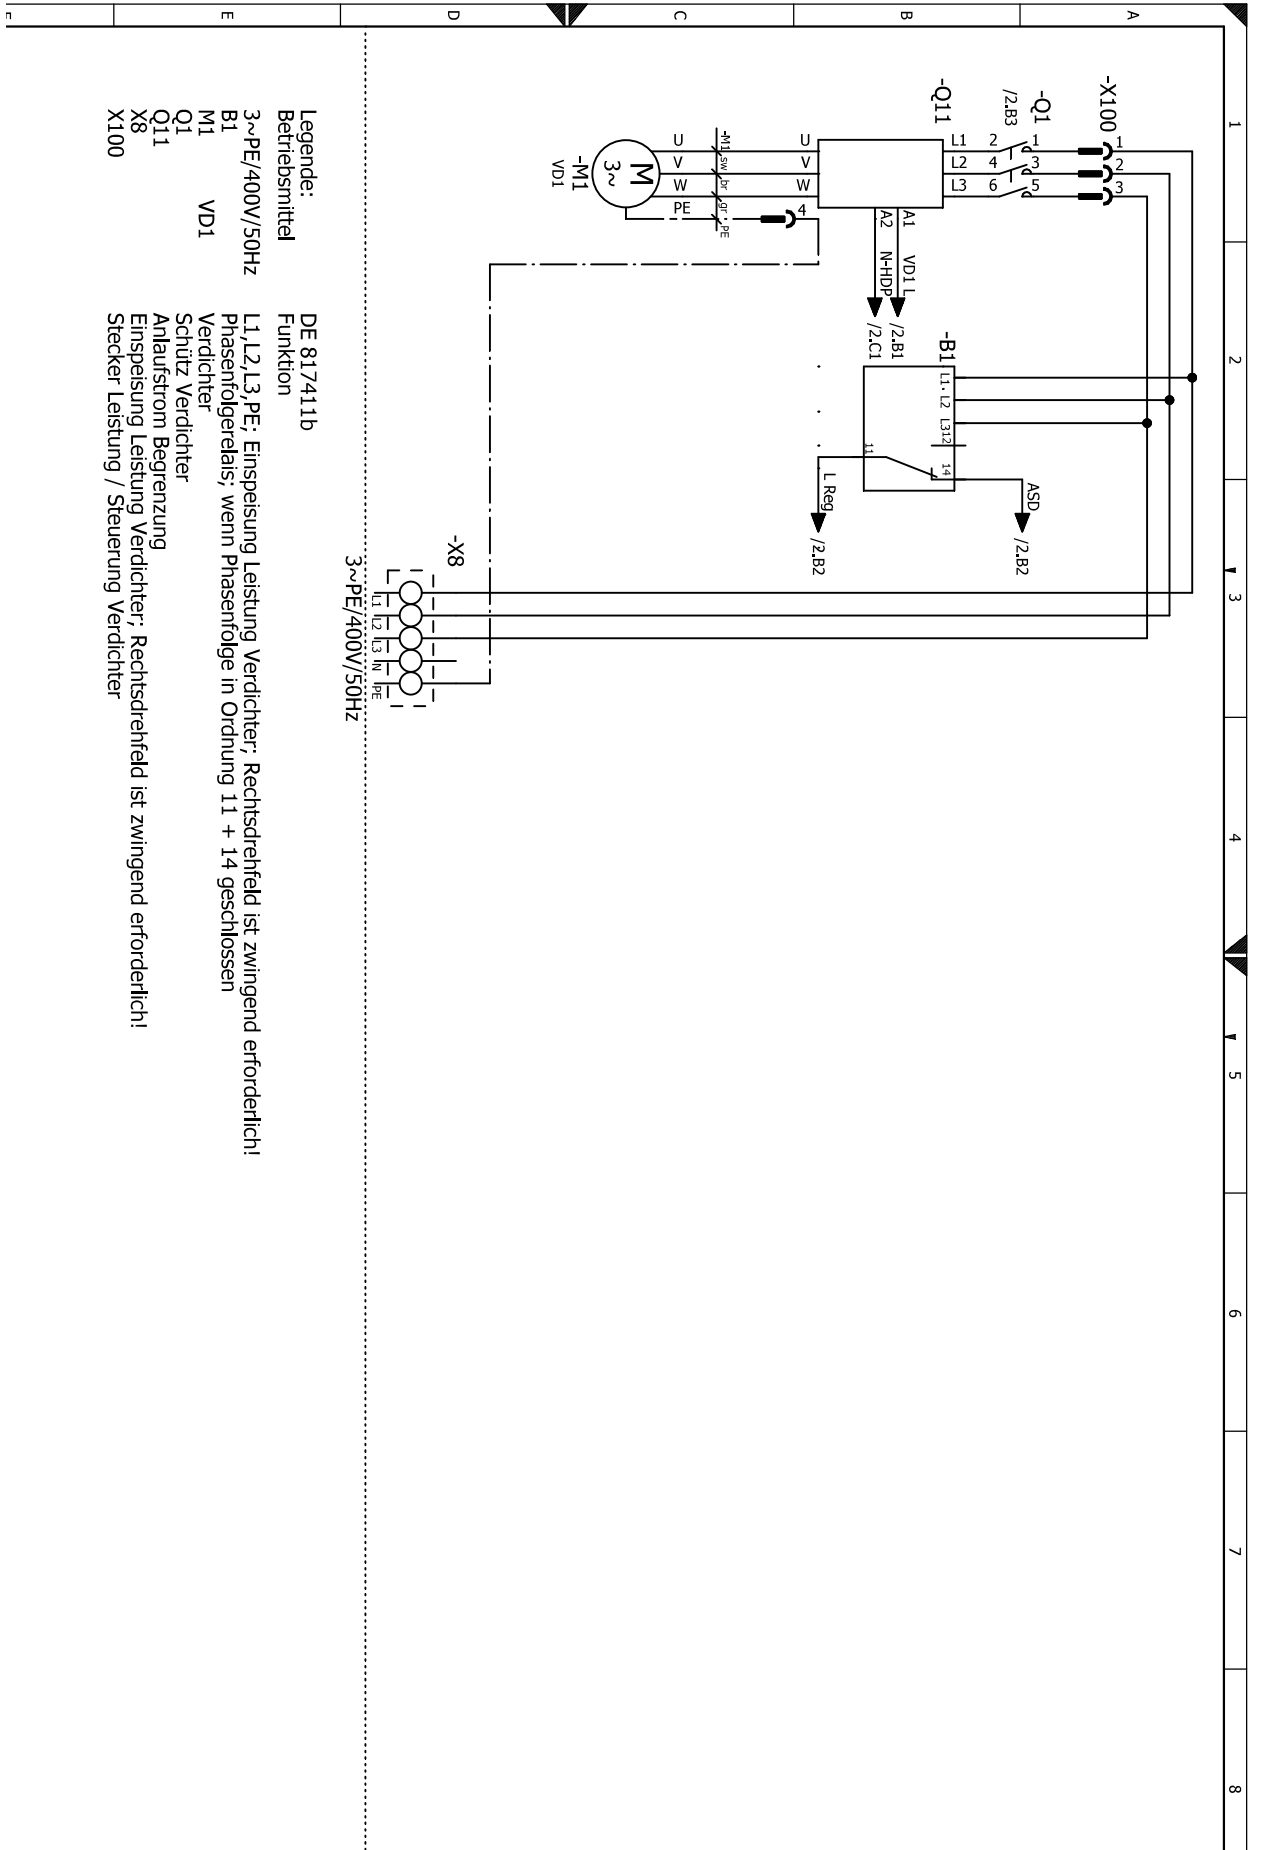

- Legende:**
- | | |
|-----------------------|--|
| Betriebsmittel | DE 817/411b |
| 3~PE/400V/50Hz | Funktion |
| B1 | L1, L2, L3, PE; Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich! |
| M1 | Phasenfolge Relais; wenn Phasenfolge in Ordnung 11 + 14 geschlossen |
| VD1 | Verdichter |
| Q11 | Schutz Verdichter |
| X8 | Anlaufstrom Begrenzung |
| X100 | Einspeisung Leistung Verdichter; Rechtsdrehfeld ist zwingend erforderlich! |
| | Stecker Leistung / Steuerung Verdichter |



Stromlaufplan 2/3

SW 142H3 – SW 192H3

