ENERGY
енергия · ενεργεια

100544HT202

alpha innotec LW 140A-HT 2

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A++

A+
A
B
C
D
E
F

A

44 dB

58 dB

13 kW
14 kW
16 kW

2019

811/2013

ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

100544HT202

alpha innotec

LW 140A-HT 2 + Luxtronik 2.0

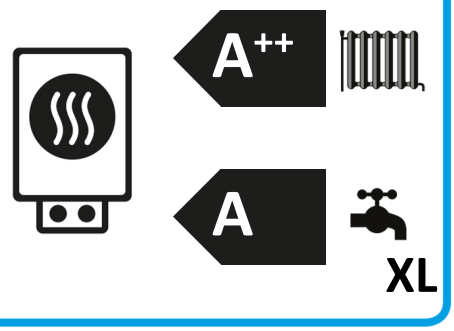

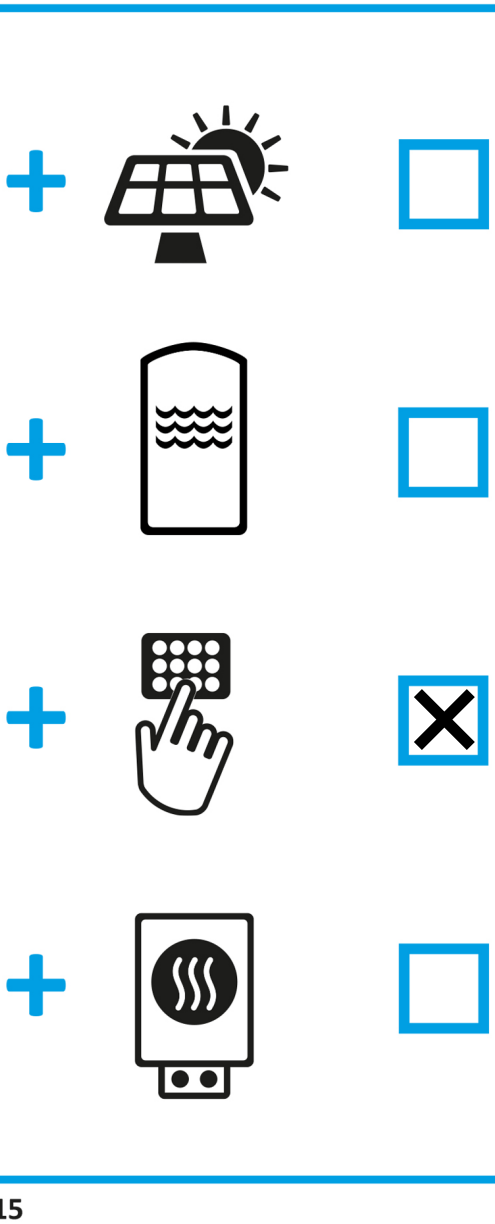

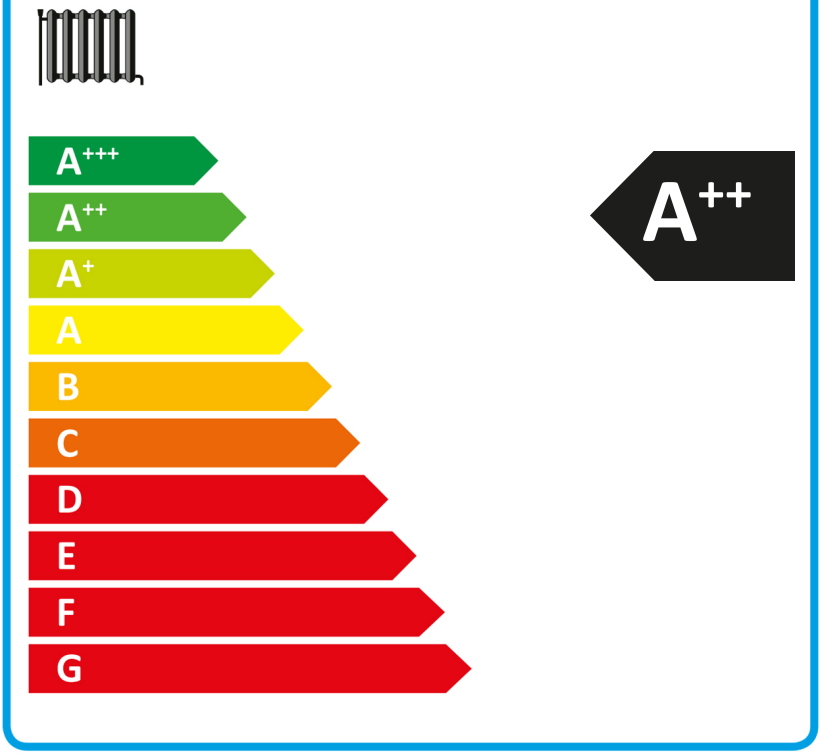

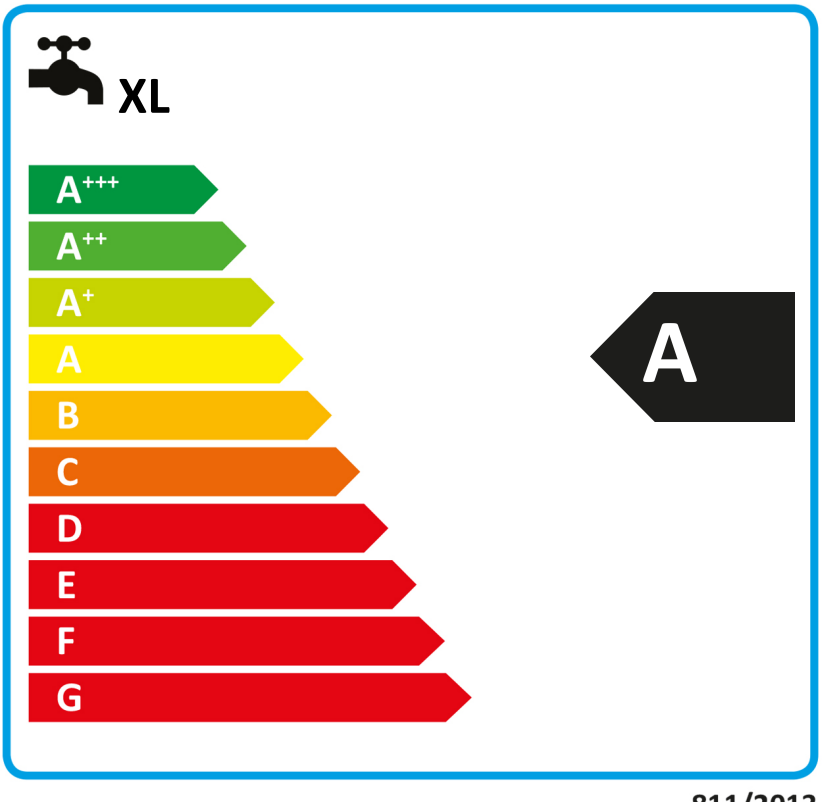

2015

811/2013

equipo combinado (bombas de calor y calefactores combinados con bombas de calor) LW 140A-HT 2 + Luxtronik 2.0

eficiencia energética estacional de calefacción de la bomba de calor (ηs) ❶ 125 %

potencia nominal de la bomba de calor (Prated kW) 14

control de temperatura — clase III ***(cuadro 1)*** + ❷ 1,5 %

caldera complementaria

paquete con depósito: no — *Psup kW (potencia nominal de la caldera complementaria)*

ησ % (συπ)

(ηs % ***(sup)*** - ❶) x (α_{WP}) = - ❸ %

(αWE: ver también cuadro 3) — ***(α_{WE})***

aportación solar

(A_{Koll} m^2) — ***(ηKoll %)***

(V_{Sp} m^3) — ***(pérdida de parada del depósito en W)***

(ηSp: cuadro 2)

((294/P_{rated} x11) x **(A_{Koll} m^2)** + (115/P_{rated} x11) x **(V_{Sp} m^3)**) x 0,45 x (**η_{Koll} %**) /100) x (**η_{Sp}**) = + ❹ %

eficiencia energética estacional de calefacción del equipo combinado ❺ 127 %

redondeado al número entero

clase de eficiencia energética estacional de calefacción del equipo combinado

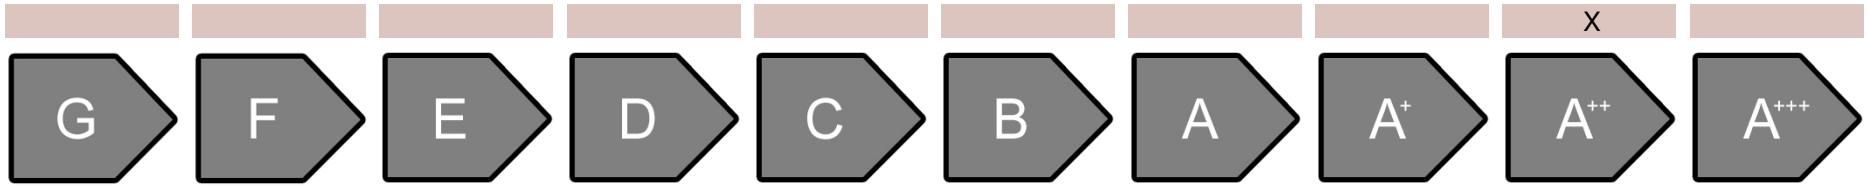

eficiencia energética estacional de calefacción en condiciones climáticas más frías y más cálidas

eficiencia energética estacional de calefacción de la bomba de calor (ηs) en condiciones climáticas más frías 115 %

eficiencia energética estacional de calefacción de la bomba de calor (ηs) en condiciones climáticas más cálidas 152 %

más frío ❺ 127 -V 10 = 117 — más cálido ❺ 127 +VI 27 = 154

datos técnicos de la bomba de calor:			
fabricante	**alpha innotec**		
modelo	**LW 140A-HT 2**		
información relativa a la clase de eficiencia energética y a la potencia nominal:			
perfil de carga, agua caliente	XL		-
	average / low	average / medium	
clase de eficiencia energética, calefacción	A++	A++	-
clase de eficiencia energética, producción de agua caliente sanitaria	A		-
potencia calorífica nominal	14	14	kW
consumo anual de energía, calefacción	7447	8842	kWh
consumo anual de electricidad, agua caliente sanitaria	1821		kWh
eficiencia energética, calefacción	157	125	%
eficiencia energética, agua caliente sanitaria	92		%
nivel de potencia acústica en interiores		44	dB
precauciones específicas durante el montaje, la instalación o el mantenimiento:			
Todos los trabajos de orientación del manual de instrucciones deben ser llevados a cabo únicamente por especialistas cualificados y de conformidad con las normas locales.			
información complementaria:	low	medium	
potencia calorífica nominal en condiciones climáticas más frías	13	13	kW
potencia calorífica nominal en condiciones climáticas más cálidas	16	16	kW
consumo anual de energía, calefacción en condiciones climáticas más frías	9044	10533	kWh
consumo anual de energía, calefacción en condiciones climáticas más cálidas	4553	5391	kWh
consumo anual de electricidad, agua caliente sanitaria en condiciones climáticas más frías	1994		kWh
consumo anual de electricidad, agua caliente sanitaria en condiciones climáticas más cálidas	1580		kWh
eficiencia energética, calefacción en condiciones climáticas más frías	140	115	%
eficiencia energética, calefacción en condiciones climáticas más cálidas	190	152	%
eficiencia energética, agua caliente sanitaria en condiciones climáticas más frías	84		%
eficiencia energética, agua caliente sanitaria en condiciones climáticas más cálidas	106		%
nivel de potencia acústica en el exterior		58	dB

datos técnicos del control de temperatura:		
fabricante	**alpha innotec**	
modelo	**Luxtronik 2.0**	
clase del control	III	-
aportación del control a la eficiencia energética de calefacción	1,5	%

modelo				**LW 140A-HT 2**			
bomba de calor aire-agua: (yes/no)				yes			
bomba de calor salmuera-agua: (yes/no)				no			
bomba de calor agua-agua: (yes/no)				no			
bomba de calor de baja temperatura: (yes/no)				no			
con calefactor complementario: (yes/no)				yes			
calefactor combinado con bomba de calor: (yes/no)				yes			
aplicación: (low/medium)				medium			
clima: (colder/average/warmer)				average			
elemento	**símbolo**	**valor**	**unidad**	**elemento**	**símbolo**	**valor**	**unidad**
potencia calorífica nominal (*)	Prated	14	kW	**eficiencia energética estacional de calefacción**	ηS	125,1	%
capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior Tj				**capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior Tj**			
Tj = -7°C	Pdh	10,4	kW	Tj = -7°C	COPd	2,16	-
Tj = +2°C	Pdh	13,5	kW	Tj = +2°C	COPd	3,10	-
Tj = +7°C	Pdh	14,4	kW	Tj = +7°C	COPd	4,28	-
Tj = +12°C	Pdh	16,3	kW	Tj = +12°C	COPd	5,27	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	11,1	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	2,34	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	9,6	kW	Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	1,96	-
para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL < -20°C)	COPd	-	-
temperatura bivalente	T_{biv}	-5	°C	para bombas de calor aire-agua: temperatura límite de funcionamiento	TOL	-10	°C
eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW	eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	COPcyc	-	-
coeficiente de degradación (**)	Cdh	1,0	-	temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	50	°C
consumo de electricidad en modos distintos del activo				**calefactor complementario**			
modo desactivado	P_{OFF}	0,010	kW	potencia calorífica nominal	Psup	4,1	kW
modo desactivado por termostato	P_{TO}	0,010	kW	tipo de insumo de energía	eléctrico		
modo de espera	P_{SB}	0,010	kW				
modo de calentador del cárter	P_{CK}	-	kW				
otros elementos							
control de capacidad	fijo			para bombas de calor aire-agua: caudal de aire nominal, exterior	-	5.600	m^3/h
nivel de potencia acústica interior/exterior	L_{WA}	44 / 58	dB	para bombas de calor agua/salmuera a agua: caudal de salmuera o de agua nominal	-	-	m^3/h
emisiones de óxido de nitrógeno	NO_X	-	mg/kWh				
calefactor combinado con bomba de calor:							
perfil de carga declarado	XL			eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	92	%
consumo diario de electricidad	Q_{elec}	8,291	kWh	consumo diario de combustible	Qfuel	-	kWh
datos de contacto	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) para los aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor, la potencia calorífica nominal Prated es igual a la carga de calefacción de diseño Pdesignh y la potencia calorífica nominal de un calefactor complementario Psup es igual a la capacidad complementaria de calefacción sup(Tj).

(**) si no se determina Cdh por medición, el coeficiente de degradación predeterminado será Cdh = 0,9.

modelo				**LW 140A-HT 2**			
bomba de calor aire-agua: (yes/no)				yes			
bomba de calor salmuera-agua: (yes/no)				no			
bomba de calor agua-agua: (yes/no)				no			
bomba de calor de baja temperatura: (yes/no)				no			
con calefactor complementario: (yes/no)				yes			
calefactor combinado con bomba de calor: (yes/no)				yes			
aplicación: (low/medium)				low			
clima: (colder/average/warmer)				average			
elemento	**símbolo**	**valor**	**unidad**	**elemento**	**símbolo**	**valor**	**unidad**
potencia calorífica nominal (*)	Prated	14	kW	**eficiencia energética estacional de calefacción**	ηS	157,1	%
capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior Tj				**capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20°C y una temperatura exterior Tj**			
Tj = -7°C	Pdh	11,0	kW	Tj = -7°C	COPd	3,13	-
Tj = +2°C	Pdh	13,9	kW	Tj = +2°C	COPd	3,94	-
Tj = +7°C	Pdh	14,5	kW	Tj = +7°C	COPd	4,94	-
Tj = +12°C	Pdh	16,4	kW	Tj = +12°C	COPd	5,43	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	11,7	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	3,34	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	10,2	kW	Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	2,87	-
para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	para bombas de calor aire-agua: Tj = -15°C (si TOL < -20°C)	COPd	-	-
temperatura bivalente	T_{biv}	-5	°C	para bombas de calor aire-agua: temperatura límite de funcionamiento	TOL	-10	°C
eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW	eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	COPcyc	-	-
coeficiente de degradación (**)	Cdh	1,0	-	temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	50	°C
consumo de electricidad en modos distintos del activo				**calefactor complementario**			
modo desactivado	P_{OFF}	0,010	kW	potencia calorífica nominal	Psup	4,3	kW
modo desactivado por termostato	P_{TO}	0,010	kW	tipo de insumo de energía	eléctrico		
modo de espera	P_{SB}	0,010	kW				
modo de calentador del cárter	P_{CK}	-	kW				
otros elementos							
control de capacidad	fijo			para bombas de calor aire-agua: caudal de aire nominal, exterior	-	5.600	m^3/h
nivel de potencia acústica interior/exterior	L_{WA}	44 / 58	dB	para bombas de calor agua/salmuera a agua: caudal de salmuera o de agua nominal	-	-	m^3/h
emisiones de óxido de nitrógeno	NO_X	-	mg/kWh				
calefactor combinado con bomba de calor:							
perfil de carga declarado	-			eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	-	%
consumo diario de electricidad	Q_{elec}	-	kWh	consumo diario de combustible	Qfuel	-	kWh
datos de contacto	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) para los aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de calor, la potencia calorífica nominal Prated es igual a la carga de calefacción de diseño Pdesignh y la potencia calorífica nominal de un calefactor complementario Psup es igual a la capacidad complementaria de calefacción sup(Tj).

(**) si no se determina Cdh por medición, el coeficiente de degradación predeterminado será Cdh = 0,9.