ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

10075541

alpha innotec PWZSV 162H3S

A+++ A++ A+ A B C D

A+++

A+ A B C D E F

A

44 dB

- dB

16 kW
16 kW
16 kW

2019 **811/2013**

ENERGY
енергия · ενεργεια

10075541

alpha innotec

PWZSV 162H3S + Luxtronik 2.1

A+++

A

XL

+ ☐

+ ☐

+ ☒

+ ☐

A+++

A

2015

811/2013

Pachet de instalație (pompe de căldură și instalații de încălzire cu funcție dublă cu pompă de căldură) PWZSV 162H3S + Luxtronik 2.1

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pompei de căldură (ηs) ❶ 154 %

Puterea termică nominală a pompei de căldură (Prated kW) 16

Regulator de temperatură Clasă VII ***(Tabel 1)*** + ❷ 3,5 %

Instalație suplimentară de încălzire cu cazan

Pachet cu colector nu *Psup kW (Putere nominală cazan suplimentar)*

ησ % (συπ)

(ηs % ***(sup)*** - ❶) **x** (α_{WP}) **=** - ❸ %

(αWE: a se vedea tabelul 3) ***(α_{WE})***

contribuție solară ***(A_{Koll} m^2)*** ***(ηKoll %)***

(V_{Sp} m^3) ***(pierdere de căldură în standby a colectorului în W)***

(ηSp: Tabelul 2)

((294/P_{rated} x11) x **(A_{Koll} m^2)** + (115/P_{rated} x11) x **(V_{Sp} m^3)**) x 0,45 x (**(η_{Koll} %)** /100) x **(η_{Sp}) =** + ❹ %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului de instalație ❺ 158 %

cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului de instalație

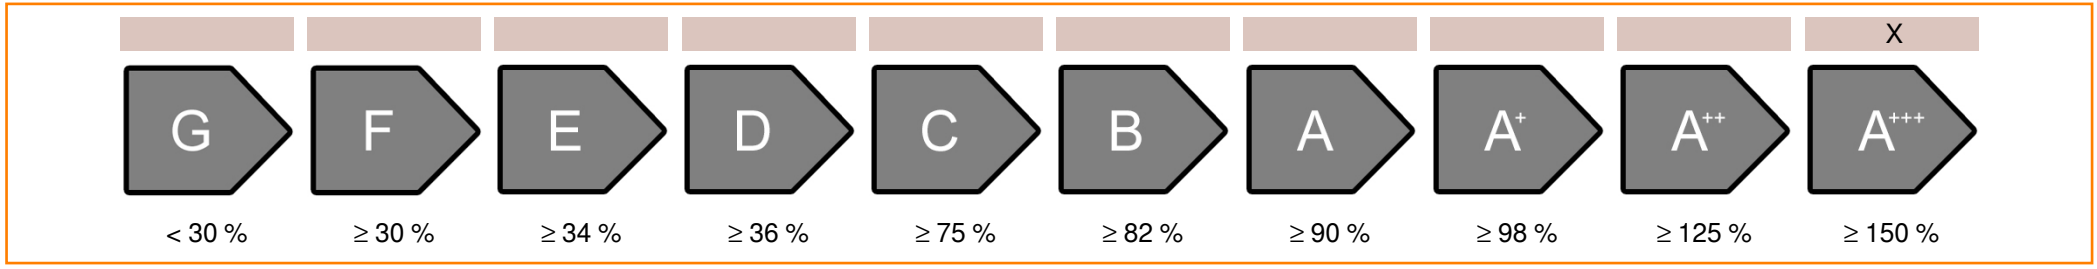

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai reci și mai calde

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pompei de căldură (ηs) în condiții climatice mai reci 160 %

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pompei de căldură (ηs) în condiții climatice mai calde 151 %

mai calde ❺ 158 -V -5 = 163 mai reci ❺ 158 +VI -3 = 155

date tehnice ale pompei de căldură:			
Producător	**alpha innotec**		
Model	**PWZSV 162H3S**		
Informații cu privire la clasa de randament energetic și puterea nominală:			
Profil de sarcină apă caldă	XL		-
	average / low	average / medium	
Clasa de randament energetic aferent încălzirii incintelor	A+++	A+++	-
Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei	A		-
Putere termică nominală	16	16	kW
Consum anual de energie final aferent încălzirii incintelor	6355	8154	kWh
Consum anual de energie electrică aferent încălzirii apei	1745		kWh
Randament energetic aferent încălzirii incintelor	199	154	%
Randament energetic aferent încălzirii apei	96		%
Nivel de putere acustică în interior		44	dB
Măsuri de precauție specifice pentru asamblare, instalare sau întreținere:			
Toate lucrările de instruire din manualul de utilizare trebuie efectuate exclusiv de personal de specialitate calificat, luându-se în considerare prescripțiile locale.			
Informații suplimentare:	low	medium	
Putere termică nominală în condiții climatice mai reci	16	16	kW
Putere termică nominală în condiții climatice mai calde	16	16	kW
Consum anual de energie aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai reci	7198	9415	kWh
Consum anual de energie aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai calde	4150	5365	kWh
Consum anual de energie electrică aferent încălzirii apei în condiții climatice mai reci	1745		kWh
Consum anual de energie electrică aferent încălzirii apei în condiții climatice mai calde	1745		kWh
Randament energetic aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai reci	210	160	%
Randament energetic aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai calde	197	151	%
Randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice mai reci	96		%
Randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice mai calde	96		%
Nivel de putere acustică în exterior		-	dB

Date tehnice ale regulatorului de căldură:		
Producător	**alpha innotec**	
Model	**Luxtronik 2.1**	
Clasa regulatorului	VII	-
Contribuția regulatorului la randamentul energetic aferent încălzirii incintelor	3,5	%

Model				PWZSV 162H3S			
Pompă de căldură aer-apă: (da/nu)				no			
Pompă de căldură apă sărată-apă: (da/nu)				yes			
Pompă de căldură apă-apă: (da/nu)				no			
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută: (da/nu)				no			
Cu instalație de încălzire suplimentară: (da/nu)				yes			
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă: (da/nu)				yes			
Aplicație: (low/medium)				medium			
Condiții climatice (colder/average/warmer)				average			
Parametru	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**	**Parametru**	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**
Putere termică nominală (*)	Prated	16	kW	**Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor**	ηS	154,2	%
Capacitatea declarată de încălzire pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară T j				**Capacitatea declarată de încălzire pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară T j**			
Tj = -7°C	Pdh	14,2	kW	Tj = -7°C	COPd	3,00	-
Tj = +2°C	Pdh	8,7	kW	Tj = +2°C	COPd	4,10	-
Tj = +7°C	Pdh	5,6	kW	Tj = +7°C	COPd	4,90	-
Tj = +12°C	Pdh	5,5	kW	Tj = +12°C	COPd	5,00	-
Tj = Temperatură bivalentă	Pdh	15,4	kW	Tj = Temperatură bivalentă	COPd	2,80	-
Tj = Temperatura limită de funcționare	Pdh	15,4	kW	Tj = Temperatura limită de funcționare	COPd	2,80	-
Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = -15°C (dacă TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = -15°C (dacă TOL < -20°C)	COPd	-	-
Temperatură bivalentă	T_{biv}	-10	°C	Pentru pompele de căldură aer-apă: temperatura limită de funcționare	TOL	-10	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcych	-	kW	Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Coeficientul de degradare (**)	Cdh	1,0	-	Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	65	°C
Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ				**Instalație de încălzire suplimentară**			
Modul oprit	P_{OFF}	0,002	kW	Putere termică nominală	Psup	-	kW
Modul oprit prin termostat	P_{TO}	0,020	kW	Tip de energie consumată	electrică		
Modul standby	P_{SB}	0,007	kW				
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	P_{CK}	0,030	kW				
Alți parametri							
Controlul capacității	variabil			Pentru pompele de căldură aer-apă: Debitul nominal de aer, în exterior	-	-	m^3/h
Nivelul de putere acustică, în interior/în exterior	L_{WA}	44 / -	dB	Pentru pompele de căldură apă-apă/apă sărată-apă: Debitul nominal de apă sau de apă sărată	-	2	m^3/h
Emisii de oxizi de azot	NO_X	-	mg/kWh				
Pentru instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:							
Profilul de sarcină declarat	XL			Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	96	%
Consumul zilnic de energie electrică	Q_{elec}	7,946	kWh	Consumul zilnic de combustibil	Qfuel	-	kWh
Date de contact:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
Pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, puterea termică nominală Prated este egală cu sarcina nominală de încălzire Pdesignh, iar puterea termică nominală a un							
(**) Dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9.							

Model				PWZSV 162H3S			
Pompă de căldură aer-apă: (da/nu)				no			
Pompă de căldură apă sărată-apă: (da/nu)				yes			
Pompă de căldură apă-apă: (da/nu)				no			
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută: (da/nu)				no			
Cu instalație de încălzire suplimentară: (da/nu)				yes			
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă: (da/nu)				yes			
Aplicație: (low/medium)				low			
Condiții climatice (colder/average/warmer)				average			
Parametru	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**	**Parametru**	**Simbol**	**Valoare**	**Unitate**
Putere termică nominală (*)	Prated	16	kW	**Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor**	ηS	198,8	%
Capacitatea declarată de încălzire pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară T j				**Capacitatea declarată de încălzire pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară T j**			
Tj = -7°C	Pdh	14,2	kW	Tj = -7°C	COPd	4,19	-
Tj = +2°C	Pdh	8,7	kW	Tj = +2°C	COPd	5,26	-
Tj = +7°C	Pdh	5,7	kW	Tj = +7°C	COPd	6,06	-
Tj = +12°C	Pdh	5,8	kW	Tj = +12°C	COPd	5,88	-
Tj = Temperatură bivalentă	Pdh	15,9	kW	Tj = Temperatură bivalentă	COPd	3,90	-
Tj = Temperatura limită de funcționare	Pdh	15,9	kW	Tj = Temperatura limită de funcționare	COPd	3,90	-
Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = -15°C (dacă TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = -15°C (dacă TOL < -20°C)	COPd	-	-
Temperatură bivalentă	T_{biv}	-10	°C	Pentru pompele de căldură aer-apă: temperatura limită de funcționare	TOL	-10	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcych	-	kW	Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Coeficientul de degradare (**)	Cdh	1,0	-	Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	65	°C
Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ				**Instalație de încălzire suplimentară**			
Modul oprit	P_{OFF}	0,002	kW	Putere termică nominală	Psup	-	kW
Modul oprit prin termostat	P_{TO}	0,020	kW	Tip de energie consumată	electrică		
Modul standby	P_{SB}	0,007	kW				
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	P_{CK}	0,030	kW				
Alți parametri							
Controlul capacității	variabil			Pentru pompele de căldură aer-apă: Debitul nominal de aer, în exterior	-	-	m^3/h
Nivelul de putere acustică, în interior/în exterior	L_{WA}	44 / -	dB	Pentru pompele de căldură apă-apă/apă sărată-apă: Debitul nominal de apă sau de apă sărată	-	2	m^3/h
Emisii de oxizi de azot	NO_X	-	mg/kWh				
Pentru instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:							
Profilul de sarcină declarat	-			Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{wh}	-	%
Consumul zilnic de energie electrică	Q_{elec}	-	kWh	Consumul zilnic de combustibil	Qfuel	-	kWh
Date de contact:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
Pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, puterea termică nominală Prated este egală cu sarcina nominală de încălzire Pdesignh, iar puterea termică nominală a un							
(**) Dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9.							