



ENERG

енергия · ενεργεια



100772HSV941

alpha innotec

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3



Two icons showing sound power level. The top icon shows a speaker inside a house with the value 48 dB. The bottom icon shows a speaker outside a house with the value 44 dB.



Legend for power consumption: a dark blue square for 5 kW, a medium blue square for 6 kW, and a light blue square for 6 kW.

Icon representing energy saving, showing a clock and a stack of coins with an arrow pointing down.



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

100772HSV941


alpha innotec

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 + Luxtronik 2.1

A++

A

XL

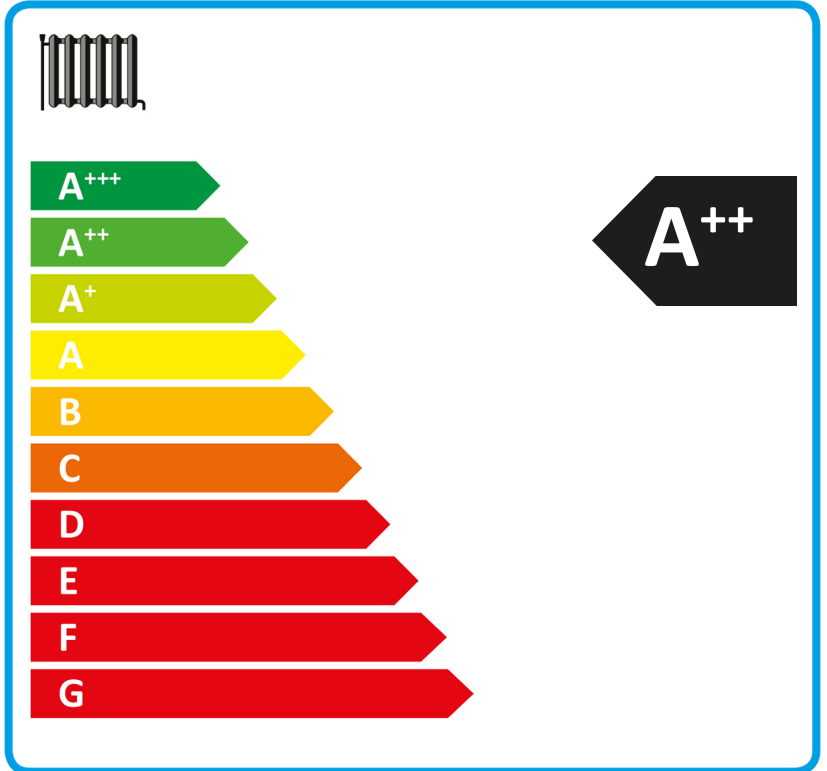


+

+

+

+

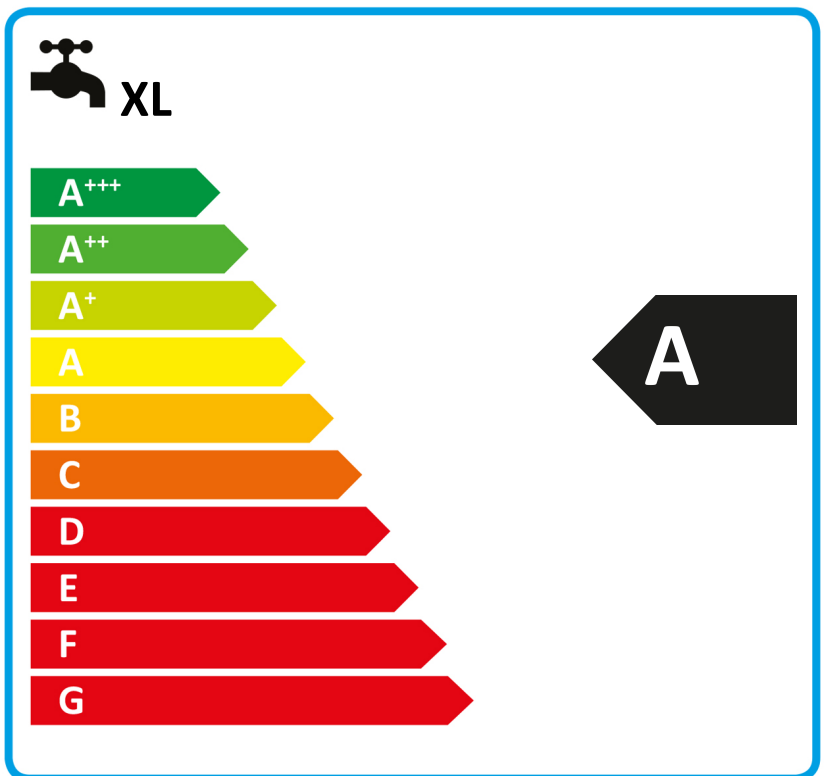

pakke (varmepumper og varmepumpeanlegg) LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 + Luxtronik 2.1

Årsvirkningsgrad ved romoppvarming for varmepumpe (η_s) ① 135 %

Nominell nytteeffekt for varmepumpe (Prated kW) 6

Temperaturstyring Klasse VII (Tabell 1) + ② 3,5 %

Tilleggs varmekjele

pakke med varmtvannsbeholder nei P_{sup} kW (nominell nytteeffekt for supplerende kjele)

η_s % (σ_{π})

$(\eta_s \% (sup) - ①) \times (\alpha_{WP}) = -$ ③ %

(α_{WE} : se også Tabell 3)

(α_{WE})

Solvarmebidrag $(A_{Koll} m^2)$ $(\eta_{Koll} \%)$

$(V_{Sp} m^3)$ **(Varmetap for varmtvannsbeholder ved stillstand i W)**


(η_{Sp} : Tabell 2)

$((294/P_{rated} \times 11) \times (A_{Koll} m^2) + (115/P_{rated} \times 11) \times (V_{Sp} m^3)) \times 0,45 \times ((\eta_{Koll} \%) / 100) \times (\eta_{Sp}) = +$ ④ %

Pakkens års virkningsgrad ved romoppvarming ⑤ 138 %

avrundet til helt tall

Pakkens klasse for års virkningsgrad

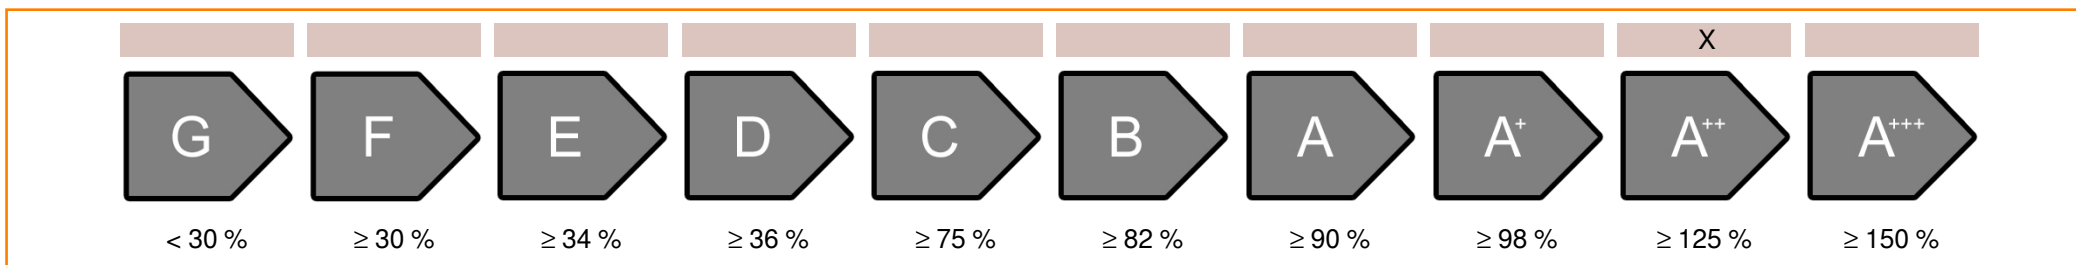

Pakkens års virkningsgrad ved romoppvarming under kaldere og varmere klimaforhold

Varmepumpens års virkningsgrad ved romoppvarming (η_s) ved kaldere klimaforhold 127 %

Varmepumpens års virkningsgrad ved romoppvarming (η_s) ved varmere klimaforhold 156 %

kaldere ⑤ 138 -V 7 = 131 varmere ⑤ 138 +VI 22 = 160

varmepumpe datablad			
produsent		alpha innotec	
modell		LWV 82R1/3-HSV 9M1/3	
Informasjon om energieffektivitetsklasse og nominell varmeeffekt			
belastningsprofil varmtvannsberedning		XL	-
	average / low	average / medium	
energieffektivitetsklasse ved romoppvarming	A+++	A++	-
energieffektivitetsklasse for varmtvannsberedning	A		-
nominelle nytteeffekt	7	6	kW
det årlige energiforbruket romoppvarming	3029	3390	kWh
årlig energiforbruk for varmtvannsberedning	1948		kWh
virkningsgrad ved romoppvarming	180	135	%
energieffektivitet for varmtvannsberedning	86		%
lydeffektnivået innendørs		48	dB
særlige forholdsregler for montering, installasjon eller vedlikeholdelse			
Alt arbeid som beskrives i bruksanvisningen får kun utføres av kvalifiserte fagfolk iht. de lokale forskriftene.			
ytterligere informasjon			
	low	medium	
nominelle nytteeffekt under kaldere klimaforhold	7	5	kW
nominelle nytteeffekt under varmere klimaforhold	4	6	kW
det årlige energiforbruket ved romoppvarming under kaldere klimaforhold	4339	3781	kWh
det årlige energiforbruket ved romoppvarming under varmere klimaforhold	1009	1844	kWh
årlig energiforbruk for varmtvannsberedning under kaldere klimaforhold	2148		kWh
årlig energiforbruk for varmtvannsberedning under varmere klimaforhold	1692		kWh
virkningsgrad ved romoppvarming under kaldere klimaforhold	145	127	%
virkningsgrad ved romoppvarming under varmere klimaforhold	214	156	%
energieffektivitet for varmtvannsberedning under kaldere klimaforhold	78		%
energieffektivitet for varmtvannsberedning under varmere klimaforhold	99		%
lydeffektnivået utendørs		44	dB

Tekniske data for temperaturstyring:		
produsent	alpha innotec	
modell	Luxtronik 2.1	
Styringsklasse	VII	-
temperaturregulatorens bidrag til romoppvarmingens energieffektivitet	3,5	%

modell				LWV 82R1/3-HSV 9M1/3			
luft-vand-varmepumpe: (yes/no)				yes			
brine-vand-varmepumpe: (yes/no)				no			
vand-vand-varmepumpe: (yes/no)				no			
lavtemperaturvarmepumpe: (yes/no)				no			
med ekstra varmegenerator: (yes/no)				yes			
kombinasjonsvarmepumpe med				yes			
anvendelse: (low/medium)				medium			
klima: (colder/average/warmer)				average			
Angivelse	Symbol	Verdi	Enhet	Angivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Nominell nytteeffekt*	Prated	6	kW	Årsvirkningsgrad ved romoppvarming	η_S	134,7	%
Angir effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for delast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T_j				Angir effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for delast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T_j			
T _j = -7°C	P _{dh}	5,0	kW	T _j = -7°C	COP _d	2,31	-
T _j = +2°C	P _{dh}	3,5	kW	T _j = +2°C	COP _d	3,43	-
T _j = +7°C	P _{dh}	3,0	kW	T _j = +7°C	COP _d	4,86	-
T _j = +12°C	P _{dh}	3,4	kW	T _j = +12°C	COP _d	6,56	-
T _j = bivalenstemperatur	P _{dh}	5,0	kW	T _j = bivalenstemperatur	COP _d	2,31	-
T _j = temperaturgrense for drift	P _{dh}	4,2	kW	T _j = temperaturgrense for drift	COP _d	2,12	-
For luft-til-vand varmepumper: T _j = -15°C (hvis TOL < -20°C)	P _{dh}	-	kW	For luft-til-vand varmepumper: T _j = -15°C (hvis TOL < -20°C)	COP _d	-	-
Bivalenstemperatur	T _{biv}	-7	°C	For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrense for drift	TOL	-10	°C
Cyklusintervalydelse for oppvarmings	P _{cyh}	-	kW	Cyklusintervalydelse	COP _{cyh}	-	-
degraderingskoeffisient (**)	C _{dh}	1,0	-	Temperaturgrense for varmtvannsberedning	WTOL	60	°C
Elforbruk i andre tilstanden enn aktiv tilstand				tilleggs varmeapparat			
av-tilstand	P _{OFF}	0,031	kW	nominell varmeeffekt	P _{sup}	1,4	kW
temperaturregulator av	P _{TO}	-	kW	Type energitilførsel	elektrisk		
standby	P _{SB}	0,031	kW				
driftstilstand med veivhusoppvarming	P _{CK}	-	kW				
annet							
Ytelsesregulering	variabel			For luft-vand-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning, ude	-	2.500	m ³ /h
Lydeffektnivå, inne/ute	L _{WA}	48 / 44	dB	For vand/brine-vand-varmepumper: nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ude	-	-	m ³ /h
NO _x -utslipp	NO _x	-	mg/kWh				
For varmepumpeanlegg til kombinert rom- og varmtvannsberedning:							
Oppgitt belastningsprofil	XL			Energieffektivitet ved varmtvannsberedning	η_{wh}	86	%
Daglig elforbruk	Q _{elec}	8,870	kWh	Daglig brenselforbruk	Q _{fuel}	-	kWh
Kontaktopplysninger	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
(*) For varmepumpeanlegg til romoppvarming og varmepumpeanlegg til kombinert rom- og varmtvannsberedning er den nominelle nytteeffekt Prated lik med den dimensjonerende last for oppvarming P _{designh} , og den nominelle nytteeffekt for et supplerende forsyningsanlegg P _{sup} er lik med den supplerende varmeytelse sup(T _j).							
(**) Hvis C _{dh} ikke bestemmes ved måling, er koeffisienten for effektivitet stab som standard C _{dh} = 0,9.							

modell				LWV 82R1/3-HSV 9M1/3			
luft-vand-varmepumpe: (yes/no)				yes			
brine-vand-varmepumpe: (yes/no)				no			
vand-vand-varmepumpe: (yes/no)				no			
lavtemperaturvarmepumpe: (yes/no)				no			
med ekstra varmegenerator: (yes/no)				yes			
kombinasjonsvarmepumpe med				yes			
anvendelse: (low/medium)				low			
klima: (colder/average/warmer)				average			
Angivelse	Symbol	Verdi	Enhet	Angivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Nominell nytteeffekt*	Prated	7	kW	Årsvirkningsgrad ved romoppvarming	η_S	179,8	%
Angir effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for delast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T_j				Angir effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for delast ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T_j			
T _j = -7°C	P _{dh}	5,9	kW	T _j = -7°C	COP _d	3,26	-
T _j = +2°C	P _{dh}	3,8	kW	T _j = +2°C	COP _d	4,70	-
T _j = +7°C	P _{dh}	3,3	kW	T _j = +7°C	COP _d	5,97	-
T _j = +12°C	P _{dh}	3,4	kW	T _j = +12°C	COP _d	7,92	-
T _j = bivalenstemperatur	P _{dh}	5,9	kW	T _j = bivalenstemperatur	COP _d	3,26	-
T _j = temperaturgrense for drift	P _{dh}	5,1	kW	T _j = temperaturgrense for drift	COP _d	3,18	-
For luft-til-vand varmepumper: T _j = -15°C (hvis TOL < -20°C)	P _{dh}	-	kW	For luft-til-vand varmepumper: T _j = -15°C (hvis TOL < -20°C)	COP _d	-	-
Bivalenstemperatur	T _{biv}	-7	°C	For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrense for drift	TOL	-10	°C
Cyklusintervalydelse for oppvarmings	P _{cyh}	-	kW	Cyklusintervalydelse	COP _{cyh}	-	-
degraderingskoeffisient (**)	C _{dh}	1,0	-	Temperaturgrense for varmtvannsberedning	WTOL	60	°C
Elforbruk i andre tilstanden enn aktiv tilstand				tilleggs varmeapparat			
av-tilstand	P _{OFF}	0,031	kW	nominell varmeeffekt	P _{sup}	1,6	kW
temperaturregulator av	P _{TO}	-	kW	Type energitilførsel	elektrisk		
standby	P _{SB}	0,031	kW				
driftstilstand med veivhusoppvarming	P _{CK}	-	kW				
annet							
Ytelsesregulering	variabel			For luft-vand-varmepumper: Nominell luftgjennomstrømning, ude	-	2.500	m ³ /h
Lydeffektnivå, inne/ute	L _{WA}	48 / 44	dB	For vand/brine-vand-varmepumper: nominell brine- eller vanngjennomstrømning, varmeveksler, ude	-	-	m ³ /h
NO _x -utslipp	NO _x	-	mg/kWh				
For varmepumpeanlegg til kombinert rom- og varmtvannsberedning:							
Oppgitt belastningsprofil	-			Energieffektivitet ved varmtvannsberedning	η_{wh}	-	%
Daglig elforbruk	Q _{elec}	-	kWh	Daglig brenselforbruk	Q _{fuel}	-	kWh
Kontaktopplysninger	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
(*) For varmepumpeanlegg til romoppvarming og varmepumpeanlegg til kombinert rom- og varmtvannsberedning er den nominelle nytteeffekt Prated lik med den dimensjonerende last for oppvarming P _{designh} , og den nominelle nytteeffekt for et supplerende forsyningsanlegg P _{sup} er lik med den supplerende varmeytelse sup(T _j).							
(**) Hvis C _{dh} ikke bestemmes ved måling, er koeffisienten for effektivitet stab som standard C _{dh} = 0,9.							